



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

27 年 4 月 15 日

貝塚市消防長 殿

届出者

大阪府貝塚市島十1丁目17番1号

住 所 貝塚市水道事業

氏 名 貝塚市長 酒 井 了

電話番号 072-422-0445

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

|                                                                                     |                                    |                          |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----|------|
| 防<br>火<br>対<br>象<br>物                                                               | 所 在 地                              | 大阪府貝塚市三ツ松721-1 ✓         |     |      |
|                                                                                     | 名 称                                | 三ツ松受水場 ✓                 |     |      |
|                                                                                     | 用 途                                | 第15項 上下水道施設              |     |      |
|                                                                                     | 規 模                                | 地上                       | 1 階 | 地下 階 |
| 延べ面積                                                                                |                                    | 235.700 m <sup>2</sup> ✓ |     |      |
| 点 検 期 間                                                                             |                                    | 2025/3/26                |     |      |
| 消<br>防<br>用<br>設<br>備<br>等<br>の<br>種<br>類                                           | ・ 消火器具・自動火災報知設備・誘導灯及び誘導標識<br>✓ ✓ ✓ |                          |     |      |
|                                                                                     |                                    |                          |     |      |
|  |                                    | ※備 考                     |     |      |
|                                                                                     |                                    | 台 帳 記 入 済<br>デ ー タ 処 理 済 |     |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。  
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。  
4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

|                   |                |       |           |                  |  |
|-------------------|----------------|-------|-----------|------------------|--|
| 名 称               | 三ツ松受水場         |       |           | 防火管理者            |  |
| 所 在               | 大阪府貝塚市三ツ松721-1 |       |           | 点 検 実 施<br>責 任 者 |  |
| 点 検 種 別           | 総合点検           | 点検年月日 | 2025/3/26 |                  |  |
| 設 備 名             | 点検結果           |       | 処置内容      | 立 会 者            |  |
|                   | 判 定            | 不良内容  |           |                  |  |
| 消 火 器 具           | (良)不良          |       |           |                  |  |
| 自 動 火 災 報 知 設 備   | (良)不良          |       |           |                  |  |
| 誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 | (良)不良          |       |           |                  |  |
|                   | 良・不良           |       |           |                  |  |
|                   | 良・不良           |       |           |                  |  |
|                   | 良・不良           |       |           |                  |  |

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

| 点 検 者   |       |       |      |      | 設 備 名                            |
|---------|-------|-------|------|------|----------------------------------|
| 住所      |       |       |      |      | ・消火器具・自動<br>火災報知設備・誘<br>導灯及び誘導標識 |
| 氏名      |       |       |      |      |                                  |
| 資格      |       | 消防設備士 |      |      |                                  |
| 種 類 等   | 交付年月日 | 交付番号  | 交付知事 | 受講年月 |                                  |
| 甲種 特類   |       |       |      |      |                                  |
| 1 類     |       |       |      |      |                                  |
| 2 類     |       |       |      |      |                                  |
| 3 類     |       |       |      |      |                                  |
| 4 類     |       |       |      |      |                                  |
| 5 類     |       |       |      |      |                                  |
| 6 類     |       |       |      |      |                                  |
| 7 類     |       |       |      |      |                                  |
| 備考      |       |       |      |      |                                  |
| 種 類 等   | 交付年月日 | 交付番号  | 有効期限 |      |                                  |
| 特 種     |       |       |      |      |                                  |
| 第 1 種   |       |       |      |      |                                  |
| 第 2 種   |       |       |      |      |                                  |
|         |       |       |      |      |                                  |
|         |       |       |      |      |                                  |
| 点 検 者   |       |       |      |      | 設 備 名                            |
| 住所      |       |       |      |      | ・消火器具・自動<br>火災報知設備・誘<br>導灯及び誘導標識 |
| 氏名      |       |       |      |      |                                  |
| 資格      |       | 消防設備士 |      |      |                                  |
| 種 類 等   | 交付年月日 | 交付番号  | 交付知事 | 受講年月 |                                  |
| 甲種 特類   |       |       |      |      |                                  |
| 甲・乙 1 類 |       |       |      |      |                                  |
| 甲・乙 2 類 |       |       |      |      |                                  |
| 甲・乙 3 類 |       |       |      |      |                                  |
| 甲・乙 4 類 |       |       |      |      |                                  |
| 甲・乙 5 類 |       |       |      |      |                                  |
| 甲・乙 6 類 |       |       |      |      |                                  |
| 甲・乙 7 類 |       |       |      |      |                                  |
| 備考      |       |       |      |      |                                  |
| 種 類 等   | 交付年月日 | 交付番号  | 有効期限 |      |                                  |
| 特 種     |       |       |      |      |                                  |
| 第 1 種   |       |       |      |      |                                  |
| 第 2 種   |       |       |      |      |                                  |
|         |       |       |      |      |                                  |

備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

| 消 火 器 具 点 検 票                                                                   |                |   |               |   |           |   |       |   |         |  |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---|-----------|---|-------|---|---------|--|-----|---------|
| 名 称                                                                             | 三ツ松受水場         |   |               |   |           |   | 防火管理者 |   |         |  |     |         |
| 所 在                                                                             | 大阪府貝塚市三ツ松721-1 |   |               |   |           |   | 立 会 者 |   |         |  |     |         |
| 点検種別                                                                            | 総合点検           |   | 点検年月日         |   | 2025/3/26 |   |       |   |         |  |     |         |
| 点検者                                                                             |                |   | 点 検 者<br>所属会社 |   |           |   |       |   |         |  |     |         |
| 点 検 項 目                                                                         |                |   | 点 検 結 果       |   |           |   |       |   | 措 置 内 容 |  |     |         |
|                                                                                 |                |   | 消 火 器 の 種 別   |   |           |   |       |   |         |  | 判 定 | 不 良 内 容 |
|                                                                                 |                |   | A             | B | C         | D | E     | F |         |  |     |         |
| 機 器 点 検                                                                         |                |   |               |   |           |   |       |   |         |  |     |         |
| 設<br>置<br>状<br>況<br><br>表<br>示<br>・<br>標<br>識<br><br>消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 設 置 場 所        | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 設 置 間 隔        | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 適 応 性          | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 耐 震 措 置        | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |
|                                                                                 | 表 示 ・ 標 識      | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 本 体 容 器        | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 安 全 栓 の 封      | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 安 全 栓          | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 使用済みの表示装置      | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 押し金具・レバー等      | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | キ ャ ッ プ        | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |
|                                                                                 | ホ ー ス          | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | ノズル・ホーン・ノズル栓   | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                                                                                 | 指 示 圧 力 計      | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
| 圧 力 調 整 器                                                                       | /              | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |     |         |
| 安 全 弁                                                                           | /              | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |     |         |
| 保 持 装 置                                                                         | /              | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |     |         |
| 車 輪 ( 車 載 式 )                                                                   | /              | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |     |         |
| 形                                                                               | ガス導入管(車載式)     | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器  
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄に内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|                                 |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|---|--|--|
| 消<br>火<br>器<br>内<br>部<br>機<br>能 | 本・<br>体内<br>内容筒<br>器等<br>消薬<br>火剤                                                                                                                                          | 本 体 容 器         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            | 内 筒 等           | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            | 液 面 表 示         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            | 性 状             | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            | 消 火 薬 剤 量       | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 | 加 圧 用 ガ ス 容 器<br>カッター・押し金具<br>ホ ー ス<br>開閉式ノズル・切替式ノズ<br>指 示 圧 力 計<br>使用済みの表示装置<br>圧 力 調 整 器<br>安全弁・減圧孔・排圧栓<br>粉 上 り 防 止 用 封 板<br>パ ッ キ ン<br>サイホン管・ガス導入管<br>ろ 過 網<br>放 射 能 力 |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            | 消 火 器 の 耐 圧 性 能 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |  |  |
| 簡 易<br>消 火 用<br>具               | 外 形                                                                                                                                                                        | /               | /         | /       | /       | /     | /         | /       |   |  |  |
|                                 | 水 量 等                                                                                                                                                                      | /               | /         | /       | /       | /     | /         | /       |   |  |  |
| 備                               |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
| 考                               |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
| 測<br>定<br>機<br>器                | 機 器 名                                                                                                                                                                      | 型 式             | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 | 機 器 名   | 型 式   | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 |   |  |  |
|                                 | バネばかり                                                                                                                                                                      | MD44S-876       |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 | キャップスパナ                                                                                                                                                                    |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
| 型式                              |                                                                                                                                                                            | 設置数             | 点 検 数     | 合 格 数   | 要 修 理 数 | 廃 棄 数 |           |         |   |  |  |
| 粉末消火器                           |                                                                                                                                                                            | 4               | 4         | 4       | 0       |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器  
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

| 記番 | 設置場所   | 種別       | 型式 | 製造者 | 年式   | 製造番号   | 備考 | 判定 |
|----|--------|----------|----|-----|------|--------|----|----|
| 1  | 電気室 1  | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2018 | 005351 |    | ○  |
| 2  | 電気室 2  | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2018 | 005411 |    | ○  |
| 3  | 地下ポンプ室 | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2018 | 005544 |    | ○  |
| 4  | 【屋外】   |          |    |     |      |        |    |    |
| 5  | 自家発電機  | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2020 | 009899 |    | ○  |
| 6  |        |          |    |     |      |        |    |    |
| 7  |        |          |    |     |      |        |    |    |
| 8  |        |          |    |     |      |        |    |    |
| 9  |        |          |    |     |      |        |    |    |
| 10 |        |          |    |     |      |        |    |    |

| 自動火災報知設備点検票        |                   |                   |                  |                          |      |  |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------|--|
| 名称                 | 三ツ松受水場            |                   |                  | 防火管理者                    |      |  |
| 所在                 | 大阪府貝塚市三ツ松721-1    |                   |                  | 立 会 者                    |      |  |
| 点検種別               | 総合点検              |                   | 点検年月日            | 2025年3月26日               |      |  |
| 点検者                |                   |                   | 点 検 者<br>所 属 会 社 |                          |      |  |
| 点検設備名              | 受                 | 信                 | 機                | 製造者名 松下電工(株) BVJ21031    |      |  |
|                    |                   |                   |                  | 型 式 等 受第8～3号 P型2級 2006年製 |      |  |
| 点 検 項 目            | 点 検 結 果           |                   |                  | 措 置 内 容                  |      |  |
|                    | 種別・容量等の内容         |                   |                  | 判定                       | 不良内容 |  |
| 機 器 点 検            |                   |                   |                  |                          |      |  |
| 予備電源・非常電<br>源(内蔵型) | 外 形               | Ni-cd 松下電工 BV9963 |                  | ○                        |      |  |
|                    | 表 示               | 24V 0.225Ah       |                  | ○                        |      |  |
|                    | ※ 端子電圧            | 28 V              |                  | ○                        |      |  |
|                    | ※ 切替装置            | 自動切替              |                  | ○                        |      |  |
|                    | ※ 充電装置            | トリクル充電            |                  | ○                        |      |  |
|                    | ※ 結線接続            | コネクター接続           |                  | ○                        |      |  |
| 受 信 機 ・ 中 継 器      | 周囲の状況             |                   | 1階管理室内           | ○                        |      |  |
|                    | 外 形               | P型2級              |                  | ○                        |      |  |
|                    | 表 示               | 火災受信所             |                  | ○                        |      |  |
|                    | 警戒区域の表示装置         |                   | 1/1 回線           | ○                        |      |  |
|                    | 電 圧 計             |                   |                  | ○                        |      |  |
|                    | ス イ ッ チ 類         |                   |                  | ○                        |      |  |
|                    | ヒ ュ ー ズ 類         |                   | 0.5 1.2 A        | ○                        |      |  |
|                    | ※ 継 電 器           |                   |                  | ○                        |      |  |
|                    | 表 示 灯             |                   |                  | ○                        |      |  |
|                    | 通 話 装 置           |                   |                  | ○                        |      |  |
|                    | ※ 結 線 接 続         |                   |                  | ○                        |      |  |
|                    | 接 地               |                   | D種接地工事           | ○                        |      |  |
|                    | 附 属 装 置           |                   |                  | /                        |      |  |
|                    | ※ 火災表示等           | 蓄 積 式             |                  | ○                        |      |  |
| アナログ式              |                   |                   | /                |                          |      |  |
| 二 信 号 式            |                   |                   | /                |                          |      |  |
| そ の 他              |                   |                   | /                |                          |      |  |
| ※ 注 意 表 示          |                   |                   | ○                |                          |      |  |
|                    | 回 路 導 通           |                   | ○                |                          |      |  |
|                    | 設 定 表 示 温 度 等     |                   | /                |                          |      |  |
|                    | 感 知 器 作 動 等 の 表 示 |                   | /                |                          |      |  |
| 器                  | 予 備 品 等           |                   | ヒューズ等            | ○                        |      |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

|                                                |                       |              |                 |                |   |   |  |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|---|---|--|
| 感<br>知<br>器<br>発<br>信<br>機<br>音<br>響<br>装<br>置 | 外                     | 形            |                 | ○              |   |   |  |
|                                                | 警<br>戒<br>状<br>況      | 未 警 戒 部 分    |                 |                | ○ |   |  |
|                                                |                       | 感 知 区 域      |                 |                | ○ |   |  |
|                                                |                       | 適 応 性        |                 |                | ○ |   |  |
|                                                |                       | 機 能 障 害      |                 |                | ○ |   |  |
|                                                | ※<br>熱<br>感<br>知<br>器 | ス ポ ッ ト 型    |                 | 差動 定温(再) 熱アナログ | / |   |  |
|                                                |                       | 分<br>布<br>型  | 空 気 管 式         |                |   | / |  |
|                                                |                       |              | 熱電対式・熱半導<br>体 式 |                |   | / |  |
|                                                |                       | 感 知 線 型      |                 |                | / |   |  |
|                                                | ※<br>煙<br>感<br>知<br>器 | ス ポ ッ ト 型    |                 | イオン 光電 アナログ    | ○ |   |  |
|                                                |                       | 分 離 型        |                 |                | / |   |  |
|                                                | ※ 炎 感 知 器             |              | 赤外線 紫外線         | /              |   |   |  |
|                                                | ※多信号感知器・複合式感知<br>器    |              |                 | /              |   |   |  |
|                                                | 遠隔試験機能を有する感<br>知 器    |              |                 | /              |   |   |  |
|                                                | 機<br>音<br>響<br>装<br>置 | 周 囲 の 状 況    |                 |                | ○ |   |  |
| 外                                              |                       | 形            | P-2             | ○              |   |   |  |
| 表 示                                            |                       |              | ○               |                |   |   |  |
| 押しボタン・送受話器                                     |                       |              | ○               |                |   |   |  |
| 表 示 灯                                          |                       | AC24V        | ○               |                |   |   |  |
| 機<br>音<br>響<br>装<br>置                          | 外                     | 形            | DC24V           | ○              |   |   |  |
|                                                | 取 付 状 態               |              |                 | ○              |   |   |  |
|                                                | 音 圧 等                 | 95 db        | ○               |                |   |   |  |
|                                                | 鳴 動 方 式               | 一斉 区分 相互 再鳴動 | ○               |                |   |   |  |
| ※ 蓄 積 機 能                                      |                       |              | ○               |                |   |   |  |
| ※ 二 信 号 機 能                                    |                       |              | /               |                |   |   |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備(その3)

|                                 |                 |           |         |           |       |           |  |         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|--|---------|
| 自動試験機能                          | 予備電源・非常電源       |           | ／       |           |       |           |  |         |
|                                 | 受信機の火災表示        |           | ／       |           |       |           |  |         |
|                                 | 受信機の注意表示        |           | ／       |           |       |           |  |         |
|                                 | 受信機・中継器の制御機能・電路 |           | ／       |           |       |           |  |         |
|                                 | 感知器             |           | ／       |           |       |           |  |         |
|                                 | 感知器回路・ベル回路      |           | ／       |           |       |           |  |         |
| 総 合 点 検                         |                 |           |         |           |       |           |  |         |
| 同時作動                            |                 | ○         |         |           |       |           |  |         |
| ※煙感知器等の感度<br>(自動試験機能を有するものを除く。) |                 | ○         |         |           |       |           |  |         |
| 地区音響装置の音圧                       | 94 dB           | ○         |         |           |       |           |  |         |
| ※総合作動<br>(自動試験機能を有するものを除く。)     |                 | ○         |         |           |       |           |  |         |
| 備考                              |                 |           |         |           |       |           |  |         |
| 測定機器                            | 機 器 名 型 式       | 校正年月日     | 製 造 者 名 | 機 器 名 型 式 | 校正年月日 | 製 造 者 名   |  |         |
| 測定機器                            | 加熱試験器           | TS-201    |         | 大阪消防設備    | 回路計   | MCL-400IR |  | マルチ計測器  |
|                                 | 加煙試験器           | TS-201    |         | 大阪消防設備    | 騒音計   | MS8209    |  | MASTECH |
|                                 | 加煙試験器           | FTGJ001-Z |         | 能美防災      |       |           |  |         |
|                                 | 加熱試験器           | HK-3      |         | 能美防災      |       |           |  |         |
|                                 |                 |           |         |           |       |           |  |         |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 自動試験機能を有するものについては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類
  - 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものについては記入不能。



## 別記様式第16

| 誘導灯及び誘導標識点検票 |                      |       |             |           |    |       |         |         |  |
|--------------|----------------------|-------|-------------|-----------|----|-------|---------|---------|--|
| 名 称          | 三ツ松受水場               |       |             |           |    | 防火管理者 |         |         |  |
| 所 在          | 大阪府貝塚市三ツ松721-1       |       |             |           |    | 立会者   |         |         |  |
| 点検種別         | 総合点検                 |       | 点検年月日       | 2025/3/26 |    |       |         |         |  |
| 点 検 者        |                      |       | 点検者<br>所属会社 |           |    |       |         |         |  |
| 点 検 項 目      |                      |       | 点 検 結 果     |           |    |       |         | 措 置 内 容 |  |
|              |                      |       | 種別・容量等の内容   |           |    | 判 定   | 不 良 内 容 |         |  |
|              |                      |       | 避難口         | 通路        | 客席 |       |         |         |  |
| 機 器 点 検      |                      |       |             |           |    |       |         |         |  |
| 誘<br>導<br>灯  | 外箱・表示面               | 種 類   | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              |                      | 視認障害等 | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              |                      | 外 形   | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              |                      | 表 示   | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              | 非 常 電 源<br>( 内 蔵 型 ) | 外 形   | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              |                      | 表 示   | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              |                      | 機 能   | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              | 光 源                  |       | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              | 点 検 ス イ ッ チ          |       | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              | ヒ ュ ー ズ 類            |       | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              | 結 線 接 続              |       | ○           | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|              | 信 号<br>装 置<br>等      | 外 形   | ／           | ／         | ／  | ／     |         |         |  |
| 結 線 接 続      |                      | ／     | ／           | ／         | ／  |       |         |         |  |
| 機 能          |                      | ／     | ／           | ／         | ／  |       |         |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|      |                  |           |         |           |           |         |  |  |
|------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--|--|
| 誘導標識 | 外 形              | ／         | ／       | ／         | ／         |         |  |  |
|      | 視 認 障 害 等        | ／         | ／       | ／         | ／         |         |  |  |
|      | 採 光 又 は 照 明      | ／         | ／       | ／         | ／         |         |  |  |
|      | ※ 表 示 面 の 輝 度    | ／         | ／       | ／         | ／         |         |  |  |
|      | ※※ 設 置 場 所 の 照 度 | ／         | ／       | ／         | ／         |         |  |  |
|      | ※※ ヒ ュ ー ズ 類     | ／         | ／       | ／         | ／         |         |  |  |
|      | ※※ 結 線 接 続       | ／         | ／       | ／         | ／         |         |  |  |
|      | ※※※非常電源          | 外 形       | ／       | ／         | ／         | ／       |  |  |
|      |                  | 表 示       | ／       | ／         | ／         | ／       |  |  |
| 機 能  |                  | ／         | ／       | ／         | ／         |         |  |  |
| 備考   |                  |           |         |           |           |         |  |  |
| 測定機器 | 機 器 名 型 式        | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 | 機 器 名 型 式 | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 |  |  |
| 機 器  | 回路計              | MCL-400IR |         | マルチ計測器    |           |         |  |  |
|      |                  |           |         |           |           |         |  |  |
|      |                  |           |         |           |           |         |  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

## 誘導灯一覽表

備考

## 別記様式第26

| 配線点検票（設備名 自動火災報知設備） |                   |         |                  |         |              |         |  |
|---------------------|-------------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|--|
| 名 称                 | 三ツ松受水場            |         |                  |         | 防 火<br>管 理 者 |         |  |
| 所 在                 | 大阪府貝塚市三ツ松721-1    |         |                  |         | 立 会 者        |         |  |
| 点 検 種 別             | 総合点検              | 点検年月日   | 2025/3/26        |         |              |         |  |
| 点 検 者               |                   |         | 点 検 者<br>所 属 会 社 |         |              |         |  |
| 点 検 項 目             |                   |         |                  | 点 検 結 果 |              | 措 置 内 容 |  |
|                     | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |         |                  | 判 定     | 不 良 内 容      |         |  |
| 総 合 点 検             |                   |         |                  |         |              |         |  |
| 専 用 回 路             |                   |         |                  | ○       |              |         |  |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 機       | A                 |         |                  | ○       |              |         |  |
| ヒ ュ ー ズ 類           |                   |         |                  | /       |              |         |  |
| 絶 縁 抵 抗             | 常用 200 MΩ 非常 — MΩ |         |                  | ○       |              |         |  |
| 耐 熱 保 護             |                   |         |                  | ○       |              |         |  |
| 備 考                 |                   |         |                  |         |              |         |  |
| 機 器 名 型 式           | 校正年月日             | 製 造 者 名 | 機 器 名 型 式        | 校正年月日   | 製 造 者 名      |         |  |
| 絶縁抵抗計               | 2406D             |         | YOKOGAWA         |         |              |         |  |
|                     |                   |         |                  |         |              |         |  |
|                     |                   |         |                  |         |              |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

| 配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）        |                             |               |           |  |           |         |  |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--|-----------|---------|--|
| 名 称                         | 三ツ松受水場                      |               |           |  | 防 火 管 理 者 |         |  |
| 所 在                         | 大阪府貝塚市三ツ松721-1              |               |           |  | 立 会 者     |         |  |
| 点 検 種 別                     | 総合点検                        | 点検年月日         | 2025/3/26 |  |           |         |  |
| 点 検 者                       |                             | 点 検 者 所 属 会 社 |           |  |           |         |  |
| 点 検 項 目                     | 点 検 結 果                     |               |           |  | 措 置 内 容   |         |  |
|                             | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容           |               |           |  | 判 定       | 不 良 内 容 |  |
| 総 合 点 検                     |                             |               |           |  |           |         |  |
| 専 用 回 路                     |                             |               |           |  | ○         |         |  |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 機               | A                           |               |           |  | ○         |         |  |
| ヒ ュ ー ズ 類                   |                             |               |           |  | /         |         |  |
| 絶 縁 抵 抗                     | 常用 200 MΩ 非常 MΩ             |               |           |  | ○         |         |  |
| 耐 熱 保 護                     |                             |               |           |  | /         |         |  |
| 備 考                         |                             |               |           |  |           |         |  |
| 機 器 名 型 式 校 正 年 月 日 製 造 者 名 | 機 器 名 型 式 校 正 年 月 日 製 造 者 名 |               |           |  |           |         |  |
| 絶縁抵抗計                       | 2406D                       |               | YOKOGAWA  |  |           |         |  |
|                             |                             |               |           |  |           |         |  |
|                             |                             |               |           |  |           |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

三ツ松配水場



自火報受信機  
点検中



誘導灯  
点検中



煙感知器  
点検中

三ツ松配水場



発信機  
点検中



消火器  
点検中



配線  
点検中



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

17 年 4 月 15 日

貝塚市消防長 殿

届出者

大阪府貝塚市富中1丁目17番1号

住 所 貝塚市水道事業

氏 名 貝塚市長 酒 井

電話番号 072-422-0445



下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。  
記

|                                                                                      |                               |                          |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|------|
| 防<br>火<br>対<br>象<br>物                                                                | 所 在 地                         | 大阪府貝塚市三ヶ山1129-1 ✓        |     |      |
|                                                                                      | 名 称                           | 三ヶ山配水場 ✓                 |     |      |
|                                                                                      | 用 途                           | 第15項 上下水道施設              |     |      |
|                                                                                      | 規 模                           | 地上                       | 1 階 | 地下 階 |
| 点 検 期 間                                                                              | 延べ面積                          | 138.580 m <sup>2</sup> ✓ |     |      |
| 消<br>防<br>用<br>設<br>備<br>等<br>の<br>種<br>類                                            | 点 検 期 間                       | 2025/3/26                |     |      |
|                                                                                      | ・ 消火器具 ・ 自動火災報知設備 ・ 誘導灯及び誘導標識 | ✓ ✓ ✓                    |     |      |
|  |                               | ※備 考                     |     |      |
|                                                                                      |                               | 台 帳 記 入 済<br>デ ー タ 処 理 済 |     |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。  
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。  
4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

|                   |                 |       |               |       |
|-------------------|-----------------|-------|---------------|-------|
| 名 称               | 三ヶ山配水場          |       | 防火管理者         |       |
| 所 在               | 大阪府貝塚市三ヶ山1129-1 |       | 点検実施<br>責 任 者 |       |
| 点検種別              | 総合点検            | 点検年月日 | 2025/3/26     |       |
| 設 備 名             | 点検結果            |       | 処置内容          | 立 会 者 |
|                   | 判 定             | 不良内容  |               |       |
| 消 火 器 具           | ○良・不良           |       |               |       |
| 自 動 火 災 報 知 設 備   | ○良・不良           |       |               |       |
| 誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 | ○良・不良           |       |               |       |
|                   | 良・不良            |       |               |       |
|                   | 良・不良            |       |               |       |
|                   | 良・不良            |       |               |       |

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

| 点 検 者 |       |      |      |      | 設 備 名                            |
|-------|-------|------|------|------|----------------------------------|
| 住所    |       |      |      |      | ・消火器具・自動<br>火災報知設備・誘<br>導灯及び誘導標識 |
| 氏名    |       |      |      |      |                                  |
| 資格    | 消防設備士 |      |      |      |                                  |
| 種 類 等 | 交付年月日 | 交付番号 | 交付知事 | 受講年月 |                                  |
| 甲種 特類 |       |      |      |      |                                  |
| 1 類   |       |      |      |      |                                  |
| 2 類   |       |      |      |      |                                  |
| 3 類   |       |      |      |      |                                  |
| 4 類   |       |      |      |      |                                  |
| 5 類   |       |      |      |      |                                  |
| 6 類   |       |      |      |      |                                  |
| 7 類   |       |      |      |      |                                  |
| 備考    |       |      |      |      |                                  |
| 種 類 等 | 交付年月日 | 交付番号 | 有効期限 |      |                                  |
| 特 種   |       |      |      |      |                                  |
| 第 1 種 |       |      |      |      |                                  |
| 第 2 種 |       |      |      |      |                                  |
|       |       |      |      |      |                                  |

| 点 検 者   |       |      |      |      | 設 備 名                            |
|---------|-------|------|------|------|----------------------------------|
| 住所      |       |      |      |      | ・消火器具・自動<br>火災報知設備・誘<br>導灯及び誘導標識 |
| 氏名      |       |      |      |      |                                  |
| 資格      | 消防設備士 |      |      |      |                                  |
| 種 類 等   | 交付年月日 | 交付番号 | 交付知事 | 受講年月 |                                  |
| 甲種 特類   |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 1 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 2 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 3 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 4 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 5 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 6 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 7 類 |       |      |      |      |                                  |
| 備考      |       |      |      |      |                                  |
| 種 類 等   | 交付年月日 | 交付番号 | 有効期限 |      |                                  |
| 特 種     |       |      |      |      |                                  |
| 第 1 種   |       |      |      |      |                                  |
| 第 2 種   |       |      |      |      |                                  |
|         |       |      |      |      |                                  |

- 備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

| 消 火 器 具 点 検 票                                                                   |                 |   |               |   |           |   |   |       |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|-----------|---|---|-------|---------|--|
| 名 称                                                                             | 三ヶ山配水場          |   |               |   |           |   |   | 防火管理者 |         |  |
| 所 在                                                                             | 大阪府貝塚市三ヶ山1129-1 |   |               |   |           |   |   | 立 会 者 |         |  |
| 点検種別                                                                            | 総合点検            |   | 点検年月日         |   | 2025/3/26 |   |   |       |         |  |
| 点検者                                                                             |                 |   | 点 検 者<br>所属会社 |   |           |   |   |       |         |  |
| 点 検 項 目                                                                         |                 |   | 点 検 結 果       |   |           |   |   |       | 措 置 内 容 |  |
|                                                                                 |                 |   | 消 火 器 の 種 別   |   |           |   |   |       |         |  |
|                                                                                 |                 |   | A             | B | C         | D | E | F     |         |  |
| 機 器 点 検                                                                         |                 |   |               |   |           |   |   |       |         |  |
| 設<br>置<br>状<br>況<br><br>表<br>示<br>・<br>標<br>識<br><br>消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 設 置 場 所         | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 設 置 間 隔         | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 適 応 性           | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 耐 震 措 置         | / | —             | — | —         | — | — | /     |         |  |
|                                                                                 | 表 示 ・ 標 識       | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 本 体 容 器         | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 安 全 栓 の 封       | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 安 全 栓           | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 使用済みの表示装置       | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 押し金具・レバー等       | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | キ ャ ッ プ         | / | —             | — | —         | — | — | /     |         |  |
|                                                                                 | ホ ー ス           | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | ノズル・ホーン・ノズル栓    | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 指 示 圧 力 計       | ○ | —             | — | —         | — | — | ○     |         |  |
|                                                                                 | 圧 力 調 整 器       | / | —             | — | —         | — | — | /     |         |  |
|                                                                                 | 安 全 弁           | / | —             | — | —         | — | — | /     |         |  |
| 保 持 装 置                                                                         | /               | — | —             | — | —         | — | / |       |         |  |
| 車 輪 ( 車 載 式 )                                                                   | /               | — | —             | — | —         | — | / |       |         |  |
| 形                                                                               | ガス導入管(車載式)      | / | —             | — | —         | — | — | /     |         |  |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器  
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄に内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|                                 |                         |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|---|---|--|
| 消<br>火<br>器<br>内<br>部<br>機<br>能 | 本・体内<br>内容筒<br>器等<br>消薬 | 本体容器              | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 内筒等               | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 液面表示              | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 性 状               | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 火剤                | 消火薬剤量     | /       | —       | /     | —         | —       | — | / |  |
|                                 | 器                       | 加圧用ガス容器           | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | カッター・押し金具         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | ホ ー ス             | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 開閉式ノズル・切替式ノズ      | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 指 示 圧 力 計         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 使用済みの表示装置         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 圧 力 調 整 器         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 安全弁・減圧孔・排圧栓       | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 粉 上 り 防 止 用 封 板   | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | パ ッ キ ン           | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | サイホン管・ガス導入管       | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | ろ 過 網             | /         | —       | /       | —     | —         | /       | / |   |  |
|                                 |                         | 放 射 能 力           | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 消 火 器 の 耐 圧 性 能   | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                         | 簡 易<br>消 火 用<br>具 | 外 形       | /       | /       | /     | /         | /       | / | / |  |
| 水 量 等                           | /                       |                   | /         | /       | /       | /     | /         | /       |   |   |  |
| 備                               |                         |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
| 考                               |                         |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
| 測<br>定<br>機<br>器                | 機 器 名                   | 型 式               | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 | 機 器 名   | 型 式   | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 |   |   |  |
|                                 | パネばかり                   | MD44S-876         |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 | キャップスパナ                 |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                         |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
| 型 式                             |                         | 設 置 数             | 点 検 数     | 合 格 数   | 要 修 理 数 | 廃 棄 数 |           |         |   |   |  |
| 粉末消火器                           |                         | 3                 | 3         | 3       | 0       |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                         |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                         |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                         |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                         |                   |           |         |         |       |           |         |   |   |  |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器  
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

| 記番 | 設置場所       | 種別       | 型式 | 製造者 | 年式   | 製造番号   | 備考 | 判定 |
|----|------------|----------|----|-----|------|--------|----|----|
| 1  | ポンプ室       | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2018 | 005498 |    | ○  |
| 2  | 電気室        | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2018 | 005935 |    | ○  |
| 3  | 自家発電機前(外部) | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ヤマト | 2017 | 105759 |    | ○  |
| 4  |            |          |    |     |      |        |    |    |
| 5  |            |          |    |     |      |        |    |    |
| 6  |            |          |    |     |      |        |    |    |
| 7  |            |          |    |     |      |        |    |    |
| 8  |            |          |    |     |      |        |    |    |
| 9  |            |          |    |     |      |        |    |    |
| 10 |            |          |    |     |      |        |    |    |

| 自動火災報知設備点検票       |                 |                   |                  |                            |       |  |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------|--|
| 名称                | 三ヶ山配水場          |                   |                  |                            | 防火管理者 |  |
| 所在                | 大阪府貝塚市三ヶ山1129-1 |                   |                  |                            | 立 会 者 |  |
| 点検種別              | 総合点検            |                   | 点検年月日            | 2025年3月26日                 |       |  |
| 点検者               |                 |                   | 点 検 者<br>所 属 会 社 |                            |       |  |
| 点検設備名             | 受               | 信                 | 機                | 製造者名 松下電工㈱ BVJ22031        |       |  |
|                   |                 |                   |                  | 型 式 等 受第10～26号 P型2級 1999年製 |       |  |
| 点 検 項 目           | 点 検 結 果         |                   |                  | 措 置 内 容                    |       |  |
|                   | 種別・容量等の内容       |                   |                  | 判定不良内容                     |       |  |
| 機 器 点 検           |                 |                   |                  |                            |       |  |
| 予備電源・非常電<br>(内蔵型) | 外 形             | Ni-cd 松下電工 BV9963 |                  | ○                          |       |  |
|                   | 表 示             | 24V 0.225Ah       |                  | ○                          |       |  |
|                   | ※ 端子電圧          | 28 V              |                  | ○                          |       |  |
|                   | ※ 切替装置          | 自動切替              |                  | ○                          |       |  |
|                   | ※ 充電装置          | トリクル充電            |                  | ○                          |       |  |
|                   | ※ 結線接続          | コネクター接続           |                  | ○                          |       |  |
| 受信機               | 周囲の状況           | 1階管理室内            |                  | ○                          |       |  |
|                   | 外 形             | P型2級              |                  | ○                          |       |  |
|                   | 表 示             | 火災受信所             |                  | ○                          |       |  |
|                   | 警戒区域の表示装置       | 1/3 回線            |                  | ○                          |       |  |
|                   | 電 圧 計           |                   |                  | ○                          |       |  |
|                   | スイッチ類           |                   |                  | ○                          |       |  |
|                   | ヒューズ類           | 0.5 1 2 A         |                  | ○                          |       |  |
|                   | ※ 継電器           |                   |                  | ○                          |       |  |
|                   | 表 示 灯           |                   |                  | ○                          |       |  |
|                   | 通 話 装 置         |                   |                  | ○                          |       |  |
|                   | ※ 結線接続          |                   |                  | ○                          |       |  |
|                   | 接 地             | D種接地工事            |                  | ○                          |       |  |
| 中継器               | 附属装置            |                   |                  | /                          |       |  |
|                   | ※ 火災表示等         | 蓄積式               |                  | ○                          |       |  |
|                   |                 | アナログ式             |                  | /                          |       |  |
|                   |                 | 二信号式              |                  | /                          |       |  |
|                   |                 | その他               |                  | /                          |       |  |
|                   | ※ 注意表示          |                   |                  | ○                          |       |  |
|                   | 回路導通            |                   |                  | ○                          |       |  |
|                   | 設定表示温度等         |                   |                  | /                          |       |  |
| 感知器作動等の表示         |                 |                   | /                |                            |       |  |
| 器 予 備 品 等         | ヒューズ等           |                   | ○                |                            |       |  |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その2)

|             |                       |                  |                 |   |  |  |
|-------------|-----------------------|------------------|-----------------|---|--|--|
| 感<br>知<br>器 | 外                     | 形                |                 | ○ |  |  |
|             | 警<br>戒<br>状<br>況      | 未 警 戒 部 分        |                 | ○ |  |  |
|             |                       | 感 知 区 域          |                 | ○ |  |  |
|             |                       | 適 応 性            |                 | ○ |  |  |
|             |                       | 機 能 障 害          |                 | ○ |  |  |
|             |                       | ※ ス ポ ッ ト 型      | 差動 定温(再) 熱アナログ  | / |  |  |
|             | 熱<br>感<br>知<br>器      | 分<br>布<br>型      | 空 気 管 式         | / |  |  |
|             |                       |                  | 熱電対式・熱半導<br>体 式 | / |  |  |
|             |                       |                  | 感 知 線 型         | / |  |  |
|             | ※<br>煙<br>感<br>知<br>器 | ス ポ ッ ト 型        | イオン (光電) アナログ   | ○ |  |  |
|             |                       | 分 離 型            |                 | / |  |  |
|             | ※ 炎 感 知 器             | 赤外線 紫外線          | /               |   |  |  |
|             | ※多信号感知器・複合式感知<br>器    |                  | /               |   |  |  |
|             | 遠隔試験機能を有する感<br>知 器    |                  | /               |   |  |  |
| 器<br>発      | 周 囲 の 状 況             |                  | ○               |   |  |  |
| 信           | 外                     | 形                | P-2             | ○ |  |  |
|             | 表                     | 示                |                 | ○ |  |  |
|             | 押しボタン・送受話器            |                  | ○               |   |  |  |
|             | 表 示 灯                 | AC24V            | ○               |   |  |  |
| 機<br>音      | 外                     | 形                | DC24V           | ○ |  |  |
| 響<br>装<br>置 | 取 付 状 態               |                  | ○               |   |  |  |
|             | 音 圧 等                 | 98 db            | ○               |   |  |  |
|             | 鳴 動 方 式               | (一斉) 区分 相互 (再鳴動) | ○               |   |  |  |
| ※ 蓄 積 機 能   |                       | ○                |                 |   |  |  |
| ※ 二 信 号 機 能 |                       | /                |                 |   |  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付するこ

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備(その3)

|                            |                                 |               |       |         |       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|-------|---------|-------|
| 目<br>動<br>試<br>験<br>機<br>能 | 予備電源・非常電源                       |               | /     |         |       |
|                            | 受信機の火災表示                        |               | /     |         |       |
|                            | 受信機の注意表示                        |               | /     |         |       |
|                            | 受信機・中継器の制御機能・電路                 |               | /     |         |       |
|                            | 感知器                             |               | /     |         |       |
|                            | 感知器回路・ベル回路                      |               | /     |         |       |
| 総 合 点 検                    |                                 |               |       |         |       |
|                            | 同時作動                            |               | ○     |         |       |
|                            | ※煙感知器等の感度<br>(自動試験機能を有するものを除く。) |               | ○     |         |       |
|                            | 地区音響装置の音圧                       | 98 dB         | ○     |         |       |
|                            | ※総合作動<br>(自動試験機能を有するものを除く。)     |               | ○     |         |       |
| 備                          |                                 |               |       |         |       |
| 考                          |                                 |               |       |         |       |
| 測                          | 機 器 名                           | 型 式           | 校正年月日 | 製 造 者 名 | 機 器 名 |
| 定<br><br><br>機<br><br>器    | 加熱試験器                           | TS-201        |       | 大阪消防設備  | 回 路 計 |
|                            | 加煙試験器                           | TS-201        |       | 大阪消防設備  | 騒 音 計 |
|                            | 加煙試験器                           | FTGJ00<br>1-Z |       | 能美防災    |       |
|                            | 加熱試験器                           | HK-3          |       | 能美防災    |       |
|                            |                                 |               |       |         |       |
|                            |                                 |               |       |         |       |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類
  - 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。



## 別記様式第16

| 誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票 |                      |       |                   |           |    |       |         |         |  |
|-------------------------|----------------------|-------|-------------------|-----------|----|-------|---------|---------|--|
| 名 称                     | 三ヶ山配水場               |       |                   |           |    | 防火管理者 |         |         |  |
| 所 在                     | 大阪府貝塚市三ヶ山1129-1      |       |                   |           |    | 立会者   |         |         |  |
| 点 検 種 別                 | 総合点検                 |       | 点検年月日             | 2025/3/26 |    |       |         |         |  |
| 点 検 者                   |                      |       | 点検者<br>所属会社       |           |    |       |         |         |  |
| 点 検 項 目                 |                      |       | 点 検 結 果           |           |    |       |         | 措 置 内 容 |  |
|                         |                      |       | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |           |    | 判 定   | 不 良 内 容 |         |  |
|                         |                      |       | 避難口               | 通路        | 客席 |       |         |         |  |
| 機 器 点 検                 |                      |       |                   |           |    |       |         |         |  |
| 誘 導 灯                   | 外箱・表示面               | 種 類   | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         |                      | 視認障害等 | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         |                      | 外 形   | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         |                      | 表 示   | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         | 非 常 電 源<br>( 内 蔵 型 ) | 外 形   | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         |                      | 表 示   | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         |                      | 機 能   | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         | 光 源                  |       | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         | 点 検 ス イ ッ チ          |       | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         | ヒ ュ ー ズ 類            |       | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         | 結 線 接 続              |       | ○                 | ○         | ／  | ○     |         |         |  |
|                         | 信 号<br>装 置<br>等      | 外 形   | ／                 | ／         | ／  | ／     |         |         |  |
| 結 線 接 続                 |                      | ／     | ／                 | ／         | ／  |       |         |         |  |
| 機 能                     |                      | ／     | ／                 | ／         | ／  |       |         |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

(その2)

|      |         |           |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---------|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誘導標識 | 外       | 形         | / | / | / | /      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 視       | 認         | 障 | 害 | 等 | /      | / | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 採       | 光         | 又 | は | 照 | 明      | / | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | ※       | 表         | 示 | 面 | の | 輝      | 度 | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | ※       | ※         | 設 | 置 | 場 | 所      | の | 照 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | ※       | ※         | ヒ | ュ | ー | ズ      | 類 | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | ※       | ※         | 結 | 線 | 接 | 続      | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | ※※※非常電源 | 外         | 形 | / | / | /      | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |         | 表         | 示 | / | / | /      | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 機    |         | 能         | / | / | / | /      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 備考   |         |           |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 測    | 機       | 器         | 名 | 型 | 式 | 校      | 正 | 年 | 月 | 日 | 製 | 造 | 者 | 名 | 機 | 器 | 名 | 型 | 式 | 校 | 正 | 年 | 月 | 日 | 製 | 造 | 者 | 名 |
| 定    | 回路計     | MCL-400IR |   |   |   | マルチ計測器 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 機    |         |           |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 器    |         |           |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

## 誘導灯一覽表

備考

別記様式第26

| 配線点検票（設備名 自動火災報知設備） |                   |           |               |           |     |           |           |         |  |
|---------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------|--|
| 名 称                 | 三ヶ山配水場            |           |               |           |     |           | 防 火 管 理 者 |         |  |
| 所 在                 | 大阪府貝塚市三ヶ山1129-1   |           |               |           |     |           | 立 会 者     |         |  |
| 点 検 種 別             | 総合点検              |           | 点検年月日         | 2025/3/26 |     |           |           |         |  |
| 点 検 者               |                   |           | 点 検 者 所 属 会 社 |           |     |           |           |         |  |
| 点 検 項 目             | 点 検 結 果           |           |               |           |     |           | 措 置 内 容   |         |  |
|                     | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |           |               |           |     |           | 判 定       | 不 良 内 容 |  |
| 総 合 点 検             |                   |           |               |           |     |           |           |         |  |
| 専 用 回 路             |                   |           |               |           |     |           | ○         |         |  |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 機       | A                 |           |               |           |     |           | ○         |         |  |
| ヒ ュ ー ズ 類           |                   |           |               |           |     |           | /         |         |  |
| 絶 縁 抵 抗             | 常用 200 MΩ 非常 ー MΩ |           |               |           |     |           | ○         |         |  |
| 耐 熱 保 護             |                   |           |               |           |     |           | ○         |         |  |
| 備 考                 |                   |           |               |           |     |           |           |         |  |
| 機 器 名               | 型 式               | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名       | 機 器 名     | 型 式 | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名   |         |  |
| 絶縁抵抗計               | 2406D             |           | YOKOGAWA      |           |     |           |           |         |  |
|                     |                   |           |               |           |     |           |           |         |  |
|                     |                   |           |               |           |     |           |           |         |  |


- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

| 配 線 点 検 票 ( 設 備 名 誘導灯及び誘導標識 ) |                               |       |               |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|---|-----------|--|--|-------|---------|-----------|-------|---------|--|--|
| 名 称                           | 三ヶ山配水場                        |       |               |   | 防 火 管 理 者 |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 所 在                           | 大阪府貝塚市三ヶ山1129-1               |       |               |   | 立 会 者     |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 点 検 種 別                       | 総合点検                          | 点検年月日 | 2025/3/26     |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 点 検 者                         |                               |       | 点 検 者 所 属 会 社 |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 点 検 項 目                       | 点 検 結 果                       |       |               |   | 措 置 内 容   |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
|                               | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容 |       |               |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 総 合 点 検                       |                               |       |               |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 専 用 回 路                       |                               |       |               | ○ |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 機                 | A                             |       |               | ○ |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| ヒ ュ ー ズ 類                     |                               |       |               | / |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 絶 縁 抵 抗                       | 常用 200 MΩ 非常 - MΩ             |       |               | ○ |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 耐 熱 保 護                       |                               |       |               | / |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 備 考                           |                               |       |               |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 測 定 機 器                       |                               |       |               |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 機 器 名 型 式                     |                               |       |               |   |           |  |  | 校正年月日 | 製 造 者 名 | 機 器 名 型 式 | 校正年月日 | 製 造 者 名 |  |  |
| 絶縁抵抗計                         |                               |       |               |   |           |  |  | 2406D |         | YOKOGAWA  |       |         |  |  |
| 回路計                           | MCL-400IR                     |       | マルチ計測器        |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |
| 器                             |                               |       |               |   |           |  |  |       |         |           |       |         |  |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

三ヶ山配水場

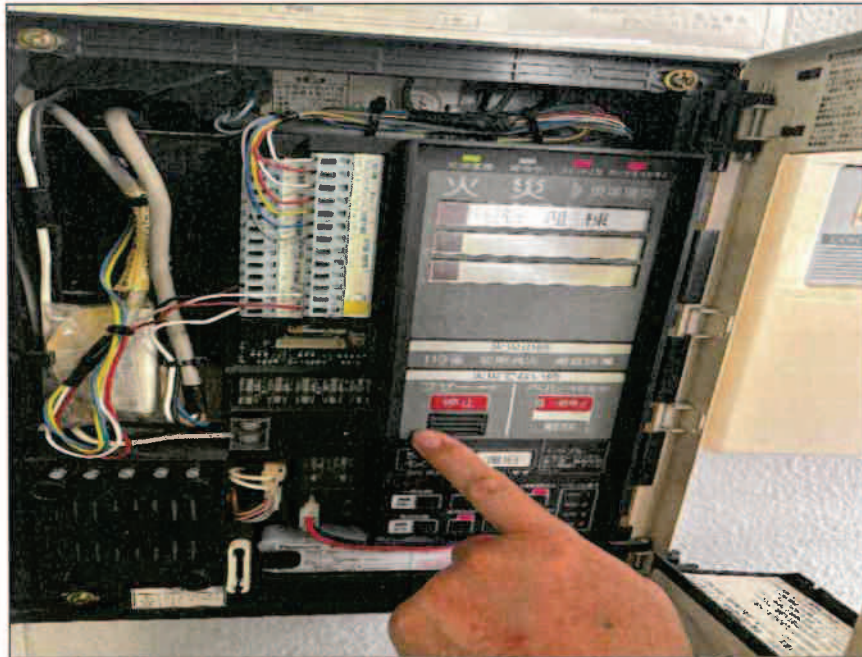

自火報受信機  
点検中



誘導灯  
点検中




煙感知器  
点検中

三ヶ山配水場



発信機  
点検中

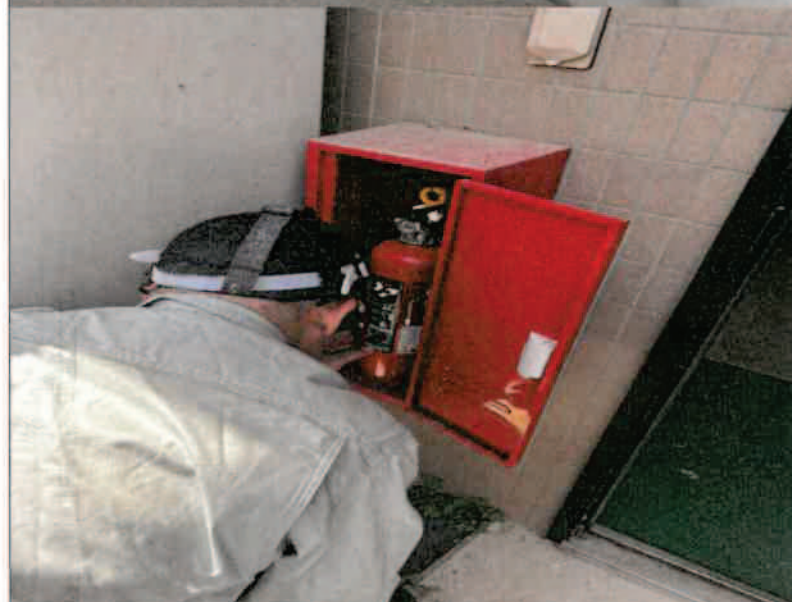

消火器  
点検中



配線  
点検中



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

R7 年 4 月 15 日

貝塚市消防長 殿

届出者

大阪府貝塚市島中1丁目17番18

住 所 貝塚市水道事業

氏 名 貝塚市長 酒 井 了

電話番号 072-422-0445



下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。  
記

|                   |                          |                          |        |   |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---|
| 防                 | 所 在 地                    | 大阪府貝塚市名越139-1            | ✓      |   |
| 火                 | 名 称                      | 東山配水場                    | 管理棟    |   |
| 対                 | 用 途                      | 第15項 上下水道施設              |        |   |
| 象                 | 規 模                      | 地上                       | 1 階 地下 | 階 |
| 物                 | 延べ面積                     | 67.000 m <sup>2</sup>    | ✓      |   |
| 点 検 期 間           | 2025/3/26                |                          |        |   |
| 消 防 用 設 備 等 の 種 類 | ・ 消火器具 ・ 自動火災報知設備        |                          |        |   |
|                   | ✓                      ✓ |                          |        |   |
|                   |                          | ※備 考                     |        |   |
|                   |                          | 台 帳 記 入 済<br>デ ー タ 処 理 済 |        |   |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。  
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。  
4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

|                 |               |       |           |         |  |
|-----------------|---------------|-------|-----------|---------|--|
| 名 称             | 東山配水場         |       |           | 防火管理者   |  |
| 所 在             | 大阪府貝塚市名越139-1 |       |           | 点検実施責任者 |  |
| 点検種別            | 総合点検          | 点検年月日 | 2025/3/26 |         |  |
| 設 備 名           | 点検結果          |       | 処置内容      | 立 会 者   |  |
|                 | 判 定           | 不良内容  |           |         |  |
| 消 火 器 具         | ○良)不良         |       |           |         |  |
| 自 動 火 災 報 知 設 備 | ○良)不良         |       |           |         |  |
|                 | 良・不良          |       |           |         |  |
|                 | 良・不良          |       |           |         |  |
|                 | 良・不良          |       |           |         |  |
|                 | 良・不良          |       |           |         |  |

備 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

| 点 検 者 |       |      |      |      | 設 備 名              |
|-------|-------|------|------|------|--------------------|
| 住所    |       |      |      |      | ・消火器具・自動<br>火災報知設備 |
| 氏名    |       |      |      |      |                    |
| 資格    | 消防設備士 |      |      |      |                    |
| 種 類 等 | 交付年月日 | 交付番号 | 交付知事 | 受講年月 |                    |
| 甲種 特類 |       |      |      |      |                    |
| 1類    |       |      |      |      |                    |
| 2類    |       |      |      |      |                    |
| 3類    |       |      |      |      |                    |
| 4類    |       |      |      |      |                    |
| 5類    |       |      |      |      |                    |
| 6類    |       |      |      |      |                    |
| 7類    |       |      |      |      |                    |
| 備考    |       |      |      |      |                    |
| 種 類 等 | 交付年月日 | 交付番号 | 有効期限 |      |                    |
| 特 種   |       |      |      |      |                    |
| 第 1 種 |       |      |      |      |                    |
| 第 2 種 |       |      |      |      |                    |
|       |       |      |      |      |                    |

| 点 検 者  |       |      |      |      | 設 備 名              |
|--------|-------|------|------|------|--------------------|
| 住所     |       |      |      |      | ・消火器具・自動<br>火災報知設備 |
| 氏名     |       |      |      |      |                    |
| 資格     | 消防設備士 |      |      |      |                    |
| 種 類 等  | 交付年月日 | 交付番号 | 交付知事 | 受講年月 |                    |
| 甲種 特類  |       |      |      |      |                    |
| 甲・乙 1類 |       |      |      |      |                    |
| 甲・乙 2類 |       |      |      |      |                    |
| 甲・乙 3類 |       |      |      |      |                    |
| 甲・乙 4類 |       |      |      |      |                    |
| 甲・乙 5類 |       |      |      |      |                    |
| 甲・乙 6類 |       |      |      |      |                    |
| 甲・乙 7類 |       |      |      |      |                    |
| 備考     |       |      |      |      |                    |
| 種 類 等  | 交付年月日 | 交付番号 | 有効期限 |      |                    |
| 特 種    |       |      |      |      |                    |
| 第 1 種  |       |      |      |      |                    |
| 第 2 種  |       |      |      |      |                    |
|        |       |      |      |      |                    |

- 備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

| 消 火 器 具 点 検 票                                                                   |               |   |               |   |           |   |       |   |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-----------|---|-------|---|---------|--|
| 名 称                                                                             | 東山配水場         |   |               |   |           |   | 防火管理者 |   |         |  |
| 所 在                                                                             | 大阪府貝塚市名越139-1 |   |               |   |           |   | 立 会 者 |   |         |  |
| 点検種別                                                                            | 総合点検          |   | 点検年月日         |   | 2025/3/26 |   |       |   |         |  |
| 点検者                                                                             |               |   | 点 検 者<br>所属会社 |   |           |   |       |   |         |  |
| 点 検 項 目                                                                         |               |   | 点 検 結 果       |   |           |   |       |   | 措 置 内 容 |  |
|                                                                                 |               |   | 消 火 器 の 種 別   |   |           |   |       |   |         |  |
|                                                                                 |               |   | A             | B | C         | D | E     | F |         |  |
| 機 器 点 検                                                                         |               |   |               |   |           |   |       |   |         |  |
| 設<br>置<br>状<br>況<br><br>表<br>示<br>・<br>標<br>識<br><br>消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 設 置 場 所       | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 設 置 間 隔       | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 適 応 性         | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 耐 震 措 置       | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |
|                                                                                 | 表 示 ・ 標 識     | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 本 体 容 器       | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 安 全 栓 の 封     | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 安 全 栓         | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 使用済みの表示装置     | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 押し金具・レバー等     | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | キ ャ ッ プ       | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |
|                                                                                 | ホ ー ス         | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | ノズル・ホーン・ノズル栓  | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
|                                                                                 | 指 示 圧 力 計     | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |
| 圧 力 調 整 器                                                                       | /             | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |
| 安 全 弁                                                                           | /             | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |
| 保 持 装 置                                                                         | /             | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |
| 車 輪 ( 車 載 式 )                                                                   | /             | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |
| 形                                                                               | ガス導入管(車載式)    | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器  
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄に内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|---|--|--|
| 消<br>火<br>器<br>内<br>部<br>機<br>能 | 本・<br>体内<br>容筒<br>器等<br>消薬<br>火剤 | 本 体 容 器         | /         | +       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 内 筒 等           | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 液 面 表 示         | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 性 状             | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 消 火 薬 剤 量       | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 | 加 圧 用 ガ ス 容 器                    | カッター・押し金具       | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | ホ ー ス           | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 開閉式ノズル・切替式ノズル   | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 指 示 圧 力 計       | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 使用済みの表示装置       | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 圧 力 調 整 器       | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 安全弁・減圧孔・排圧栓     | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 粉 上 り 防 止 用 封 板 | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | パ ッ キ ン         | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | サイホン管・ガス導入管     | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | ろ 過 網           | /         | -       | /       | -     | -         | /       | / |  |  |
|                                 |                                  | 放 射 能 力         | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
|                                 |                                  | 消 火 器 の 耐 圧 性 能 | /         | -       | /       | -     | -         | -       | / |  |  |
| 簡 易 消 火 用 具                     | 外 形                              | /               | /         | /       | /       | /     | /         | /       |   |  |  |
|                                 | 水 量 等                            | /               | /         | /       | /       | /     | /         | /       |   |  |  |
| 備 考                             |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
| 測 定 機 器                         | 機 器 名                            | 型 式             | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 | 機 器 名   | 型 式   | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 |   |  |  |
|                                 | バネばかり                            | MD44S-876       |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 | キャップスパナ                          |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
| 型 式                             |                                  | 設 置 数           | 点 検 数     | 合 格 数   | 要 修 理 数 | 廃 棄 数 |           |         |   |  |  |
| 粉末消火器                           |                                  | 1               | 1         | 1       | 0       |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |  |  |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

| 記番 | 設置場所 | 種別       | 型式 | 製造者 | 年式   | 製造番号   | 備考 | 判定 |
|----|------|----------|----|-----|------|--------|----|----|
| 1  | 玄関   | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2017 | 062963 |    | ○  |
| 2  |      |          |    |     |      |        |    |    |
| 3  |      |          |    |     |      |        |    |    |
| 4  |      |          |    |     |      |        |    |    |
| 5  |      |          |    |     |      |        |    |    |
| 6  |      |          |    |     |      |        |    |    |
| 7  |      |          |    |     |      |        |    |    |
| 8  |      |          |    |     |      |        |    |    |
| 9  |      |          |    |     |      |        |    |    |
| 10 |      |          |    |     |      |        |    |    |

| 自動火災報知設備点検票                                                   |                   |                |                  |                            |   |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------|---|--|
| 名称                                                            | 東山配水場             |                |                  | 防火管理者                      |   |  |
| 所在                                                            | 大阪府貝塚市名越139-1     |                |                  | 立 会 者                      |   |  |
| 点検種別                                                          | 総合点検              |                | 点検年月日            | 2025年3月26日                 |   |  |
| 点検者                                                           |                   |                | 点 検 者<br>所 属 会 社 |                            |   |  |
| 点検設備名                                                         | 受                 | 信              | 機                | 製造者名 松下電工(株) BVJ22031      |   |  |
|                                                               |                   |                |                  | 型 式 等 受第10～26号 P型2級 2002年製 |   |  |
| 点 検 項 目                                                       | 点 検 結 果           |                |                  | 措 置 内 容                    |   |  |
|                                                               | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |                |                  | 判 定 不 良 内 容                |   |  |
| 機 器 点 検                                                       |                   |                |                  |                            |   |  |
| 予<br>備<br>電<br>源<br>(<br>内<br>蔵<br>型<br>)<br>・<br>非<br>常<br>電 | 外 形               | Ni-cd 20-S201A |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 表 示               | 24V 1.2Ah      |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | ※ 端 子 電 圧         | 25 V           |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | ※ 切 替 装 置         | 自動切替           |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | ※ 充 電 装 置         | トリクル充電         |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | ※ 結 線 接 続         | コネクター接続        |                  | ○                          |   |  |
| 受<br>信<br>機<br>・<br>中<br>継<br>器                               | 周 囲 の 状 況         | 1階管理室内         |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 外 形               | P型2級           |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 表 示               | 火災受信所          |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 警 戒 区 域 の 表 示 装 置 | 1/3 回線         |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 電 圧 計             |                |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | ス イ ッ チ 類         |                |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | ヒ ュ ー ズ 類         | 0.5 1.2 A      |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | ※ 継 電 器           |                |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 表 示 灯             |                |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 通 話 装 置           |                |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | ※ 結 線 接 続         |                |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 接 地               | D種接地工事         |                  | ○                          |   |  |
|                                                               | 附 属 装 置           |                |                  | /                          |   |  |
|                                                               | ※ 火 災 表 示 等       | 蓄 積 式          |                  |                            | ○ |  |
| アナログ式                                                         |                   |                |                  | /                          |   |  |
| 二 信 号 式                                                       |                   |                |                  | /                          |   |  |
| そ の 他                                                         |                   |                |                  | /                          |   |  |
| ※ 注 意 表 示                                                     |                   |                |                  | ○                          |   |  |
| 回 路 導 通                                                       |                   |                | ○                |                            |   |  |
|                                                               | 設 定 表 示 温 度 等     |                | /                |                            |   |  |
|                                                               | 感 知 器 作 動 等 の 表 示 |                | /                |                            |   |  |
| 器 予 備 品 等                                                     | ヒューズ等             |                | ○                |                            |   |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その2)

|                                                |                       |                    |                  |   |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---|--|--|
| 感<br>知<br>器<br>器<br>信<br>機<br>音<br>響<br>装<br>置 | 外                     | 形                  |                  | ○ |  |  |
|                                                | 警<br>戒<br>状<br>況      | 未 警 戒 部 分          |                  | ○ |  |  |
|                                                |                       | 感 知 区 域            |                  | ○ |  |  |
|                                                |                       | 適 応 性              |                  | ○ |  |  |
|                                                |                       | 機 能 障 害            |                  | ○ |  |  |
|                                                | ※                     | ス ポ ッ ト 型          | (差動) 定温(再) 熱アナログ | ○ |  |  |
|                                                | 熱<br>感<br>知<br>器      | 分<br>布<br>型        | 空 気 管 式          | / |  |  |
|                                                |                       |                    | 熱電対式・熱半導<br>体    | / |  |  |
|                                                |                       |                    | 感 知 線 型          | / |  |  |
|                                                | ※<br>煙<br>感<br>知<br>器 | ス ポ ッ ト 型          | イオン 光電 アナログ      | / |  |  |
|                                                |                       | 分 離 型              |                  | / |  |  |
|                                                | ※                     | 炎 感 知 器            | 赤外線 紫外線          | / |  |  |
|                                                | ※                     | 多信号感知器・複合式感知<br>器  |                  | / |  |  |
|                                                | 器                     | 遠隔試験機能を有する感<br>知 器 |                  | / |  |  |
|                                                | 発                     | 周 囲 の 状 況          |                  | ○ |  |  |
| 信                                              | 外                     | 形                  | P-2              | ○ |  |  |
|                                                | 表                     | 示                  |                  | ○ |  |  |
|                                                | 押しボタン・送受話器            |                    | ○                |   |  |  |
| 機                                              | 表                     | 示 灯                | AC24V            | ○ |  |  |
| 音                                              | 外                     | 形                  | DC24V            | ○ |  |  |
| 響<br>装<br>置                                    | 取                     | 付 状 態              |                  | ○ |  |  |
|                                                | 音                     | 圧 等                | 97 db            | ○ |  |  |
|                                                | 鳴                     | 動 方 式              | (一斉) 区分 相互 (再鳴動) | ○ |  |  |
| ※                                              | 蓄 積 機 能               |                    | ○                |   |  |  |
| ※                                              | 二 信 号 機 能             |                    | /                |   |  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付するこ

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

## 別記様式第11

## 自動火災報知設備(その3)

|                                 |                 |           |       |         |       |           |       |         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|
| 自動試験機能                          | 予備電源・非常電源       |           | /     |         |       |           |       |         |
|                                 | 受信機の火災表示        |           | /     |         |       |           |       |         |
|                                 | 受信機の注意表示        |           | /     |         |       |           |       |         |
|                                 | 受信機・中継器の制御機能・電路 |           | /     |         |       |           |       |         |
|                                 | 感知器             |           | /     |         |       |           |       |         |
|                                 | 感知器回路・ベル回路      |           | /     |         |       |           |       |         |
| 総 合 点 検                         |                 |           |       |         |       |           |       |         |
| 同時作動                            |                 |           | ○     |         |       |           |       |         |
| ※煙感知器等の感度<br>(自動試験機能を有するものを除く。) |                 |           | ○     |         |       |           |       |         |
| 地区音響装置の音圧                       |                 | 101 dB    | ○     |         |       |           |       |         |
| ※総合作動<br>(自動試験機能を有するものを除く。)     |                 |           | ○     |         |       |           |       |         |
| 備考                              |                 |           |       |         |       |           |       |         |
| 測定機器                            | 機 器 名           | 型 式       | 校正年月日 | 製 造 者 名 | 機 器 名 | 型 式       | 校正年月日 | 製 造 者 名 |
|                                 | 加熱試験器           | TS-201    |       | 大阪消防設備  | 回路計   | MCL-400IR |       | マルチ計測器  |
|                                 | 加煙試験器           | TS-201    |       | 大阪消防設備  | 騒音計   | MS8209    |       | MASTECH |
|                                 | 加煙試験器           | FTGJ001-Z |       | 能美防災    |       |           |       |         |
|                                 | 加熱試験器           | HK-3      |       | 能美防災    |       |           |       |         |
|                                 |                 |           |       |         |       |           |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

| 警戒区域 |         |      |      | 感知器   |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   | 地区音響装置 | 発信機 | 点検結果 |  |
|------|---------|------|------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|---------|---------|-----|---------|--|---|--------|-----|------|--|
| 番号   | 表示区画・名称 | 差動式  |      |       | 定温式   |       | 熱<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>ス<br>ポ<br>ット<br>型 | ※煙式   |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         | ※分布型 |      |       | スポット型 | ※感知線型 |                                            | スポット型 |     |     |           |         |         | 分離型 |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         | 空気管式 | 熱電対式 | 熱半導体式 |       |       |                                            | イオン化式 | 光電式 |     | イオン化アナログ式 | 光電アナログ式 | 光電式     |     | 光電アナログ式 |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            | 非蓄積   | 蓄積  | 非蓄積 | 蓄積        |         | 光電アナログ式 | 非蓄積 | 蓄積      |  |   |        |     |      |  |
| 1    | 1階      |      |      |       | 7     |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  | 1 | 1      | ○   |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |
|      |         |      |      |       |       |       |                                            |       |     |     |           |         |         |     |         |  |   |        |     |      |  |

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 受信機の表示番号または警戒区域ごとに個数を記入すること

3 ※印のあるもので不良のものは(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。

4 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×を記入し、点検の際に処置した内容は備考欄に記入すること。

5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

## 別記様式第26

| 配線点検票（設備名 自動火災報知設備） |                   |                  |           |       |              |         |  |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------|-------|--------------|---------|--|
| 名 称                 | 東山配水場             |                  |           |       | 防 火<br>管 理 者 |         |  |
| 所 在                 | 大阪府貝塚市名越139-1     |                  |           |       | 立 会 者        |         |  |
| 点 検 種 別             | 総合点検              | 点検年月日            | 2025/3/26 |       |              |         |  |
| 点 検 者               |                   | 点 検 者<br>所 属 会 社 |           |       |              |         |  |
| 点 検 項 目             | 点 検 結 果           |                  |           |       | 措 置 内 容      |         |  |
|                     | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |                  |           |       | 判 定          | 不 良 内 容 |  |
| 総 合 点 検             |                   |                  |           |       |              |         |  |
| 専 用 回 路             |                   |                  |           | ○     |              |         |  |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 機       | A                 |                  |           | ○     |              |         |  |
| ヒ ュ ー ズ 類           |                   |                  |           | /     |              |         |  |
| 絶 縁 抵 抗             | 常用 200 MΩ 非常 — MΩ |                  |           | ○     |              |         |  |
| 耐 熱 保 護             |                   |                  |           | ○     |              |         |  |
| 備 考                 |                   |                  |           |       |              |         |  |
| 機 器 名 型 式           | 校正年月日             | 製 造 者 名          | 機 器 名 型 式 | 校正年月日 | 製 造 者 名      |         |  |
| 絶縁抵抗計               | 2406D             |                  | YOKOGAWA  |       |              |         |  |
|                     |                   |                  |           |       |              |         |  |
|                     |                   |                  |           |       |              |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

東山配水場



自火報受信機  
点検中



熱感知器  
点検中



発信機  
点検中

東山配水場



消火器  
点検中



配線  
点検中



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

27 年 4 月 15 日

貝塚市消防長 殿

届出者

大阪府貝塚市富中1丁目17番1号

住 所 貝塚市水道事業

氏 名 貝塚市長 酒 井

電話番号 072-422-0445



下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

|                                           |       |                           |     |    |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----|
| 防<br>火<br>対<br>象<br>物                     | 所 在 地 | 大阪府貝塚市木積10-4              |     |    |
|                                           | 名 称   | 木積中継ポンプ場                  |     |    |
|                                           | 用 途   | 第15項 上下水道施設               |     |    |
|                                           | 規 模   | 地上                        | 1 階 | 地下 |
| 延べ面積                                      |       | 29.420 m <sup>2</sup>     |     |    |
| 点 検 期 間                                   |       | 2025/3/26                 |     |    |
| 消<br>防<br>用<br>設<br>備<br>等<br>の<br>種<br>類 |       | ・ 消火器具・自動火災報知設備・誘導灯及び誘導標識 |     |    |
|                                           |       |                           |     |    |
|                                           |       | ※備 考                      |     |    |
|                                           |       | 台 帳 記 入 済<br>デ ー タ 処 理 済  |     |    |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。  
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。  
4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

|                   |              |       |           |         |  |
|-------------------|--------------|-------|-----------|---------|--|
| 名 称               | 木積中継ポンプ場     |       |           | 防火管理者   |  |
| 所 在               | 大阪府貝塚市木積10-4 |       |           | 点検実施責任者 |  |
| 点検種別              | 総合点検         | 点検年月日 | 2025/3/26 |         |  |
| 設 備 名             | 点検結果         |       | 処置内容      | 立 会 者   |  |
|                   | 判 定          | 不良内容  |           |         |  |
| 消 火 器 具           | ○良           | 不良    |           |         |  |
| 自 動 火 災 報 知 設 備   | ○良           | 不良    |           |         |  |
| 誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 | ○良           | 不良    |           |         |  |
|                   | 良・不良         |       |           |         |  |
|                   | 良・不良         |       |           |         |  |
|                   | 良・不良         |       |           |         |  |

備 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

| 点 検 者 |       |      |      |      | 設 備 名                            |
|-------|-------|------|------|------|----------------------------------|
| 住所    |       |      |      |      | ・消火器具・自動<br>火災報知設備・誘<br>導灯及び誘導標識 |
| 氏名    |       |      |      |      |                                  |
| 資格    | 消防設備士 |      |      |      |                                  |
| 種 類 等 | 交付年月日 | 交付番号 | 交付知事 | 受講年月 |                                  |
| 甲種 特類 |       |      |      |      |                                  |
| 1 類   |       |      |      |      |                                  |
| 2 類   |       |      |      |      |                                  |
| 3 類   |       |      |      |      |                                  |
| 4 類   |       |      |      |      |                                  |
| 5 類   |       |      |      |      |                                  |
| 6 類   |       |      |      |      |                                  |
| 7 類   |       |      |      |      |                                  |
| 備考    |       |      |      |      |                                  |
| 種 類 等 | 交付年月日 | 交付番号 | 有効期限 |      |                                  |
| 特 種   |       |      |      |      |                                  |
| 第 1 種 |       |      |      |      |                                  |
| 第 2 種 |       |      |      |      |                                  |
|       |       |      |      |      |                                  |

| 点 検 者   |       |      |      |      | 設 備 名                            |
|---------|-------|------|------|------|----------------------------------|
| 住所      |       |      |      |      | ・消火器具・自動<br>火災報知設備・誘<br>導灯及び誘導標識 |
| 氏名      |       |      |      |      |                                  |
| 資格      | 消防設備士 |      |      |      |                                  |
| 種 類 等   | 交付年月日 | 交付番号 | 交付知事 | 受講年月 |                                  |
| 甲種 特類   |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 1 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 2 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 3 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 4 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 5 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 6 類 |       |      |      |      |                                  |
| 甲・乙 7 類 |       |      |      |      |                                  |
| 備考      |       |      |      |      |                                  |
| 種 類 等   | 交付年月日 | 交付番号 | 有効期限 |      |                                  |
| 特 種     |       |      |      |      |                                  |
| 第 1 種   |       |      |      |      |                                  |
| 第 2 種   |       |      |      |      |                                  |
|         |       |      |      |      |                                  |

備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2. 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。

3. 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。

4. 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

| 消 火 器 具 点 検 票              |              |   |               |   |           |   |       |   |         |  |     |         |
|----------------------------|--------------|---|---------------|---|-----------|---|-------|---|---------|--|-----|---------|
| 名 称                        | 木積中継ポンプ場     |   |               |   |           |   | 防火管理者 |   |         |  |     |         |
| 所 在                        | 大阪府貝塚市木積10-4 |   |               |   |           |   | 立 会 者 |   |         |  |     |         |
| 点検種別                       | 総合点検         |   | 点検年月日         |   | 2025/3/26 |   |       |   |         |  |     |         |
| 点検者                        |              |   | 点 検 者<br>所属会社 |   |           |   |       |   |         |  |     |         |
| 点 検 項 目                    |              |   | 点 検 結 果       |   |           |   |       |   | 措 置 内 容 |  |     |         |
|                            |              |   | 消 火 器 の 種 別   |   |           |   |       |   |         |  | 判 定 | 不 良 内 容 |
|                            |              |   | A             | B | C         | D | E     | F |         |  |     |         |
| 機 器 点 検                    |              |   |               |   |           |   |       |   |         |  |     |         |
| 設<br>置<br>状<br>況           | 設 置 場 所      | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 設 置 間 隔      | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 適 応 性        | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 耐 震 措 置      | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |
| 表 示 ・ 標 識                  |              | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
| 消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 本 体 容 器      | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 安 全 栓 の 封    | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 安 全 栓        | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 使用済みの表示装置    | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 押し金具・レバー等    | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | キ ャ ッ プ      | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |
|                            | ホ ー ス        | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | ノズル・ホーン・ノズル栓 | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 指 示 圧 力 計    | ○ | —             | — | —         | — | —     | ○ |         |  |     |         |
|                            | 圧 力 調 整 器    | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |
|                            | 安 全 弁        | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |
|                            | 保 持 装 置      | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |
| 車 輪 ( 車 載 式 )              | /            | — | —             | — | —         | — | /     |   |         |  |     |         |
| 形                          | ガス導入管(車載式)   | / | —             | — | —         | — | —     | / |         |  |     |         |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器  
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄に内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。



消火器一覧表

| 記番 | 設置場所     | 種別       | 型式 | 製造者 | 年式   | 製造番号   | 備考 | 判定 |
|----|----------|----------|----|-----|------|--------|----|----|
| 1  | 1階 ポンプ室  | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2018 | 005960 |    | ○  |
| 2  | 1階 次亜塩素室 | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ドライ | 2018 | 005962 |    | ○  |
| 3  | 【屋外】     |          |    |     |      |        |    |    |
| 4  | 自家発電機    | 蓄圧<br>粉末 | 10 | ヤマト | 2017 | 105747 |    | ○  |
| 5  |          |          |    |     |      |        |    |    |
| 6  |          |          |    |     |      |        |    |    |
| 7  |          |          |    |     |      |        |    |    |
| 8  |          |          |    |     |      |        |    |    |
| 9  |          |          |    |     |      |        |    |    |
| 10 |          |          |    |     |      |        |    |    |

| 自動火災報知設備点検票                                        |                   |                   |                  |                           |         |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------|--|
| 名称                                                 | 木積中継ポンプ場          |                   |                  | 防火管理者                     |         |  |
| 所在                                                 | 大阪府貝塚市木積10-4      |                   |                  | 立 会 者                     |         |  |
| 点検種別                                               | 総合点検              |                   | 点検年月日            | 2025年3月26日                |         |  |
| 点検者                                                |                   |                   | 点 検 者<br>所 属 会 社 |                           |         |  |
| 点検設備名                                              | 受                 | 信                 | 機                | 製造者名 ナショナル BV1219         |         |  |
|                                                    |                   |                   |                  | 型 式 等 受第15～4号 P型2級 2005年製 |         |  |
| 点 検 項 目                                            | 点 検 結 果           |                   |                  | 措 置 内 容                   |         |  |
|                                                    | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |                   |                  | 判 定                       | 不 良 内 容 |  |
| 機 器 点 検                                            |                   |                   |                  |                           |         |  |
| 予<br>備<br>電<br>源<br>・<br>非<br>常<br>電<br>源<br>(内蔵型) | 外 形               | Ni-cd 松下電工 BV9963 |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 表 示               | 24V 0.225Ah       |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | ※ 端 子 電 圧         | 28 V              |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | ※ 切 替 装 置         | 自動切替              |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | ※ 充 電 装 置         | トリクル充電            |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | ※ 結 線 接 続         | コネクター接続           |                  | ○                         |         |  |
| 受<br>信<br>機<br>・<br>中<br>継<br>器                    | 周 囲 の 状 況         | 1階ポンプ室内           |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 外 形               | P型2級              |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 表 示               | 火災受信所             |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 警 戒 区 域 の 表 示 装 置 | 1/1 回線            |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 電 圧 計             |                   |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | ス イ ッ チ 類         |                   |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | ヒ ュ ー ズ 類         | A                 |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | ※ 継 電 器           |                   |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 表 示 灯             |                   |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 通 話 装 置           |                   |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | ※ 結 線 接 続         |                   |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 接 地               | D種接地工事            |                  | ○                         |         |  |
|                                                    | 附 属 装 置           |                   |                  | /                         |         |  |
|                                                    | ※ 火 災 表 示 等       | 蓄 積 式             |                  |                           | ○       |  |
| アナログ式                                              |                   |                   |                  | /                         |         |  |
| 二 信 号 式                                            |                   |                   |                  | /                         |         |  |
| そ の 他                                              |                   |                   |                  | /                         |         |  |
| ※ 注 意 表 示                                          |                   |                   |                  | ○                         |         |  |
| 回 路 導 通                                            |                   |                   | ○                |                           |         |  |
|                                                    | 設 定 表 示 温 度 等     |                   | /                |                           |         |  |
|                                                    | 感 知 器 作 動 等 の 表 示 |                   | /                |                           |         |  |
| 器 予 備 品 等                                          | ヒューズ等             |                   | ○                |                           |         |  |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---|--|--|
| 感<br>警<br>戒<br>状<br>況<br>※<br>熱<br>感<br>知<br>器<br>※<br>煙<br>感<br>知<br>器<br>※<br>炎<br>感<br>知<br>器<br>※<br>多<br>信<br>号<br>感<br>知<br>器<br>※<br>遠<br>隔<br>試<br>験<br>機<br>能<br>を<br>有<br>す<br>る<br>感<br>知<br>器<br>※<br>周<br>囲<br>の<br>状<br>況<br>外<br>形<br>表<br>示<br>機<br>音<br>響<br>装<br>置<br>※<br>蓄<br>積<br>機<br>能<br>※<br>二<br>信<br>号<br>機<br>能 | 外                     | 形                  |                | ○ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 未                     | 警 戒 部 分            |                | ○ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 感                     | 知 区 域              |                | ○ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 適                     | 応 性                |                | ○ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 機                     | 能 障 害              |                | ○ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ※                     | ス ポ ッ ト 型          | 差動 定温(再) 熱アナログ | ○ |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分<br>布<br>型           | 空 気 管 式            |                | / |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 熱電対式・熱半導<br>体 式    |                | / |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 感                     | 知 線 型              |                | / |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ※<br>煙<br>感<br>知<br>器 | ス ポ ッ ト 型          | イオン 光電 アナログ    | / |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 分 離 型              |                | / |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ※                     | 炎 感 知 器            | 赤外線 紫外線        | / |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ※                     | 多信号感知器・複合式感知<br>器  |                | / |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ※                     | 遠隔試験機能を有する感<br>知 器 |                | / |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 周                     | 囲 の 状 況            |                | ○ |  |  |
| 外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 形                     | P-2                | ○              |   |  |  |
| 表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 示                     |                    | ○              |   |  |  |
| 押                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | しボタン・送受話器             |                    | ○              |   |  |  |
| 表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 示 灯                   | AC24V              | ○              |   |  |  |
| 外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 形                     | DC24V              | ○              |   |  |  |
| 取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 付 状 態                 |                    | ○              |   |  |  |
| 音                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 圧 等                   | 97 db              | ○              |   |  |  |
| 鳴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 動 方 式                 | 一斉 区分 相互 再鳴動       | ○              |   |  |  |
| ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 蓄 積 機 能               |                    | ○              |   |  |  |
| ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二 信 号 機 能             |                    | /              |   |  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付するこ

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

## 別記様式第11

## 自動火災報知設備(その3)

|                                 |                 |               |       |            |       |               |       |         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|---------|
| 自<br>動<br>試<br>験<br>機<br>能      | 予備電源・非常電源       |               | /     |            |       |               |       |         |
|                                 | 受信機の火災表示        |               | /     |            |       |               |       |         |
|                                 | 受信機の注意表示        |               | /     |            |       |               |       |         |
|                                 | 受信機・中継器の制御機能・電路 |               | /     |            |       |               |       |         |
|                                 | 感 知 器           |               | /     |            |       |               |       |         |
|                                 | 感知器回路・ベル回路      |               | /     |            |       |               |       |         |
| 総 合 点 検                         |                 |               |       |            |       |               |       |         |
| 同 時 作 動                         |                 | ○             |       |            |       |               |       |         |
| ※煙感知器等の感度<br>(自動試験機能を有するものを除く。) |                 |               | ○     |            |       |               |       |         |
| 地区音響装置の音圧                       |                 | 90 dB         | ○     |            |       |               |       |         |
| ※総合作動<br>(自動試験機能を有するものを除く。)     |                 |               | ○     |            |       |               |       |         |
| 備                               |                 |               |       |            |       |               |       |         |
| 考                               |                 |               |       |            |       |               |       |         |
| 測                               | 機 器 名           | 型 式           | 校正年月日 | 製 造 者 名    | 機 器 名 | 型 式           | 校正年月日 | 製 造 者 名 |
| 定<br><br><br>機<br><br>器         | 加熱試験器           | TS-201        |       | 大阪消防<br>設備 | 回 路 計 | MCL-<br>400IR |       | マルチ計測器  |
|                                 | 加煙試験器           | TS-201        |       | 大阪消防<br>設備 | 騒 音 計 | MS8209        |       | MASTECH |
|                                 | 加煙試験器           | FTGJ00<br>1-Z |       | 能美防災       |       |               |       |         |
|                                 | 加熱試験器           | HK-3          |       | 能美防災       |       |               |       |         |
|                                 |                 |               |       |            |       |               |       |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。



別記様式第16

| 誘導灯及び誘導標識点検票 |                      |         |             |           |    |       |         |  |  |         |
|--------------|----------------------|---------|-------------|-----------|----|-------|---------|--|--|---------|
| 名 称          | 木積中継ポンプ場             |         |             |           |    | 防火管理者 |         |  |  |         |
| 所 在          | 大阪府貝塚市木積10-4         |         |             |           |    | 立会者   |         |  |  |         |
| 点検種別         | 総合点検                 |         | 点検年月日       | 2025/3/26 |    |       |         |  |  |         |
| 点 検 者        |                      |         | 点検者<br>所属会社 |           |    |       |         |  |  |         |
| 点 検 項 目      |                      |         | 点 検 結 果     |           |    |       | 措 置 内 容 |  |  |         |
|              |                      |         | 種別・容量等の内容   |           |    | 判 定   |         |  |  | 不 良 内 容 |
|              |                      |         | 避難口         | 通路        | 客席 |       |         |  |  |         |
| 機 器 点 検      |                      |         |             |           |    |       |         |  |  |         |
| 誘導灯          | 外箱・表示面               | 種 類     | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              |                      | 視認障害等   | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              |                      | 外 形     | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              |                      | 表 示     | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              | 非 常 電 源<br>( 内 蔵 型 ) | 外 形     | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              |                      | 表 示     | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              |                      | 機 能     | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              | 光 源                  |         | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              | 点 検 ス イ ッ チ          |         | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              | ヒ ュ ー ズ 類            |         | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              | 結 線 接 続              |         | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              | 信 号 装 置 等            | 外 形     | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
|              |                      | 結 線 接 続 | /           | /         | /  | /     |         |  |  |         |
| 機 能          |                      | /       | /           | /         | /  |       |         |  |  |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|      |                  |           |      |           |       |      |  |  |
|------|------------------|-----------|------|-----------|-------|------|--|--|
| 誘導標識 | 外 形              |           | /    | /         | /     | /    |  |  |
|      | 視 認 障 害 等        |           | /    | /         | /     | /    |  |  |
|      | 採 光 又 は 照 明      |           | /    | /         | /     | /    |  |  |
|      | ※ 表 示 面 の 輝 度    |           | /    | /         | /     | /    |  |  |
|      | ※※ 設 置 場 所 の 照 度 |           | /    | /         | /     | /    |  |  |
|      | ※※ ヒ ュ ー ズ 類     |           | /    | /         | /     | /    |  |  |
|      | ※※ 結 線 接 続       |           | /    | /         | /     | /    |  |  |
|      | ※※※非常電源          | 外 形       | /    | /         | /     | /    |  |  |
|      |                  | 表 示       | /    | /         | /     | /    |  |  |
| 機 能  |                  | /         | /    | /         | /     |      |  |  |
| 備考   |                  |           |      |           |       |      |  |  |
| 測定機器 | 機 器 名 型 式        | 校正年月日     | 製造者名 | 機 器 名 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |  |  |
|      | 回路計              | MCL-400IR |      | マルチ計測器    |       |      |  |  |
|      |                  |           |      |           |       |      |  |  |
|      |                  |           |      |           |       |      |  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

## 誘導灯一覽表

備考

## 別記様式第26

| 配 線 点 検 票 ( 設 備 名 自動火災報知設備 ) |                                                                          |                  |           |       |              |         |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|--------------|---------|--|
| 名 称                          | 木積中継ポンプ場                                                                 |                  |           |       | 防 火<br>管 理 者 |         |  |
| 所 在                          | 大阪府貝塚市木積10-4                                                             |                  |           |       | 立 会 者        |         |  |
| 点 検 種 別                      | 総合点検                                                                     | 点検年月日            | 2025/3/26 |       |              |         |  |
| 点 検 者                        |                                                                          | 点 検 者<br>所 属 会 社 |           |       |              |         |  |
| 点 検 項 目                      | 点 検 結 果                                                                  |                  |           |       | 措 置 内 容      |         |  |
|                              | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容                                                        |                  |           |       | 判 定          | 不 良 内 容 |  |
| 総 合 点 検                      |                                                                          |                  |           |       |              |         |  |
| 専 用 回 路                      |                                                                          |                  |           |       | ○            |         |  |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 機                | A                                                                        |                  |           |       | ○            |         |  |
| ヒ ュ ー ズ 類                    |                                                                          |                  |           |       | /            |         |  |
| 絶 縁 抵 抗                      | 常用 200 MΩ 非常 ー MΩ                                                        |                  |           |       | ○            |         |  |
| 耐 熱 保 護                      |                                                                          |                  |           |       | ○            |         |  |
| 備 考                          | <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> |                  |           |       |              |         |  |
| 測 定                          |                                                                          |                  |           |       |              |         |  |
| 機 器                          |                                                                          |                  |           |       |              |         |  |
| 器                            |                                                                          |                  |           |       |              |         |  |
| 機 器 名 型 式                    | 校正年月日                                                                    | 製 造 者 名          | 機 器 名 型 式 | 校正年月日 | 製 造 者 名      |         |  |
| 絶縁抵抗計                        | 2406D                                                                    |                  | YOKOGAWA  |       |              |         |  |
|                              |                                                                          |                  |           |       |              |         |  |
|                              |                                                                          |                  |           |       |              |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

木積中継ポンプ場



自火報受信機  
点検中



発信機  
点検中



熱感知器  
点検中

木積中継ポンプ場



消火器  
点検中



配線  
点検中



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

27 年 4 月 15 日

貝塚市消防長 殿

届出者

大阪府貝塚市島中1丁目17番1号

住 所 貝塚市水道事業

氏 名 貝塚市長 酒 井

電話番号 072-422-0445



下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

|                                           |                         |                          |     |    |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|----|
| 防<br>火<br>対<br>象<br>物                     | 所 在 地                   | 大阪府貝塚市蕎原1467-3           |     |    |
|                                           | 名 称                     | 蕎原中継ポンプ場                 |     |    |
|                                           | 用 途                     | 第15項 上下水道施設              |     |    |
|                                           | 規 模                     | 地上                       | 1 階 | 地下 |
|                                           | 延べ面積                    | 66.900 m <sup>2</sup>    |     |    |
| 点 検 期 間                                   |                         | 2025/3/26                |     |    |
| 消<br>防<br>用<br>設<br>備<br>等<br>の<br>種<br>類 | ・ 消火器具・誘導灯及び誘導標識<br>✓ ✓ |                          |     |    |
|                                           |                         |                          |     |    |
|                                           |                         | ※備 考                     |     |    |
|                                           |                         | 台 帳 記 入 済<br>デ ー タ 処 理 済 |     |    |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。  
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。  
4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

|                   |                |           |           |                  |  |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--|
| 名 称               | 蕎原中継ポンプ場       |           |           | 防火管理者            |  |
| 所 在               | 大阪府貝塚市蕎原1467-3 |           |           | 点 検 実 施<br>責 任 者 |  |
| 点 検 種 別           | 総合点検           | 点 検 年 月 日 | 2025/3/26 |                  |  |
| 設 備 名             | 点 検 結 果        |           | 処 置 内 容   | 立 会 者            |  |
|                   | 判 定            | 不 良 内 容   |           |                  |  |
| 消 火 器 具           | (良)不良          |           |           |                  |  |
| 誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 | (良)不良          |           |           |                  |  |
|                   | 良・不良           |           |           |                  |  |
|                   | 良・不良           |           |           |                  |  |
|                   | 良・不良           |           |           |                  |  |
|                   | 良・不良           |           |           |                  |  |

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

| 点 検 者 |       |      |      |      | 設 備 名           |
|-------|-------|------|------|------|-----------------|
| 住所    |       |      |      |      | ・消火器具・誘導灯及び誘導標識 |
| 氏名    |       |      |      |      |                 |
| 資格    | 消防設備士 |      |      |      |                 |
| 種 類 等 | 交付年月日 | 交付番号 | 交付知事 | 受講年月 |                 |
| 甲種 特類 |       |      |      |      |                 |
|       | 1類    |      |      |      |                 |
|       | 2類    |      |      |      |                 |
|       | 3類    |      |      |      |                 |
|       | 4類    |      |      |      |                 |
|       | 5類    |      |      |      |                 |
|       | 6類    |      |      |      |                 |
|       | 7類    |      |      |      |                 |
| 備考    |       |      |      |      |                 |
| 種 類 等 | 交付年月日 | 交付番号 |      | 有効期限 |                 |
| 特 種   |       |      |      |      |                 |
| 第 1 種 |       |      |      |      |                 |
| 第 2 種 |       |      |      |      |                 |
|       |       |      |      |      |                 |

| 点 検 者  |       |      |      |      | 設 備 名           |
|--------|-------|------|------|------|-----------------|
| 住所     |       |      |      |      | ・消火器具・誘導灯及び誘導標識 |
| 氏名     |       |      |      |      |                 |
| 資格     | 消防設備士 |      |      |      |                 |
| 種 類 等  | 交付年月日 | 交付番号 | 交付知事 | 受講年月 |                 |
| 甲種 特類  |       |      |      |      |                 |
| 甲・乙 1類 |       |      |      |      |                 |
| 甲・乙 2類 |       |      |      |      |                 |
| 甲・乙 3類 |       |      |      |      |                 |
| 甲・乙 4類 |       |      |      |      |                 |
| 甲・乙 5類 |       |      |      |      |                 |
| 甲・乙 6類 |       |      |      |      |                 |
| 甲・乙 7類 |       |      |      |      |                 |
| 備考     |       |      |      |      |                 |
| 種 類 等  | 交付年月日 | 交付番号 |      | 有効期限 |                 |
| 特 種    |       |      |      |      |                 |
| 第 1 種  |       |      |      |      |                 |
| 第 2 種  |       |      |      |      |                 |
|        |       |      |      |      |                 |

- 備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

| 消 火 器 具 点 検 票                                                                   |                |   |                  |           |   |   |       |   |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|-----------|---|---|-------|---|---------|-----|
| 名 称                                                                             | 蕎原中継ポンプ場       |   |                  |           |   |   | 防火管理者 |   |         |     |
| 所 在                                                                             | 大阪府貝塚市蕎原1467-3 |   |                  |           |   |   | 立 会 者 |   |         |     |
| 点検種別                                                                            | 総合点検           |   | 点検年月日            | 2025/3/26 |   |   |       |   |         |     |
| 点検者                                                                             |                |   | 点 検 者<br>所 属 会 社 |           |   |   |       |   |         |     |
| 点 検 項 目                                                                         |                |   | 点 検 結 果          |           |   |   |       |   | 措 置 内 容 |     |
|                                                                                 |                |   | 消 火 器 の 種 別      |           |   |   |       |   |         | 判 定 |
|                                                                                 |                |   | A                | B         | C | D | E     | F |         |     |
| 機 器 点 検                                                                         |                |   |                  |           |   |   |       |   |         |     |
| 設<br>置<br>状<br>況<br><br>表<br>示<br>・<br>標<br>識<br><br>消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 設 置 場 所        | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 設 置 間 隔        | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 適 応 性          | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 耐 震 措 置        | / | —                | —         | — | — | —     | / |         |     |
|                                                                                 | 表 示 ・ 標 識      | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 本 体 容 器        | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 安 全 栓 の 封      | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 安 全 栓          | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 使用済みの表示装置      | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 押し金具・レバー等      | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | キ ャ ッ プ        | / | —                | —         | — | — | —     | / |         |     |
|                                                                                 | ホ ー ス          | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | ノズル・ホーン・ノズル栓   | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
|                                                                                 | 指 示 圧 力 計      | ○ | —                | —         | — | — | —     | ○ |         |     |
| 圧 力 調 整 器                                                                       | /              | — | —                | —         | — | — | /     |   |         |     |
| 安 全 弁                                                                           | /              | — | —                | —         | — | — | /     |   |         |     |
| 保 持 装 置                                                                         | /              | — | —                | —         | — | — | /     |   |         |     |
| 車 輪 ( 車 載 式 )                                                                   | /              | — | —                | —         | — | — | /     |   |         |     |
| 形                                                                               | ガス導入管(車載式)     | / | —                | —         | — | — | —     | / |         |     |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器  
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄に内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|---|---|--|
| 消<br>火<br>器<br>内<br>部<br>機<br>能 | 本・<br>体内<br>容筒<br>器等<br>消薬<br>火剤 | 本 体 容 器         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 内 筒 等           | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 液 面 表 示         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 性 状             | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 消 火 薬 剤 量       | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 | 加 圧 用 ガ ス 容 器                    | カッター・押し金具       | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | ホ ー ス           | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 開閉式ノズル・切替式ノズ    | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 指 示 圧 力 計       | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 使用済みの表示装置       | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 圧 力 調 整 器       | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 安全弁・減圧孔・排圧栓     | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 粉 上 り 防 止 用 封 板 | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | パ ッ キ ン         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | サイホン管・ガス導入管     | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | ろ 過 網           | /         | —       | /       | —     | —         | /       | / |   |  |
|                                 |                                  | 放 射 能 力         | /         | —       | /       | —     | —         | —       | / |   |  |
|                                 |                                  | 消 火 器 の 耐 圧 性 能 |           | /       | —       | /     | —         | —       | — | / |  |
| 簡 易<br>消 火<br>具                 | 外 形                              | /               | /         | /       | /       | /     | /         | /       |   |   |  |
|                                 | 水 量 等                            | /               | /         | /       | /       | /     | /         | /       |   |   |  |
| 備 考                             |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
| 測 定 機 器                         | 機 器 名                            | 型 式             | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 | 機 器 名   | 型 式   | 校 正 年 月 日 | 製 造 者 名 |   |   |  |
|                                 | バネばかり                            | MD44S-876       |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 | キャップスパナ                          |                 |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
| 型式                              |                                  | 設置数             | 点 検 数     | 合 格 数   | 要 修 理 数 | 廃 棄 数 |           |         |   |   |  |
| 粉末消火器                           |                                  | 1               | 1         | 1       | 0       |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |   |  |
|                                 |                                  |                 |           |         |         |       |           |         |   |   |  |

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器  
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

| 記番 | 設置場所 | 種別       | 型式 | 製造者       | 年式   | 製造番号    | 備考 | 判定 |
|----|------|----------|----|-----------|------|---------|----|----|
| 1  | ポンプ室 | 蓄圧<br>粉末 | 10 | モリタ<br>宮田 | 2015 | 610356K |    | ○  |
| 2  |      |          |    |           |      |         |    |    |
| 3  |      |          |    |           |      |         |    |    |
| 4  |      |          |    |           |      |         |    |    |
| 5  |      |          |    |           |      |         |    |    |
| 6  |      |          |    |           |      |         |    |    |
| 7  |      |          |    |           |      |         |    |    |
| 8  |      |          |    |           |      |         |    |    |
| 9  |      |          |    |           |      |         |    |    |
| 10 |      |          |    |           |      |         |    |    |

## 別記様式第16

| 誘導灯及び誘導標識点検票 |                      |       |             |           |    |       |         |         |  |
|--------------|----------------------|-------|-------------|-----------|----|-------|---------|---------|--|
| 名 称          | 蕎原中継ポンプ場             |       |             |           |    | 防火管理者 |         |         |  |
| 所 在          | 大阪府貝塚市蕎原1467-3       |       |             |           |    | 立会者   |         |         |  |
| 点検種別         | 総合点検                 |       | 点検年月日       | 2025/3/26 |    |       |         |         |  |
| 点 検 者        |                      |       | 点検者<br>所属会社 |           |    |       |         |         |  |
| 点 検 項 目      |                      |       | 点 検 結 果     |           |    |       |         | 措 置 内 容 |  |
|              |                      |       | 種別・容量等の内容   |           |    | 判 定   | 不 良 内 容 |         |  |
|              |                      |       | 避難口         | 通路        | 客席 |       |         |         |  |
| 機 器 点 検      |                      |       |             |           |    |       |         |         |  |
| 誘<br>導<br>灯  | 外箱・表示面               | 種 類   | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              |                      | 視認障害等 | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              |                      | 外 形   | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              |                      | 表 示   | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              | 非 常 電 源<br>( 内 蔵 型 ) | 外 形   | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              |                      | 表 示   | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              |                      | 機 能   | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              | 光 源                  |       | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              | 点 検 ス イ ッ チ          |       | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              | ヒ ュ ー ズ 類            |       | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              | 結 線 接 続              |       | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
|              | 信 号 装 置 等            | 外 形   | /           | /         | /  | /     |         |         |  |
| 結 線 接 続      |                      | /     | /           | /         | /  |       |         |         |  |
| 機 能          |                      | /     | /           | /         | /  |       |         |         |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|                  |         |           |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---------|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誘<br>導<br>標<br>識 | 外       | 形         | ○ | / | / | ○      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  | 視       | 認         | 障 | 害 | 等 | ○      | / | / | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  | 採       | 光         | 又 | は | 照 | 明      | ○ | / | / | ○ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  | ※       | 表         | 示 | 面 | の | 輝      | 度 | / | / | / | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  | ※       | ※         | 設 | 置 | 場 | 所      | の | 照 | 度 | / | / | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  | ※       | ※         | ヒ | ュ | ー | ズ      | 類 | / | / | / | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  | ※       | ※         | 結 | 線 | 接 | 続      | / | / | / | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  | ※※※非常電源 | 外         | 形 | / | / | /      | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |         | 表         | 示 | / | / | /      | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 機                |         | 能         | / | / | / | /      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 備考               |         |           |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 測                | 機       | 器         | 名 | 型 | 式 | 校      | 正 | 年 | 月 | 日 | 製 | 造 | 者 | 名 | 機 | 器 | 名 | 型 | 式 | 校 | 正 | 年 | 月 | 日 | 製 | 造 | 者 | 名 |
| 定                | 回路計     | MCL-400IR |   |   |   | マルチ計測器 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 機                |         |           |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 器                |         |           |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

## 誘導灯一覧表

備考

蕎原中継ポンプ場



誘導標識  
点検中



消火器  
点検中