

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立二色学園		防火管理者		
所 在	大阪府貝塚市二色1丁目3番1号		点検実施責任者		
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月25日		
設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消 火 器 具	良・不良				
屋 内 消 火 栓 設 備	良・不良	ホース期限切れ×42本 球切れ4ヶ所			
自 動 火 災 報 知 設 備	良・不良	感知器下部 パイプ有り バッテリー期限切れ			
漏 電 火 災 警 報 器	良・不良				
非常警報器具及び設備	良・不良				
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	良・不良				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
防 排 煙 設 備	良 ☒ 不良 ☐			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1 類					
甲・乙 2 類					
甲・乙 3 類					
甲・乙 4 類					
甲・乙 5 類					
甲・乙 6 類					
甲・乙 7 類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号		有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1 類					
甲・乙 2 類					
甲・乙 3 類					
甲・乙 4 類					
甲・乙 5 類					
甲・乙 6 類					
甲・乙 7 類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号		有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。
(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票													
名 称		貝塚市立二色学園						防火管理者					
所 在		大阪府貝塚市二色1丁目3番1号						立 会 者					
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月25日							
点検者				点 検 者 所 属 会 社									
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容			
				消 火 器 の 種 別								判 定	不 良 内 容
				A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検													
設 置 状 況 表 示 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所	/	—	○	/	—	/	○					
	設 置 間 隔	/	—	○	/	—	/	○					
	適 応 性	/	—	○	/	—	/	○					
	耐 震 措 置	/	—	/	/	—	/	/					
	表 示 ・ 標 識	/	—	○	/	—	/	○					
	本 体 容 器	/	—	○	/	—	/	○					
	安 全 栓 の 封	/	—	○	/	—	/	○					
	安 全 栓	/	—	○	/	—	/	○					
	使用済みの表示装置	/	—	○	/	—	/	○					
	押し金具・レバー等	/	—	○	/	—	/	○					
	キ ャ ッ プ	/	—	○	/	—	/	○					
	ホ ー ス	/	—	○	/	—	/	○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	/	—	○	/	—	/	○					
	指 示 圧 力 計	/	—	○	/	—	/	○					
	圧 力 調 整 器	/	—	/	/	—	/	/					
安 全 弁	/	—	/	/	—	/	/						
保 持 装 置	/	—	/	/	—	—	/						
車 輪 (車 載 式)	/	—	/	/	—	—	/						
形	ガス導入管(車載式)	/	—	/	/	—	—	/					

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄に内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 内 部 機 能	本・体内 容器等 消火薬 火剤	本体容器	/	—	/	/	—	/	/																				
		内筒等	/	—	/	/	—	/	/																				
		液面表示	/	—	/	/	—	/	/																				
		性状	/	—	/	/	—	/	/																				
		消火薬剤量	/	—	/	/	—	/	/																				
	加圧用ガス容器 カッター・押し金具 ホース 開閉式ノズル・切替式ノズル 指示圧力計 使用済みの表示装置 圧力調整器 安全弁・減圧孔・排圧栓 粉上り防止用封板 パッキン サイホン管・ガス導入管 ろ過網 放射能力 消火器の耐圧性能		/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
			/	—	/	/	—	/	/																				
		簡 便 消 火 器	易火具	/	/	/	/	/	/	/																			
外形水量等	/		/	/	/	/	/	/																					
備 考 測 定 機 器																													
	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名	
型式		設置数		点		検		数		合		格		数		要		修		理		数		廃		棄		数	
MEA10B		9		9		9		9		0																			
YNX-2.5		17		17		17		17		0																			

備考

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

消火器一覧表

貝塚市立二色学園

2025年3月25日

	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備 考	判定
1	1F玄関トイレ前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8411		○
2	1F職員室前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8384		○
3	1F会議室前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	9053		○
4	1Fわかば教室前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	9057		○
5	1F作業室前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8406		○
6	1F北校舎廊下	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8424		○
7	1Fなかよしホーム	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0422685K		○
8	給食室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0416876K		○
9	給食室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0422680K		○
10	キュービクル	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0422687K		○
11	2F中央	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	9020		○
12	2F倉庫前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	9056		○
13	2Fイングリッシュルーム前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8423		○
14	2F理科室2前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8387		○
15	2F後期図書室前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8389		○
16	2F北校舎廊下	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8394		○
17	3F図工教室前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8395		○
18	3F音楽室2前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8405		○
19	3F机いす教室前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	9059		○
20	3F家庭科準備室前	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	9058		○
21	3F北校舎廊下	強化液	YNX-2.5	ヤマト	2024	8385		○
22	3F和室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0416864K		○
23	1F玄関	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0422682K		○
24	1F玄関	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0416878K		○
25	体育館アリーナ	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0416875K		○
26	体育館アリーナ	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0416886K		○

屋内消火栓設備点検票									
名 称		貝塚市立二色学園				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市二色1丁目3番1号				立 会 者			
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年3月25日			
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社					
点 設 備 検 名		ポ ン プ		製造者名 荘原製作所		電 動 機		製造者名 東芝	
				型 式 等 100MSFU3M615				型 式 等 TIKK	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定		不 良 内 容	
機 器 点 検									
水	貯	水	槽	種別	地下	水槽	○		
	水		量			m ³	○		
	水		状				○		
	給	水	装 置		ボールタップ方式		○		
	水	位	計				○		
	圧	力	計				/		
	バ	ル	ブ 類				/		
	源	加	ボ	電	周 囲 の 状 況	屋外ポンプ室	○		
	圧 送 水 装 置	ポンプ	電動機の制御装置	外 形	ユニット		○		
				表 示			○		
電 圧 計 ・ 電 流 計				210 V A	○				
開 閉 器 ・ スイッチ類					○				
ヒ ュ ー ズ 類				1, 3, 5 A	○				
継 電 器					○				
表 示 灯					○				
結 線 接 続					○				
接 地				D種接地工事	○				
予 備 品 等				ヒューズなど	○				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その2)

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 部	直接操作部	周囲の状況	制御盤	○			
			外形		○			
			表示		○			
			機能		○			
		遠隔操作部	周囲の状況	消火栓埋込	○			
			外形		○			
			表示		○			
			機能	専用 兼用	○			
		装 置	遠隔起動部	周囲の状況		/		
				外形		/		
				機能		/		
			開閉装置 起動用水圧	圧力スイッチ	設定圧力 MPa	/		
	起動用圧力タンク	MPa		/				
	機能	作動圧力 MPa		/				
	プ 動 機 装 置	電 動	外形		○			
			回転軸	1800 rpm	○			
			軸受部	グリス潤滑	○			
		機 能	軸継手	フランジ式	○			
			機能		○			
			外形		○			
		回 転 軸	回転軸	1800 rpm	○			
			軸受部	グリス潤滑	○			
			グランド部		○			
		連 成 計 ・ 圧 力 計	連成計・圧力計		○			
			性能	0.63 MPa 700 ℓ/min	○			
			呼 水 槽	100 ℓ	○			
		バルブ類	バルブ類		○			
			自動給水装置	水位自動	○			
			減水警報装置	フロート	○			
		フ ー ト 弁	フート弁		○			
性能試験装置				○				
高架水槽方式			MPa	/				
圧 力 水 槽 方 式	圧力水槽方式	MPa	/					
	減圧のための措置		/					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その3)

配管等	管・管継手			○			
	支持金具・つり金具			○			
	バルブ類			○			
	ろ過装置			○			
	逃し配管			○			
屋内	消火栓箱	周囲の状況		○			
		外形露出		○			
表示		×	球切れ				
消火栓	ホース・ノズル	外形 1 号 消 火 栓		ホース ノズル径 15 m× 2本 13 mm	×	ホース期限切れ	
		易操作性 1 号 消 火 栓・2 号 消 火 栓		鑑栓第 - 号	/		
		操 作 性			○		
		ホースの耐圧性能		42 本	/		
	消 火 栓 開 閉 弁			○			
等	表 示 灯		専用 (兼用)	○			
	始 動 表 示 灯			○			
	使 用 方 法 の 表 示			○			
耐	震 措 置			/			
総 合 点 検							
ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置		/			
		表 示 ・ 警 報 等		/			
		電 動 機 の 運 転 電 流		A	/		
		運 転 状 況		/			
	放 水 圧 力		MPa	/			
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放 水 量		ℓ/min	/			
	減 圧 の た め の 措 置		/				
	放 水 圧 力		MPa	/			
備考	放 水 量		ℓ/min	/			
	減 圧 の た め の 措 置		/				
	締切 -0.15Mpa 0.75Mpa 210V 28A 300L -0.18Mpa 0.65Mpa 210V 45A						
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立二色学園

備考

自動火災報知設備点検票 1									
名称		貝塚市立二色学園				防火管理者			
所在		大阪府貝塚市二色1丁目3番1号				立 会 者			
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月25日			
点検者				点 検 者 所属会社					
点検設備名		受 信 機		製造者名		ホーチキ			
				型 式 等		RPK-A24B			
点検項目				点 検 結 果		種別・容量等の内容判定不良内容		措 置 内 容	
機 器 点 検									
予備電 (内蔵型・非常電源)	外 形		Ni-cd		×	バッテリー期限切れ			
	表 示		DC24V 0.7 Ah		○				
	※ 端 子 電 圧		28 V		○				
	※ 切 替 装 置		自動切替		○				
	※ 充 電 装 置		トリクル充電		○				
	※ 結 線 接 続				○				
受 信 機	周 囲 の 状 況		1階職員室		○				
	外 形				○				
	表 示				○				
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置		26/40 回線		○				
	電 圧 計		25 V		○				
	ス イ ッ チ 類				○				
	ヒ ュ ー ズ 類		1,2,3 A		○				
	※ 継 電 器				○				
	表 示 灯				○				
	通 話 装 置				○				
	※ 結 線 接 続				/				
	接 地		D種接地工事		○				
中 継 器	附 属 装 置		男子更衣室副受信機		○				
	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式			○				
		アナログ式			/				
		二 信 号 式			/				
		そ の 他			/				
	※ 注 意 表 示				○				
	回 路 導 通				○				
	設 定 表 示 温 度 等				/				
	感 知 器 作 動 等 の 表 示				/				
	予 備 品 等		ヒューズ等		○				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器 有 機 信 音 響 装 置	外 形		×	感知器下部にパイプ有 り移設要	
	警 未 警 戒 部 分		○		
	戒 感 知 区 域		○		
	状 適 応 性		○		
	況 機 能 障 害		○		
	※ スポット型	差動 定温(再) 熱アナログ	○		
	分 布 型	空 気 管 式	○		
		熱 電 対 式 ・ 熱 半 導 体 式	/		
	感 知 線 型		/		
	※ スポット型	イオン 光電 アナログ	○		
	分 離 型		/		
	※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/		
	※ 多 信 号 感 知 器 ・ 複 合 式 感 知 器		/		
	遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る 感 知 器		/		
	周 囲 の 状 況	各階通路	○		
	外 形	P型1級	○		
	表 示		○		
	機 押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器		○		
表 示 灯		○			
外 形		○			
取 付 状 態		○			
音 圧 等		db	○		
鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○			
※ 蓄 積 機 能		○			
※ 二 信 号 機 能		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
総合点検								
同時作動			/					
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
地区音響装置の音圧		dB	/					
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
備考	・1階放送室スタジオ感知器下部にパイプ有り 移設の必要有り ・バッテリー期限切れ(火災報知機用)古川電池20-S113A (連動操作盤用)古川電池20-S103A							
考測	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
判定機								
器								

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名										自動火災報知設備													
名 称		貝塚市立二色学園										防火管理者											
所 在		大阪府貝塚市二色1丁目3番1号										立 会 者											
点検種別		総合点検		点検年月日		2025/3/25																	
点 検 者						点 検 者 所 属 会 社																	
点 検 項 目				点 検 結 果										措 置 内 容									
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容					判 定											不 良 内 容			
機 器 点 検																							
専 用 回 路				職員室						○													
開 閉 器 ・ 遮 断 機				NFB 20 A						○													
ヒ ュ ー ズ 類										／													
絶 縁 抵 抗				常用 200 MΩ 非常 — MΩ						○													
耐 熱 保 護										○													
測 定 機 器																							
備 考																							
測 定 機 器		機 器 名		型 式		校 正 年 月 日		製 造 者 名		機 器 名		型 式		校 正 年 月 日		製 造 者 名							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

漏電火災警報器点検票						
名 称	貝塚市立二色学園				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市二色1丁目3番1号				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月25日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名 設 備 名	受 信 機	製造者名 オムロン		変流器	製造者名 オムロン	
		型式等 ADG-NY3			型式等 OTG-F1	
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 囲 の 状 況	キュービクル内	○			
	外 形	1級 2級	○			
	表 示		○			
	電 源 表 示 灯	LED	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	フ ュ ー ズ 類	1 A	○			
	試 験 装 置		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	B種接地工事	○			
	感 度 調 整 装 置	設定値 800 mA	○			
	予 備 品 な ど	フューズ類	○			
変 流 器	外 形		○			
	表 示		○			
	未 警 戒		/			
	容 量	150A	○			
音 響 装 置	外 形	ブザー	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 な ど		○			
遮 断 機 構	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	定 格 電 流 容 量		/			
	作 動 状 況		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票									
名 称		貝塚市立二色学園				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市二色1丁目3番1号				立会者			
点検種別		総合点検		点検年月		2025年3月25日			
点 検 者				点 検 者 所属会社					
点 検 名		操作部・ 複合装置		製造者名 パナソニック 型式等 WK-EK116		増幅器		製造者名 パナソニック 型式等 WU-PK124 240W	
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容			
		種別・容量等の内容				判定不良内容			
機 器 点 検									
非 内 常 蔵 電 源	外 形	Ni-cd				○			
	表 示	24V 6.0Ah				○			
	端子電圧	24 V				○			
	切替装置	自動切換				○			
	充電装置	トリクル充電				○			
非 常 ベ ル ・ 自 動 式 サイ レン	結線接続					○			
	起動装置	周囲の状況				/			
	外 形					/			
	表 示					/			
	機 能					/			
	外 形					/			
	表 示					/			
	電 圧 計	V				/			
	スイッチ類					/			
	ヒューズ類	A				/			
	継電器					/			
	表 示 灯					/			
	結線接続					/			
	接 地	D種接地工事				/			
	予備品等	ヒューズ類				/			
ベル・サイレン	外 形					/			
	取付状態					/			
	音 圧 等					/			
	鳴動方式	一斉 区分 相互 再鳴動				/			
表 示 灯					/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 起 動 装 置 増 送 幅 器 設 等 備 表 警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		○			
		外 形		○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		○		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/		
	周 囲 の 状 況	1F職員室	○			
		外 形		○		
		表 示		○		
		電 圧 計	100 V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		○		
		ヒ ュ ー ズ 類	15 A	○		
		継 電 器		○		
		計 器 類		○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地	D種接地工事	○		
		回 路 選 択		○		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		○		
		回 路 短 絡		○		
		音 声 警 報 音		○		
	火 災 音 信 号		○			
	マ イ ク ロ ホ ン		○			
	予 備 品 等		○			
		ス ピ ー カ ー	外 形		○	
			取 付 状 態		○	
			音 圧 等		○	
			鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○	
	音 量 調 整 器			○		
	表 示 灯		○			
	周 囲 の 状 況		○			
外 形			○			
機 能			○			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 非常警報器具及び設備)										
名 称		貝塚市立二色学園				防火管理者				
所 在		大阪府貝塚市二色1丁目3番1号				立 会 者				
点検種別		総合点検		点検年月日		2025/3/25				
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定					不 良 内 容
機 器 点 検										
専 用 回 路					○					
開 閉 器 ・ 遮 断 機			A		○					
ヒ ュ ー ズ 類					/					
絶 縁 抵 抗			常用 200 MΩ 非常 - MΩ		○					
耐 熱 保 護					/					
備 考										
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日		製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日		製 造 者 名

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票									
名 称		貝塚市立二色学園				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市二色1丁目3番1号				立会者			
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月25日			
点 検 者				点検者 所属会社					
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容	
		種別・容量等の内容				判 定	不 良 内 容		
		避 難 口	通 路	客 席					
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	/	—	○			
		視認障害等	○	/	—	○			
		外 形	○	/	—	○			
		表 示	○	/	—	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	/	—	○			
		表 示	○	/	—	○			
		機 能	○	/	—	○			
	光 源		○	/	—	○			
	点 検 ス イ ッ チ		○	/	—	○			
	ヒ ャ ー ズ 類		○	/	—	○			
	結 線 接 続		○	/	—	○			
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/			
結 線 接 続		/	/	/	/				
機 能		/	/	/	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導標識	外 形	／	／	—	／			
	視 認 障 害 等	／	／	—	／			
	採 光 又 は 照 明	／	／	—	／			
	※ 表 示 面 の 輝 度	／	／	—	／			
	※※ 設 置 場 所 の 照 度	／	／	—	／			
	※※ ヒ ュ ー ズ 類	／	／	—	／			
	※※ 結 線 接 続	／	／	—	／			
	※※※非常電源	外 形	／	／	—	／		
		表 示	／	／	—	／		
機 能		／	／	—	／			
備 考								
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校 正 年 月	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名		

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名										誘導灯及び誘導標識															
名 称		貝塚市立二色学園										防火管理者													
所 在		大阪府貝塚市二色1丁目3番1号										立 会 者													
点検種別		総合点検				点検年月日				2025/3/25															
点 検 者						点 検 者 所 属 会 社																			
点 検 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										点 検 結 果		判 定 不 良 内 容										措 置 内 容	
機 器 点 検																									
専 用 回 路		体育館内分電盤				○																			
開 閉 器 ・ 遮 断 機		A				○																			
ヒ ュ ー ズ 類						／																			
絶 縁 抵 抗		常用 200 MΩ 非常 MΩ				○																			
耐 熱 保 護						／																			
備 考																									
測 定 機 器	機 器 名		型 式		校 正 年 月 日		製 造 者 名		機 器 名		型 式		校 正 年 月 日		製 造 者 名										

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙設備点検票 1 (防火扉・シャッター・ダンパー・その他)						
名 称	貝塚市立二色学園				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市二色1丁目3番1号				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月25日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名	受信機	製造者名	ホーチキ			
		型式等	RCK-A24B			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外形	Ni-cd	○			
	表示	24V 3.5Ah	○			
	端子電圧	24V	○			
	切替装置	自動切換	○			
	充電装置	トリクル充電	○			
	結線状況		○			
連 動 制 御 盤	周囲の状況	一階職員室	○			
	外形		○			
	表示		○			
	警戒区域の表示装置	10/20回線	○			
	電圧計	24V	○			
	スイッチ類		○			
	フューズ類	2・3・8A	○			
	継電器		○			
	表示灯		○			
	結線接続		○			
	接地	D種接地工事	○			
	附属装置		○			
	注意表示		○			
感 知 器	回路導通		○			
	予備品等	ヒューズ等	○			
	取付状態		○			
	温度ヒューズ*		○			
	外形		○			
防 火 扉	熱感知器	差動 定温(再) 熱アナログ	／			
	煙感知器	イオン(光電) アナログ*	○			
	取付状態		○			
	外形		○			
	周囲の状況		○			
作 動 状 態			×	閉まらず×1ヶ所		

備考

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙設備(その2)

シャッター	取付状態			○										
	外形			○										
	周囲の状況			○										
	作動状態			×	閉まらず×1ヶ所									
ダンパー	取付状態			/										
	外形			/										
	周囲の状況			/										
	作動状態			/										
その他	取付状態			/										
	外形			/										
	周囲の状況			/										
	作動状態			/										
連動機構				○										
総合点検														
連動状態				/										
総合作動				/										
配線 点検 備考	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	/										
		感知器回路	MΩ	/										
		制御回路	MΩ	/										
		付属回路	MΩ	/										
	耐熱保護			/										
	専用回路			/										
	開閉器・遮断器			/										
	2F西階段前 防火戸用感知器 機器不良1台(ホーチキ3種SLK-31台) 防火扉閉まらず×1ヶ所 防火シャッター閉まらず×1ヶ所													
考測 定機 器	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。


総合点検

2025年3月25日

制御区画		総合連動点													点検結果	特記事項		
番号	表示区画・名称	専用感知器				自動閉鎖装置				防火シャッター	防火扉	注意喚起表示						
		光電式スポット型感知器	イオン化式スポット型感知器	定温式スポット型感知器		防火シャッター	防火扉					音響装置	音声発生装置	標識			注意灯	
1	東階段1階	○						○									○	
2	中央階段1階	○						○									○	
3	東階段2階	○						○									○	
4	中央階段2階	×						○									×	
5	東階段3階	○						○									○	
6	中央階段3階	○						×									×	
7	管理棟2階シャッター	○					×										×	
8	北校舎1階	○						○									○	
9	北校舎2階	○						○									○	
10	北校舎3階	○						○									○	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
※ 特 記	・感知器不良×1ヶ所 ・防火戸閉まらず×1ヶ所 ・防火シャッター閉まらず×1ヶ所																	

(平成29年度)


調査年度	調査月	調査日	調査者	調査場所
27	2018	4/1/1		1002

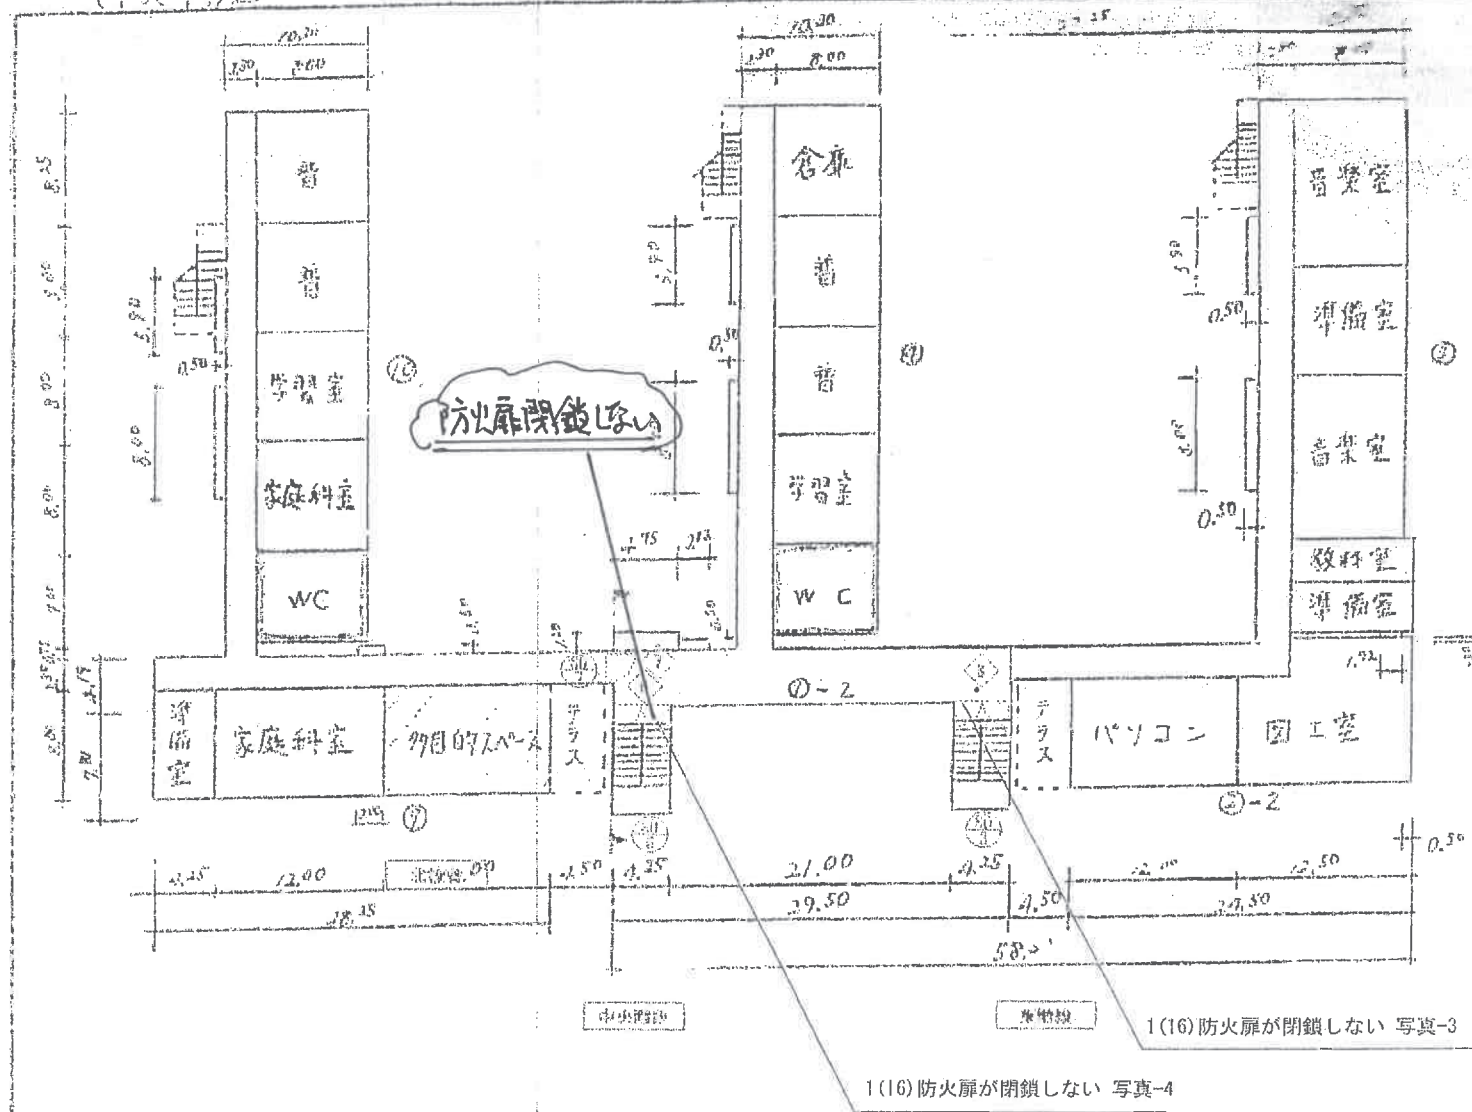

消火器設置	消火器
防火シャッター	防火シャッター
防火クロススクリーン	防火クロススクリーン
感煙装置 (修理済)	感煙装置 (修理済)

3 階平面図


(平成29年度)

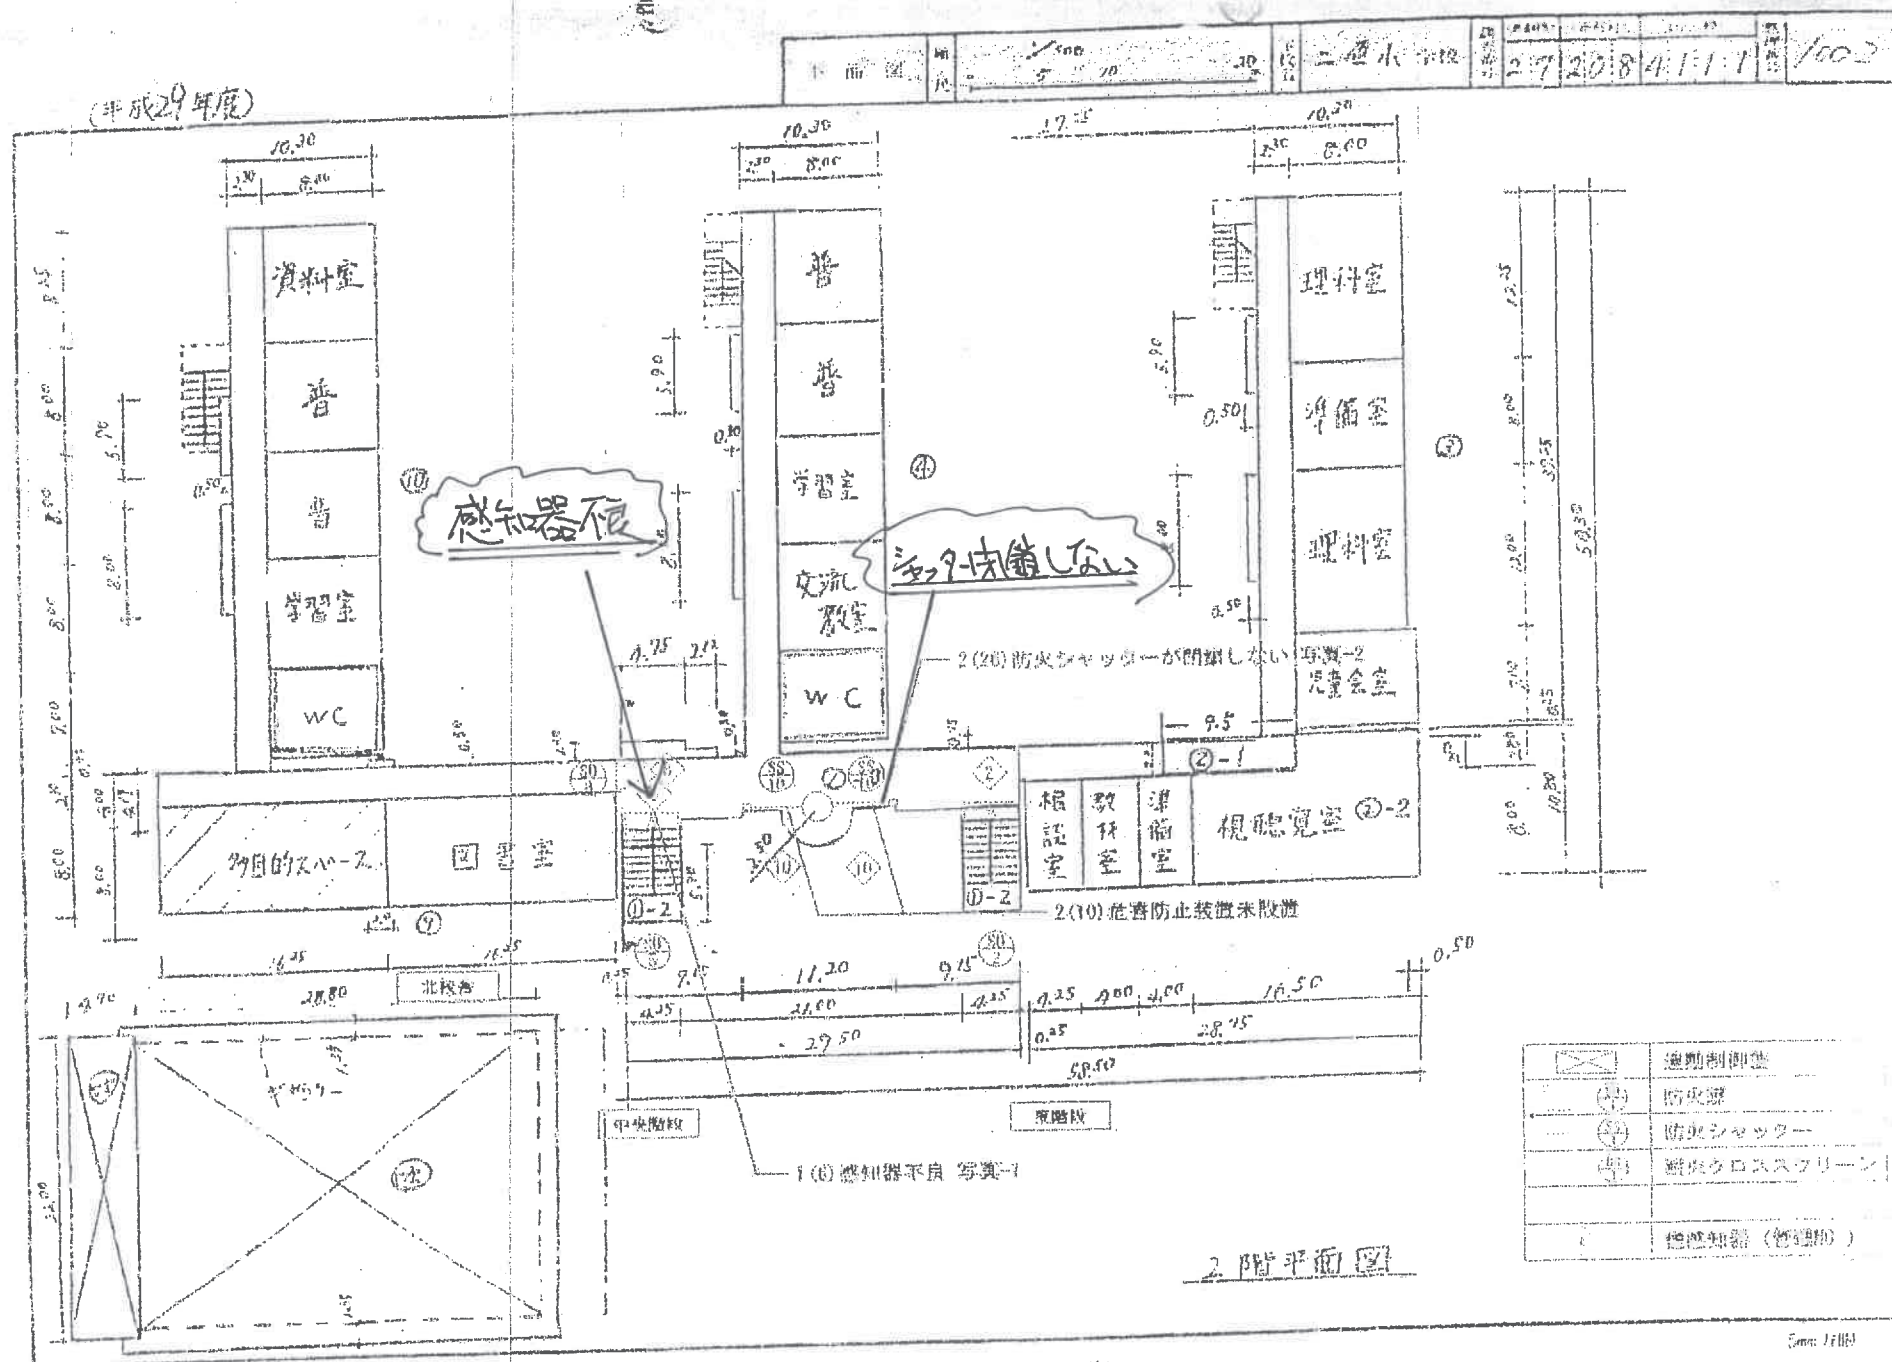




NO. 1

自動火災報知設備点検状況

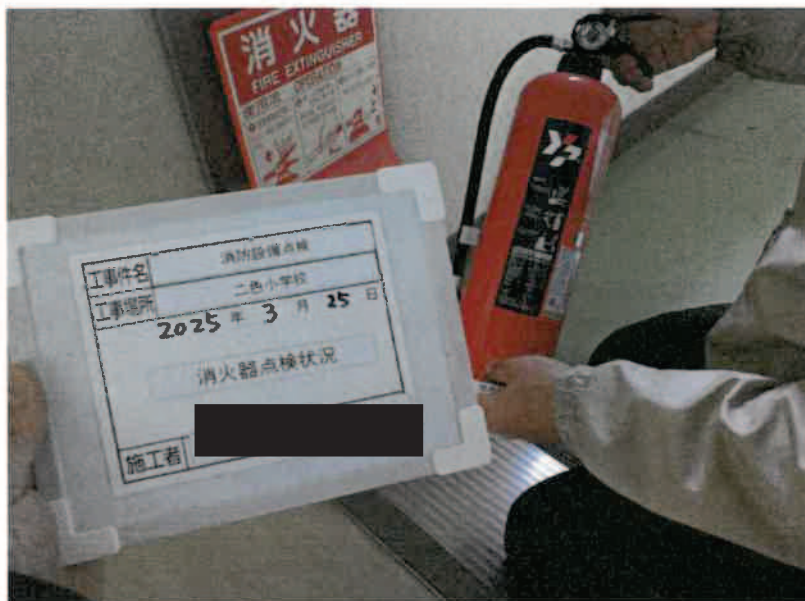

NO. 2

消火器点検状況

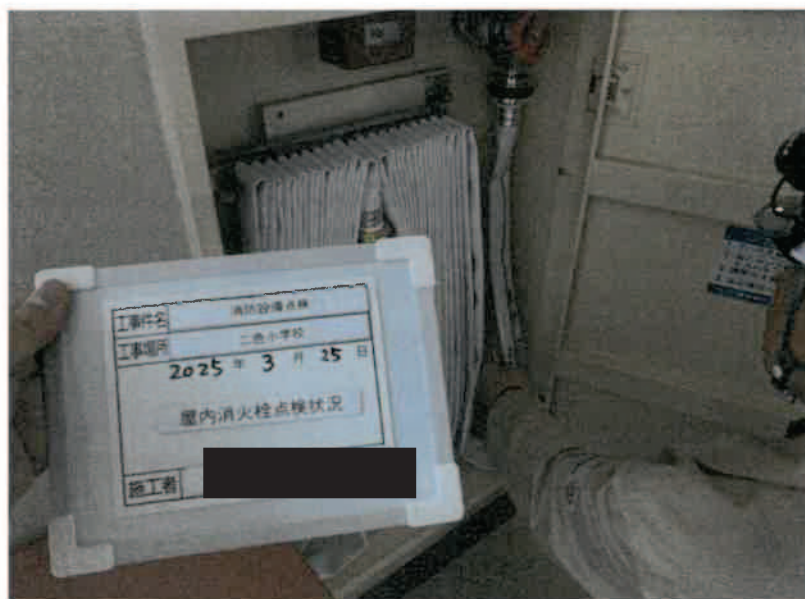


NO. 3

屋内消火栓点検状況



NO. 4


誘導灯及び誘導標識点検状況

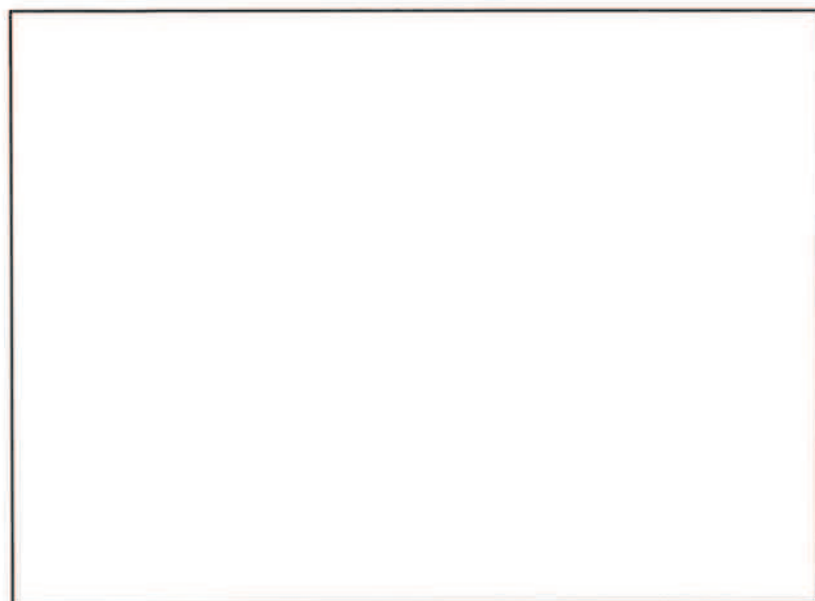

NO. 5



NO. 6

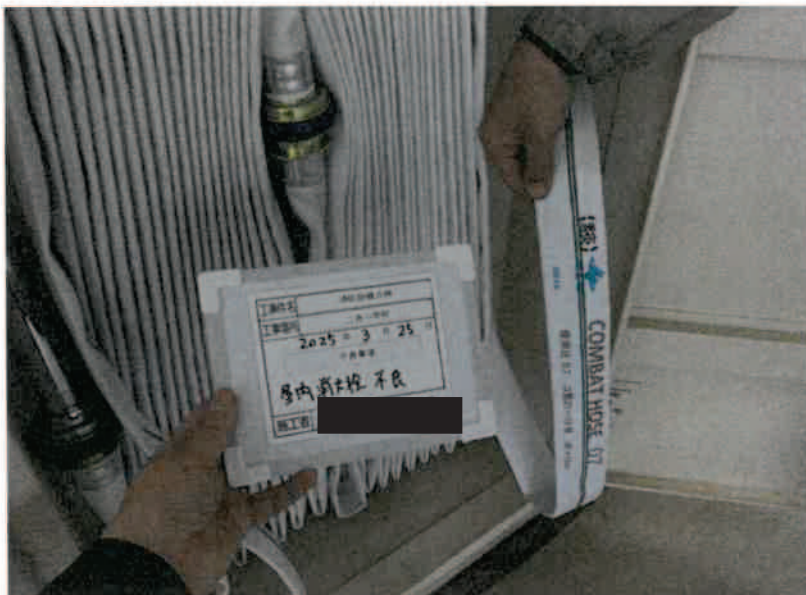

NO. 1

指摘事項①

屋内消火栓①

不良

消火栓ホース期限切れ



NO. 2

指摘事項②

屋内消火栓②

不良

位置表示灯不点灯




NO. 3

指摘事項③

自動火災報知設備

不良

蓄電池不良

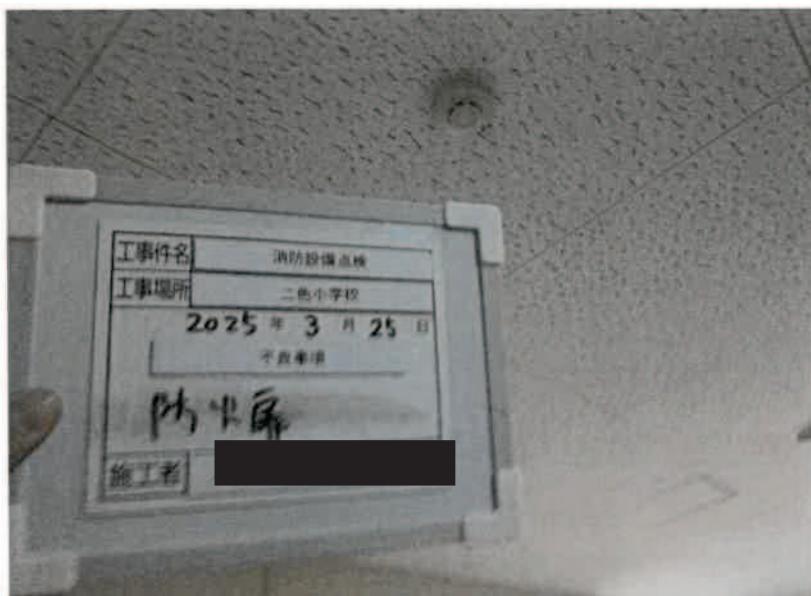

NO. 4

指摘事項④

防火扉①

不良

感知器不良



NO. 5

指摘事項⑤

防火扉②

不良

シャッター閉鎖せず



NO. 6

指摘事項⑥

防火扉③

不良

防火戸閉鎖せず



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

127年4月23日

貝塚市消防長 殿

届出者

住 所 大阪府貝塚市島中1丁目17番1号
氏 名 大阪府貝塚市長 酒井
電話番号 072-433-1105

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記

防 火 対 象 物	所 在 地	大阪府貝塚市東山5丁目11-1		
	名 称	貝塚市立東山小学校		
	用 途	第7項 小学校		
	構 造・規 模	RC 造 地上 2 階 地下 階 延べ面積 7282 m ²		
点 検 期 間		2025年3月27日		
消 防 用 設 備 等 の 種 類		消火器具・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報器具及び設備 ・誘導灯及び誘導標識・防火扉及び防火シャッター		
		※備 考		
		消防法の規定に基づき不良箇所を早急に改修すること		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立東山小学校			防 火 管 理 者	
所 在	大阪府貝塚市東山5丁目11-1			点検実施責任者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月27日		
設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消 火 器 具	良・不良				
屋 内 消 火 栓 設 備	良・不良	ホース劣化×24			
自 動 火 災 報 知 設 備	良・不良	スポット感知器 作動不良			
非 常 警 報 器 具 及 び 設 備	良・不良				
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	良・不良	蓄電池不良×10			
防火扉及び 火シャッター	良・不良				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 非常放送設備 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					
第一種電気工事士 和歌山県第5338号 講習受講記録 和歌山県 2024年4月23日					

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。
(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票												
名 称		貝塚市立東山小学校					防火管理者					
所 在		大阪府貝塚市東山5丁目11-1					立 会 者					
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月27日						
点検者				点 検 者 所 属 会 社								
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容		
				消 火 器 の 種 別								
				判 定 不 良 内 容								
				A	B	C	D	E	F			
機 器 点 検												
設 置 状 況 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所			○	—	—	—	—	—	○		
	設 置 間 隔			○	—	—	—	—	—	○		
	適 応 性			○	—	—	—	—	—	○		
	耐 震 措 置			/	—	—	—	—	—	/		
	表 示 ・ 標 識			○	—	—	—	—	—	○		
	本 体 容 器			○	—	—	—	—	—	○		
	安 全 栓 の 封			○	—	—	—	—	—	○		
	安 全 栓			○	—	—	—	—	—	○		
	使用済みの表示装置			○	—	—	—	—	—	○		
	押し金具・レバー等			○	—	—	—	—	—	○		
	キ ャ ッ プ			○	—	—	—	—	—	○		
	ホ ー ス			○	—	—	—	—	—	○		
	ノズル・ホーン・ノズル栓			○	—	—	—	—	—	○		
	指 示 圧 力 計			○	—	—	—	—	—	○		
圧 力 調 整 器			/	—	—	—	—	—	/			
安 全 弁			/	—	—	—	—	—	/			
保 持 装 置			/	—	—	—	—	—	/			
車 輪 （ 車 載 式 ）			/	—	—	—	—	—	/			
ガス導入管（車載式）			/	—	—	—	—	—	/			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消 火 器 の 内 部 等 機 能	本・体内容筒等	本体容器	/	—	/	—	—	—	/		
		内筒等	/	—	/	—	—	—	/		
		液面表示	/	—	/	—	—	—	/		
	消薬性	状	/	—	/	—	—	—	/		
	火剤	消火薬剤量	/	—	/	—	—	—	/		
		加圧用ガス容器	/	—	/	—	—	—	/		
		カッター・押し金具	/	—	/	—	—	—	/		
		ホース	/	—	/	—	—	—	/		
		開閉式ノズル・切替式ノズル	/	—	/	—	—	—	/		
		指示圧力計	/	—	/	—	—	—	/		
		使用済みの表示装置	/	—	/	—	—	—	/		
		圧力調整器	/	—	/	—	—	—	/		
		安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	—	/	—	—	—	/		
		粉上り防止用封板	/	—	/	—	—	—	/		
	機 能		パッキン	/	—	/	—	—	—	/	
		サイホン管・ガス導入管	/	—	/	—	—	—	/		
		ろ過網	/	—	/	—	—	—	/		
	放射能力	/	—	/	—	—	—	/	/		
	消火器の耐圧性能	/	—	/	—	—	—	/	/		
簡 易 消 火 具	外形	/	/	/	/	/	/	/	/		
	水量等	/	/	/	/	/	/	/	/		
備 考											
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日				
器種名		設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数					
MEA10B		36	36	36	0						
YA-10XIII		3	3	3	0						

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

件名

貝塚市立東山小学校

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備 考	判定
1	1F玄関	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	133076K		○
2	1F職員室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105749K		○
3	1F保健室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105741K		○
4	1F3-3前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0210286K		○
5	1F3-1前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212165K		○
6	1F2-2前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0133073K		○
7	1F2-1前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212188K		○
8	1Fエレベータ横	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212147K		○
9	1Fあおぞら1前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0133044K		○
10	1F給食室	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105756K		○
11	1F給食室	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105719K		○
12	1F家庭科室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212184K		○
13	1Fコンピュータ室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0133069K		○
14	2F音楽室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212162K		○
15	2F理科室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212150K		○
16	2Fエレベーター前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105729K		○
17	2Fあおぞら4・5前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0133074K		○
18	コスモス教室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105743K		○
19	2F視聴覚準備室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0133045K		○
20	2F5-1前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212148K		○
21	2F放送室前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0209588K		○
22	2F5-3前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212187K		○
23	2F5-2前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0133030K		○
24	2F4-2前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0210284K		○
25	2F4-1前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212161K		○
26	RF屋上	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105760K		○
27	RFキュービクル前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0212181K		○
28	体育館	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0133075K		○
29	体育館裏口	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0133035K		○
30	体育館舞台裏	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0130284K		○
31	なかよし1F (男子トイレ)	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105737K		○
32	なかよし2F	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105757K		○
33	1F1-3前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2025	416880K		○
34	1F1-1前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2025	416881K		○
35	託児所1F	蓄圧粉末	YA-10XIII	ヤマト	2016	026769		○

消火器一覧表

件名

貝塚市立東山小学校

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備 考	判定
36	2F6-3前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2025	416850K		○
37	2F6-1前	蓄圧粉末	MEA10B	モリタ	2025	416865K		○
38	託児所2F	蓄圧粉末	YA-10XⅢ	ヤマト	2016	026754		○
39	中庭GHP-8 室外機	蓄圧粉末	YA-10NX	ヤマト	2019	086216		○

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票										
名 称		貝塚市立東山小学校				防火管理者				
所 在		大阪府貝塚市東山5丁目11-1				立 会 者				
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年3月27日				
点 検 者				点 検 者 所属会社						
点 設 備 検 名		ポ ン プ		製造者名 荘原製作所		電 動 機		製造者名 東芝		
				型 式 等 EPN2-B27.55X				型 式 等 IKK-FCKLW21		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定		不 良 内 容		
機 器 点 検										
水	貯	水	槽	種別	地上RC水槽	○				
	水		量		m ³	○				
	水		状			○				
	給	水	装 置			○				
	水	位	計			○				
	圧	力	計			/				
	バ	ル	ブ 類			/				
	源 加 圧 送 水 装 置	ポ	電	周 囲 の 状 況			○			
		ン 機 の 制 御 装 置	動 機	外 形			○			
				表 示			○			
電 圧 計 ・ 電 流 計				V	A	○				
開 閉 器 ・ スイッチ類						○				
ヒ ュ ー ズ 類					A	○				
継 電 器						○				
表 示 灯						○				
結 線 接 続						○				
接 地					D種接地工事	○				
予 備 品 等		ヒューズなど	○							

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その2)

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 部	直接操作部	周囲の状況	制御盤	○			
			外形		○			
			表示		○			
			機能		○			
		遠隔操作部	周囲の状況	消火栓埋め込み	○			
			外形	押しボタン	○			
			表示		○			
			機能	専用 兼用	○			
		装 置	遠隔起動部	周囲の状況		/		
				外形		/		
				機能		/		
			開閉装置起動用水圧	圧カスイッチ	設定圧力 MPa	/		
	起動用圧力タンク	MPa		/				
	機能	作動圧力 MPa		/				
	機 器	電 機	外形		○			
			回転軸	3600 rpm	○			
			軸受部	グリス潤滑	○			
			軸継手		○			
			機能		○			
			ポンプ		○			
		ポンプ	外形		○			
			回転軸	3600 rpm	○			
			軸受部	グリス潤滑	○			
			グランド部		○			
			連成計・圧力計		○			
			性能	0.8 MPa 300 ℓ/min	○			
		呼 水 装 置	呼水槽	50 ℓ	○			
			バルブ類		○			
			自動給水装置	水位自動方式	○			
			減水警報装置		○			
フート弁				○				
性能試験装置				○				
高 架 水 槽 方 式	MPa	/						
	圧 力 水 槽 方 式	MPa	/					
	減 圧 の た め の 措 置		/					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その3)

配管等	管・管継手			○				
	支持金具・つり金具			○				
	バルブ類			○				
	ろ過装置			○				
屋内	逃し配管			○				
	消火栓箱	周囲の状況		○				
		外形	露出型	○				
		表示		○				
消火栓	ホース・ノズル	外形 1 号 消 火 栓	ホース ノズル径 15 m× 2本 13 mm	×	ホース劣化×24			
		易操作性 1号消火栓・2号消火栓	鑑栓第 - 号	/				
		操 作 性		○				
		ホースの耐圧性能		/				
	消 火 栓 開 閉 弁			○				
	表 示 灯		専用 (兼用)	○				
	始 動 表 示 灯			○				
	使 用 方 法 の 表 示			○				
耐震措置				/				
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置		/				
		表 示 ・ 警 報 等		/				
		電 動 機 の 運 転 電 流	11.3 A	/				
		運 転 状 況		/				
	放 水 圧 力	MPa	/					
	放 水 量	ℓ/min	/					
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	減 圧 の た め の 措 置			/				
	放 水 圧 力	MPa	/					
	放 水 量	ℓ/min	/					
備考	ホース耐用年数経過 ×24							
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立東山小学校

考

自動火災報知設備点検票 1						
名 称	貝塚市立東山小学校			防火管理者		
所 在	大阪府貝塚市東山5丁目11-1			立 会 者		
点検種別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日		
点 検 者			点 検 者 所属会社			
点検設備名	受 信 機		製造者名 ニッタン 型式等 受第7号 2009年			
点 検 項 目	点 検 結 果		種別・容量等の内容判定不良内容措置内容			
機 器 点 検						
予備電源 (内蔵型・非常電源)	外 形	Ni-cd 新神戸電機		○		
	表 示	DC24V 1.65Ah		○	取替推奨	2009年4月
	※ 端子電圧	24.8 V		○		
	※ 切替装置	自動切替		○		
	※ 充電装置	トリクル充電		○		
	※ 結線接続			○		
受信機	周囲の状況	1階職員室		○		
	外 形	壁掛形		○		
	表 示	P型1級		○		
	警戒区域の表示装置	27/30回線		○		
	電 圧 計	24 V		○		
	スイッチ類			○		
	ヒューズ類	0.5～10 A		○		
	※ 継電器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※ 結線接続			○		
	接 地	D種接地工事		○		
	附属装置	警備会社移報 電気錠		○		
	中継器	※火災表示等	蓄積式	○		
アナログ式			／			
二信号式			／			
その他			／			
※ 注意表示				○		
器 予 備 品 等	回路導通	／				
	設定表示温度等	／				
	感知器作動等の表示	／				
器 予 備 品 等	ヒューズ等		○			

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 警 戒 状 況 ※ 知 熱 感 知 器 ※ 煙 感 知 器 ※ 器 発 信 機 音 響 装 置 ※ ※	外	形		○		
	未警戒部分			○		
	感知区域			○		
	適応性			○		
	機能障害			○		
	※ スポット型	差動 定温(再) 熱アナログ		×	スポット感知器 作動不良	
	分布型	空気管式		/		
		熱電対式・ 熱半導体式		/		
		感知線型		/		
	※ スポット型	イオン 光電 アナログ		○		
	分離型		/			
	※ 炎感知器	赤外線 紫外線		/		
	※ 多信号感知器・ 複合式感知器		/			
	遠隔試験機能を 有する感知器		/			
	周囲の状況		○			
	外	形	P型1級	○		
	表	示		○		
	押しボタン・送受話器		○			
	表	示	灯	AC24V	○	
	外	形		○		
取	付	状態		○		
音	圧	等	db	○		
鳴	動	方式	一斉 区分 相互 再鳴動	○		
※ 蓄積機能			○			
※ 二信号機能			/			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その3)

自 動 試 験 機 能	予 備 電 源 ・ 非 常 電 源		/					
	受 信 機 の 火 災 表 示		/					
	受 信 機 の 注 意 表 示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感 知 器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
総 合 点 検								
同 時 作 動			/					
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
地 区 音 響 装 置 の 音 圧			dB	/				
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
備	印刷室 差動式スポット感知器動作不良 ニッタン 感第6～1～1 2SC-PH ×1							
考 測								
定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

自動火災報知設備点検票2						
名 称	貝塚市立東山小学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市東山5丁目11-1				立 会 者	
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日		
点 検 者			点 検 者 所属会社			
点検設備名	受 信 機	製造者名 松下電工				
		型 式 等 BVJ25151K P-2				
点 検 項 目	点 検 結 果		種別・容量等の内容		判 定	不良内容
機 器 点 検						
予備電 源（内蔵型・非常電源）	外 形	Ni-cd		○		
	表 示	DC24V 0.6Ah		○		
	※ 端 子 電 圧	V		○		
	※ 切 替 装 置	自動切替		○		
	※ 充 電 装 置	トリクル充電		○		
	※ 結 線 接 続			○		
受 信 機	周 囲 の 状 況	1階託児所		○		
	外 形	壁掛け		○		
	表 示	P型2級		○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	3/5回線		○		
	電 圧 計	V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	0.5～10 A		○		
	※ 継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			/		
	※ 結 線 接 続			○		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置			○		
	中	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式			○
アナログ式					/	
二信号式					/	
そ の 他					/	
継	※ 注 意 表 示			○		
	回 路 導 通			/		
	設 定 表 示 温 度 等			/		
	感 知 器 作 動 等 の 表 示			/		
器	予 備 品 等	ヒューズ等		○		

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器 発 信 機 音 響 装 置	外	形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○			
		感 知 区 域		○			
	※	適 応 性		○			
		機 能 障 害		○			
	熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○			
		分 布 型	空 気 管 式		/		
			熱 電 対 式・ 熱 半 導 体 式		/		
			感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	/			
		分 離 型		/			
	※	炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/			
	※	多 信 号 感 知 器・ 複 合 式 感 知 器		/			
	器 有	遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る 感 知 器		/			
	周 囲 の 状 況		○				
	外	形	P型2級	○			
	表	示		○			
	押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器		○				
表	示 灯	AC24V	○				
外	形		○				
取	付 状 態		○				
音	圧 等		db ○				
鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○					
※	蓄 積 機 能		○				
※	二 信 号 機 能		/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その3)

自動試験機能	予備電源・非常電源		/			
	受信機の火災表示		/			
	受信機の注意表示		/			
	受信機・中継器の制御機能・電路		/			
	感知器		/			
	感知器回路・ベル回路		/			
総合点検						
同時作動		/				
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)			/			
地区音響装置の音圧			dB /			
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)			/			
備考						
測定機器	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称		貝塚市立東山小学校				防火管理者				
所 在		大阪府貝塚市東山5丁目11-1				立 会 者				
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月27日				
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社						
点 設 備 名		操作部・複合装置		製造者名 日本ビクター		増幅器		製造者名 日本ビクター		
				型 式 等 EM-E900				型 式 等 EM-E96		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種別・容量等の内容				判定不良内容		
機 器 点 検										
（非常蔵電源）	外 形	Ni-cd				○				
	表 示	24V 6.0Ah				○				
	端子電圧			V		○				
	切替装置	自動切換え				○				
	充電装置	トリクル充電				○				
	結線接続					○				
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況				／				
	操作部	外形					／			
		表示					／			
		機能					／			
	複合装置	外形					／			
		表示					／			
		電圧計			V		／			
		スイッチ類					／			
		ヒューズ類			A		／			
	ベル・サイレン	継電器					／			
		表示灯					／			
		結線接続					／			
		接地					／			
		予備品等					／			
ベル・サイレン	外形					／				
	取付状態					／				
	音圧等					／				
	鳴動方式	一斉 区分 相互 再鳴動				／				
表示灯					／					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 起 動 装 置 増 幅 器 等 スピー カー 備 表 警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		○			
		外 形		○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		○		
	周 囲 の 状 況	1階職員室		○		
		外 形		○		
		表 示		○		
		電 圧 計	V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		○		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	○		
		継 電 器		○		
		計 器 類		○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地	D種接地工事	○		
		回 路 選 択	16/20回線	○		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
	非 常 用 放 送 切 替		○			
	回 路 短 絡		/			
	音 声 警 報 音		○			
	火 災 音 信 号		○			
	マ イ ク ロ ホ ン		○			
	予 備 品 等		○			
	外 形			○		
		取 付 状 態		○		
		音 圧 等		/		
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○		
		音 量 調 整 器		/		
	表 示 灯		○			
	周 囲 の 状 況			/		
外 形			/			
機 能			/			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検															
音響装置・スピーカーの音圧			dB		／										
総 合 作 動					／										
測 定 機 器	備 考														
機 器 名		型 式		校正年月日		製造者名		機 器 名		型 式		校正年月日		製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票									
名 称		貝塚市立東山小学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市東山5丁目11-1				立 会 者			
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月27日			
点 検 者				点 検 者 所属会社					
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避 難 口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	○	—	○			
		視認障害等	○	○	—	○			
		外 形	○	○	—	○			
		表 示	○	○	—	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	○	—	○			
		表 示	○	○	—	○			
		機 能	○	10	—	×	蓄電池不良		
	光 源		○	○	—	○			
	点 検 ス イ ッ チ		○	○	—	○			
	ヒ ュ ー ズ 類		○	○	—	○			
	結 線 接 続		○	○	—	○			
	信 号 装 置 等	外 形	○	/	/	○			
結 線 接 続		○	/	/	○				
機 能		○	/	/	○				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導標識	外	形	○	○	—	○																					
	視	認	障	害	等	○	○	—	○																		
	採	光	又	は	照	明	○	○	—	○																	
	※	表	示	面	の	輝	度	/	/	—	/																
	※※	設	置	場	所	の	照	度	/	/	—	/															
	※	※	ヒ	ュ	ー	ズ	類	/	/	—	/																
	※	※	結	線	接	続	/	/	—	/																	
	※※※非常電源	外	形	/	/	—	/																				
		表	示	/	/	—	/																				
機		能	/	/	—	/																					
備考	誘導灯一覧参照 蓄電池×10箇所不良																										
測定機器	機	器	名	型	式	校	正	年	月	製	造	者	名	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名
	回路計		MCL-400IR								マルチ計測器																

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯一覧表

名称 貝塚市立東山小学校

	階	場 所	片面	両面	直付	埋込	球	蓄電池型番	不良内容	備 考
1	1F	正面入口西	○							
2	1F	正面入口北	○							
3	1F	正面玄関通路西		○				2N-06DB	蓄電池不良	C級通路用
4	1F	正面玄関通路北		○				2N-06DB	蓄電池不良	C級通路用
5	1F	正面入口トイレ前	○							C級通路用
6	1F	校長室前		○					蓄電池不良	C級通路用
7	1F	多目的室2前								誘導標識
8	1F	中央階段トイレ前		○				2N-06DB	蓄電池不良	通路用
9	1F	北側給食室前入口	○							天井直付C級避難口
10	1F	給食室右扉								誘導標識
11	1F	給食室左扉								誘導標識
12	1F	給食調理室内扉								誘導標識
13	1F	給食職員出入口								誘導標識
14	1F	北側家庭科室前	○							B級通路用
15	1F	北側コンピュータ室前	○						蓄電池不良	通路用
16	1F	コンピュータ室横防火扉内側								誘導標識
17	1F	正面入口前防火扉内側								誘導標識
18	1F	校長室前防火扉内側								通路用誘導標識
19	1F	倉庫2前階段防火扉内側								誘導標識
20	1F	北側校舎出入口	○						蓄電池不良	
21	1F	体育館内出入口	○						蓄電池不良	C級避難口防護カバー付
22	1F	体育館内出入口	○						蓄電池不良	C級避難口防護カバー付
23	1F	体育館内出入口	○							C級避難口防護カバー付
24	1F	体育館内出入口	○							C級避難口防護カバー付
25	1F	体育館放送室前	○							C級避難口
26	1F	体育館ステージ左	○							C級避難口
27	1F	北側体育館入口前		○						B級通路用
28	1F	1年1組前 増築棟		○						天井直付通路用
29	1F	1年3組前 増築棟	○							C級避難口
30	2F	音楽室横階段前	○							天井直付避難口
31	2F	音楽室前通路								誘導標識
32	2F	6年4組前								誘導標識
33	2F	図書室前		○						通路用
34	2F	生活科準備室前(おおぞら6・7前)								誘導標識
35	2F	生活科室前ドア								誘導標識
36	2F	視聴覚準備室前								誘導標識
37	2F	視聴覚室前		○						通路用
	2F	3-3前		○						
38	2F	放送室前	○							天井直付避難口
39	2F	中央階段トイレ前		○				2N-06DB	蓄電池不良	天井直付C級避難口
40	2F	3-1横トイレ前	○							

名称 貝塚市立東山小学校

[illegible]

防排煙設備点検票 1 (防火扉・シャッター・ダンパー・その他)					
名 称	貝塚市立東山小学校			防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市東山5丁目11-1			立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月27日		
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社			
点 検 名	受 信 機	製造者名	ニッタン		
		型 式 等	受第12-7号 2009年製		
点 検 項 目		点 検 結 果			措置 内容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外形	Ni-cd	○		
	表示	24 V 1.65 Ah	○		
	端子電圧		○		
	切替装置	自動切換	○		
	充電装置	トリクル充電	○		
	結線状況		○		
連 動 制 御 盤	周囲の状況	一階職員室	○		
	外形		○		
	表示		○		
	警戒区域の表示装置		○		
	電圧計	24V	○		
	スイッチ類		○		
	フューズ類		○		
	継電器		○		
	表示灯		○		
	結線接続		○		
	接地	D種接地工事	○		
	附属装置		○		
感 知 器	取付状態		○		
	温度ヒューズ等		○		
	外形		○		
	熱感知器	定温(再)熱/テロ ク	/		
防 火 扉	煙感知器	イオン (光電) アナログ	○		
	取付状態		○		
	外形		○		
	周囲の状況		○		
	作動状態		○		

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

シャッター	取付状態			○				
	外形			○				
	周囲の状況			○				
	作動状態			○				
ダンパー	取付状態			/				
	外形			/				
	周囲の状況			/				
	作動状態			/				
その他	取付状態			/				
	外形			/				
	周囲の状況			/				
	作動状態			/				
連動機構				/				
総合点検								
連動状態				○				
総合作動				○				
配線点検 備考	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	○				
		感知器回路	MΩ	○				
		制御回路	MΩ	○				
		付属回路	MΩ	○				
	耐熱保護			○				
	専用回路			○				
	開閉器・遮断器			○				
考測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

制御区画		総合連動点														点検結果	特記事項	
番号	表示区画・名称	専用感知器				自動閉鎖装置				防火シャッター	防火扉	注意喚起表示						
		光電式スポット型感知器	イオン化式スポット型感知器	定温式スポット型感知器		防火シャッター	防火扉					音響装置	音声発生装置	標識	注意灯			
1	体育館棟1階北階段	○						○									○	
2	体育棟1階トイレ	○						○									○	
3	教室棟1階東階段北	○					○	○									○	
4	教室棟1階中央階段	○					○	○									○	
5	教室棟1階西階段	○						○									○	
6	教室棟1階中央階段南	○					○	○									○	
7	教室棟1階東階段南	○					○	○									○	
8	体育館棟2階北	○						○									○	
9	教室棟2階東階段北	○					○	○									○	
10	教室棟2階中央階段北	○					○	○									○	
11	教室棟2階西階段	○						○									○	
12	教室棟2階中央階段南	○					○	○									○	
13	教室棟2階東階段南	○					○	○									○	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
※特記																		

別記様式第26


配線点検票（設備名 自動火災報知設備）									
名 称	貝塚市立東山小学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市東山5丁目11-1					立 会 者			
点検種別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日					
点 検 者			点 検 者 所属会社						
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判定	不良内容			
機 器 点 検									
専 用 回 路	職員室 分電盤			○					
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A			○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 — MΩ	○					
耐 熱 保 護				○					
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名 称	貝塚市立東山小学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市東山5丁目11-1					立 会 者			
点検種別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日					
点 検 者			点 検 者 所属会社						
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容判定不良内容						
機 器 点 検									
専 用 回 路	各階分電盤			○					
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A			○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ 非常 ー MΩ			○					
耐 熱 保 護				/					
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

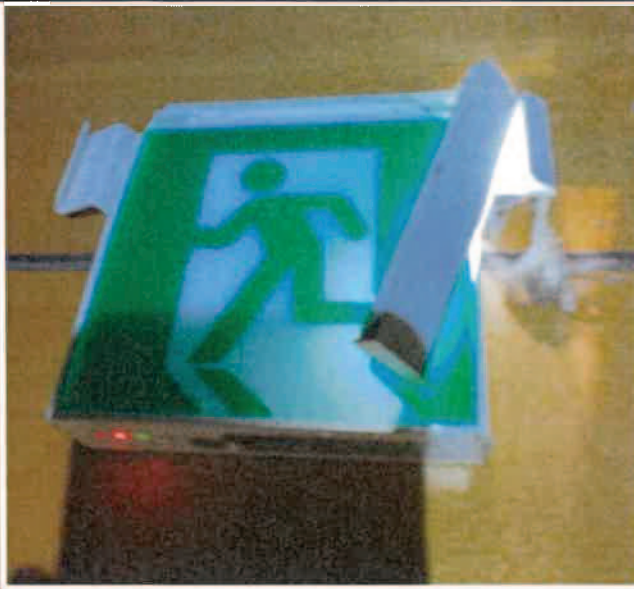

NO. 1

指摘事項

誘導灯

バッテリー不良

NO. 2

NO. 3



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

27 年 4 月 23 日

貝塚市消防長 殿

届出者

住 所 大阪府貝塚市島中1丁目17番1号
氏 名 大阪府貝塚市長 酒井
電話番号 072-433-7105

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記

防 火 対 象 物	所 在 地	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号		
	名 称	貝塚市立第一中学校		
	用 途	第7項 中学校		
	構 造・規 模	RC 造 地上 3 階 地下 階		
点 検 期 間	延べ面積 7738 m ² 2738.0			
消 防 用 設 備 等 の 種 類	点 検 期 間 2025年4月4日			
	消火器具・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・漏電火災警報器・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識・防火扉			
※添付書類		※経過書類		※備 考
[Redacted]		[Redacted]		消防法の規定に基づき不良箇所を早急に改修すること

- 備考
- 1 この用紙の大きさとは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
 - 3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - 4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立第一中学校		防 火 管 理 者	
所 在	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号		点 検 実 施 責 任 者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月4日	
設 備 名	点 検 結 果	処 置 内 容	立 会 者	
	判 定 不 良 内 容			
消 火 器 具	良 (不良)	表示不良 設置箇所不適切		
屋 内 消 火 栓 設 備	良 (不良)	ポンプ定格300L/min に対し150L/min? 起動スイッチのパネル が木板になっている 押せない		
自 動 火 災 報 知 設 備	良 (不良)	グローブなし 発信機カバーなし 感知器発報せず		
漏 電 火 災 警 報 器	良 (不良)	電源OFF		
非常警報器具及び設備	(良)不良			
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	(良)不良			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
防 火 扉	良・不良	防火戸閉まらず 感知器不良×1		
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1 類					
甲・乙 2 類					
甲・乙 3 類					
甲・乙 4 類					
甲・乙 5 類					
甲・乙 6 類					
甲・乙 7 類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1 類					
甲・乙 2 類					
甲・乙 3 類					
甲・乙 4 類					
甲・乙 5 類					
甲・乙 6 類					
甲・乙 7 類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。
（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票										
名 称	貝塚市立第一中学校						防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号						立 会 者			
点検種別	総合点検		点検年月日		2025年4月4日					
点検者			点 検 者 所属会社							
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容	
			消 火 器 の 種 別							
			A	B	C	D	E	F		
機 器 点 検										
設 置 状 況	設 置 場 所	○	—	—	—	—	—	○		
	設 置 間 隔	15	—	—	—	—	—	×	設置間隔不適切	
	適 応 性	○	—	—	—	—	—	○		
	耐 震 措 置	/	—	—	—	—	—	/		
消 火 器 の 外 形	表 示 ・ 標 識	○	—	—	—	—	—	×	表示不良	
	本 体 容 器	○	—	—	—	—	—	○		
	安 全 栓 の 封	○	—	—	—	—	—	○		
	安 全 栓	○	—	—	—	—	—	○		
	使用済みの表示装置	○	—	—	—	—	—	○		
	押し金具・レバー等	○	—	—	—	—	—	○		
	キ ャ ッ プ	○	—	—	—	—	—	○		
	ホ ー ス	○	—	—	—	—	—	○		
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	—	—	—	—	—	○		
	指 示 圧 力 計	○	—	—	—	—	—	○		
	圧 力 調 整 器	/	—	—	—	—	—	/		
	安 全 弁	/	—	—	—	—	—	/		
保 持 装 置	/	—	—	—	—	—	/			
形	車 輪 （ 車 載 式 ）	/	—	—	—	—	—	/		
	ガス導入管（車載式）	/	—	—	—	—	—	/		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消火器 の 内 部 等 機 能	本・体内 容器等	本体容器	○	—	/	—	—	—	○		
		内筒等	/	—	/	—	—	—	/		
		液面表示	/	—	/	—	—	—	/		
	消薬 火剤	性状	○	—	/	—	—	—	○		
		消火薬剤量	○	—	/	—	—	—	○		
	加圧用ガス容器	○	—	/	—	—	—	○			
	カッター・押し金具	○	—	/	—	—	—	○			
	ホース	○	—	/	—	—	—	○			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	—	/	—	—	—	/			
	指示圧力計	/	—	/	—	—	—	/			
	使用済みの表示装置	/	—	/	—	—	—	/			
	圧力調整器	/	—	/	—	—	—	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む)	○	—	/	—	—	—	○			
	粉上り防止用封板	○	—	/	—	—	—	○			
	機 能	パッキン	○	—	/	—	—	—	○		
サイホン管・ガス導入管		○	—	/	—	—	—	○			
ろ過網		/	—	/	—	—	—	/			
放射能力		/	—	/	—	—	/	○			
消火器の耐圧性能		/	—	/	—	—	/	/			
簡易 消火用具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備考	※ 表示板不良 ※ 消火器なし ※ 設置場所不適切										
測定 機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日				
器種名		設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数					
SA10AL		30	30	16	14						
MEA10		4	4	3	1						

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

名称 貝塚市立第一中学校

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備考	判定
1	1F 職員室	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0254180K	表示不良	×
2	1F 校長室	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0249684K	表示不良	×
3	1F 職員室	蓄圧式 粉末	SA10EAL	ミヤタ	2014	41182	表示不良	×
4	1F 配膳室	蓄圧式 粉末	SA10EAL	ミヤタ	2014	411797	不明(なし)	×
5	1F 技術準備室	蓄圧式 粉末	MEA10	モリタ	2016	242617K	不明(なし)	×
6	1F 調理準備室	蓄圧式 粉末	SA10EAL	ミヤタ	2014	411811	不明(なし)	×
7	1F 校具室	蓄圧式 粉末	SA10EAL	ミヤタ	2014	411785	不明(なし)	×
8	2F 美術準備室	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2016	242620K		○
9	2F 理科準備室	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0254173K		○
10	体育館送風機室	蓄圧式 粉末	MEA10	モリタ	2016	242623K		○
11	2F 体育館	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2017	1074503K		○
12	2F 体育館	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0254202K		○
13	2F 体育館	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0214198K		○
14	2F 体育館	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0254203K		○
15	2F 体育館	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0250301K		○
16	1F 体育館	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0254187K		○
17	1F 体育館	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0254177K		○
18	1F 体育館	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0254186K		○
19	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0254196K		○
20	1F 学校支援地域本部(相談室)	蓄圧式 粉末	YA10NX	モリタ	2025	196002	表示不良	×
21	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0254182K	位置不適切	×
22	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0254183K	位置不適切	×
23	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0250297K	位置不適切	×
24	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0249680K	位置不適切	×
25	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0254200K	位置不適切	×
26	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0254151K	位置不適切	×
27	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0254152K	位置不適切	×
28	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0254175K	位置不適切	×
29	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0254207K	位置不適切	×
30	1F 学校支援地域本部	蓄圧式 粉末	MEA10B	モリタ		0254192K	位置不適切	×

消火器一覧表

名称 貝塚市立第一中学校

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備 考	判定
31	1F 学校支援地域本部	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ		0254215K	位置不適切	×
32	1F 学校支援地域本部	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ		0254188K	位置不適切	×
33	1F 学校支援地域本部	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ		0254190K	位置不適切	×
34	1F 学校支援地域本部	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ		0254218K	位置不適切	×
35	1F 学校支援地域本部	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ		0254148K	位置不適切	×

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称		貝塚市立第一中学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市加神1丁目5番1号				立 会 者			
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年4月4日			
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社					
点 設 備 検 名		ポンプ		製造者名 テラル株式会社		電 動 機		製造者名 東芝	
				型 式 等 NXF50X-3-67.5-e				型 式 等 IKKH-FCKLA21E	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容					
機 器 点 検									
水 源 加 圧 送 水 装 置	貯 水 槽	種 別		FRP 水槽		○			
		水 量		50 m ³		○			
		水 状				○			
		給 水 装 置		ボールタップ		○			
		水 位 計				○			
		圧 力 計				/			
		バ ル ブ 類				/			
	ボ ー ー ン 電 機 機 制 御 装 置	周 囲 の 状 況		ポンプ室		○			
		外 形		壁掛け		○			
		表 示				○			
電 圧 計 ・ 電 流 計		210 V A		○					
開 閉 器 ・ スイッチ類				○					
ヒ ュ ー ズ 類		1, 3 A		○					
継 電 器				○					
表 示 灯				○					
結 線 接 続				○					
接 地		D種接地工事		○					
予 備 品 等		ヒューズなど		○					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その2)

加圧送水装置	ポンプ	直接操作部	周囲の状況	制御盤	○			
			外形		○			
			表示		○			
			機能		○			
		遠隔操作部	周囲の状況	消火栓埋め込み	○			
			外形	押しボタン	×	押しボタンに木板でフタ		
			表示		○			
			機能	専用 兼用	○			
		装	遠隔起動部	周囲の状況		/		
				外形		/		
				機能		/		
		置	開閉装置 起動用水圧	圧カスイッチ	設定圧力 MPa	/		
	起動用圧力タンク			MPa	/			
	機能			作動圧力 MPa	/			
	モーター	電動機	外形		○			
			回転軸	3600 rpm	○			
			軸受部	グリス潤滑	○			
			軸継手		○			
			機能		○			
		ポンプ	外形		○			
			回転軸	3600 rpm	○			
			軸受部	グリス潤滑	○			
			グランド部		○			
			連成計・圧力計		○			
		制御	性能	0.5 MPa 300 ℓ/min	○			
			呼水槽	50 ℓ	○			
			バルブ類		○			
自動給水装置			水位自動方式	○				
減水警報装置				○				
式	フート弁		○					
	性能試験装置		○					
	高架水槽方式	MPa	/					
置	圧力水槽方式	MPa	/					
	減圧のための措置		/					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その3)

配管	管・管継手	80A	○			
	支持金具・つり金具		○			
	バルブ類		○			
	ろ過装置		○			
等	逃し配管		○			
屋	消火栓箱	周囲の状況	○			
		外形	露出型	○		
内	表示		○			
				○		
消火栓	ホース・ノズル	外形 1 号 消 火 栓 ホース ノズル径 15 m× 2本 13 mm	○			
	易操作性 1 号 消 火 栓・2 号 消 火 栓	鑑栓第 - 号	/			
	操 作 性		○			
	ホースの耐圧性能		/			
等	消火栓開閉弁		○			
	表 示 灯	専用 (兼用)	○			
	始 動 表 示 灯		○			
耐	使用 方 法 の 表 示		○			
震 措 置		/				
総 合 点 検						
ボンプ	起動性能等	加 圧 送 水 装 置	○			
		表 示 ・ 警 報 等	○			
		電 動 機 の 運 転 電 流	10.9 A	○		
		運 転 状 況		○		
方	放 水 圧 力	0.19 MPa	○			
	放 水 量	ℓ/min	×	定格流水出ない		
	減 圧 の た め の 措 置		/			
式	高 架 水 槽 方 式・ 圧 力 水 槽 方 式	放 水 圧 力	MPa	/		
		放 水 量	ℓ/min	/		
		減 圧 の た め の 措 置		/		
備	(締切り)215V 10.2A 0.54Mpa 定格300L/minに対し、150L/minの能力しかない、サクシオン側バルブの破損? 起動スイッチに木板でフタをしている					
考						
測	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名 型 式	校正年月日 製造者名	
定						
機						
器						

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第一中学校

考

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	貝塚市立第一中学校			防火管理者		
所 在	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号			立 会 者		
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025年4月4日		
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社			
点 検 設 備 名	受 信 機		製造者名	パナソニック(株)		
			型式等	BVF3470		
点 検 項 目	点 検 結 果			判 定	不 良 内 容	措 置 内 容
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外 形	Panasonic BV9810401 2014年5月製		○		
	表 示	DC 24 V 10.5 Ah		○		
	※ 端 子 電 圧	27 V		○		
	※ 切 替 装 置	自動切替		○		
	※ 充 電 装 置	トリクル充電		○		
	※ 結 線 接 続			○		
受 信 機	周 囲 の 状 況	1階職員室		○		
	外 形			○		
	表 示	P型1級		○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	30/40 回線		○		
	電 圧 計	V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	0.5・1・2・3 A		○		
	※ 継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※ 結 線 接 続			/		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置	警備会社移報		○		
	中 継 器	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式		○	
アナログ式				/		
二信号式				/		
そ の 他				/		
※ 注 意 表 示				○		
回 路 導 通				○		
器	設 定 表 示 温 度 等			/		
	感 知 器 作 動 等 の 表 示			/		
	予 備 品 等	ヒューズ等		○		

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器 有 機 信 機 音 響 装 置	外	形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○			
		感 知 区 域		○			
		適 応 性		○			
		機 能 障 害		○			
	※ 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○			
		分 布 型	空 気 管 式		○		
			熱 電 対 式・ 熱 半 導 体 式		/		
			感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○			
		分 離 型		/			
	※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/				
	※ 多 信 号 感 知 器・ 複 合 式 感 知 器		/				
	遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る 感 知 器		/				
	周 囲 の 状 況		○				
	外	形	P型1級	×	カバーなし		
	表 示			○			
	押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器			○			
表 示 灯	AC24V	×	グローブなし				
外	形	DC24V	○				
取 付 状 態		○					
音 圧 等		db	○				
鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○					
※ 蓄 積 機 能		○					
※ 二 信 号 機 能		/					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備(その3)

目 動 試 験 機 能	予備電源・非常電源			/		
	受信機の火災表示			/		
	受信機の注意表示			/		
	受信機・中継器の制御機能・電路			/		
	感知器			/		
	感知器回路・ベル回路			/		
総 合 点 検						
同時作動			○			
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)			/			
地区音響装置の音圧		95 dB	○			
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)			○			
備	・2F 友愛ルーム3・4 感知器発報せず ・発信機カバーなし ・位置表示灯グローブなし					
考 測	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名
定 機 器						

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

別記様式第26

配線点検票（設備名 自動火災報知設備）									
名 称	貝塚市立第一中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号					立 会 者			
点検種別	総合点検		点検年月日	2025/4/4					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容			
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容								
機 器 点 検									
専 用 回 路	職員室 分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A				○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 — MΩ		○				
耐 熱 保 護					○				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(新盤その1)

漏電火災警報器点検票						
名 称	貝塚市立第一中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月4日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 備 名	受 信 機	製造者名 オムロン	変流器	製造者名 オムロン		
		型 式 等 ADG-N		型 式 等 OTG-P1		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 囲 の 状 況	キュービクル内	○			
	外 形	1級 2級	○			
	表 示		○			
	電 源 表 示 灯		○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	フ ュ ー ズ 類	0.5A	○			
	試 験 装 置		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	B種接地工事	○			
	感 度 調 整 装 置	設定値 800 nA	○			
	予 備 品 な ど	フューズ類	○			
変 流 器	外 形	150A	○			
	表 示		○			
	未 警 戒		／			
	容 量		○			
音 響 装 置	外 形	ブザー	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 な ど		○			
遮 断 機 構	周 囲 の 状 況		／			
	外 形		／			
	定 格 電 流 容 量		／			
	作 動 状 況		×	電源OFF		

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検							
作 動 範 囲	-60%~+0%		○				
漏 電 表 示 灯			○				
音 響 装 置 の 音 圧			○				
遮 断 機 構			/				
備 考	※ 電源がOFF						
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称		貝塚市立第一中学校				防火管理者				
所 在		大阪府貝塚市加神1丁目5番1号				立 会 者				
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年4月4日				
点 検 者				点 検 者 所属会社						
点 設 備 名		操 作 部・ 複合装置		製造者名 日本ビクター 型式等 EM-E56VD		増幅器		製造者名 日本ビクター 型式等 EM-N112		
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容				
		種 別・容 量 等 の 内 容				判 定		不 良 内 容		
機 器 点 検										
（非常蔵電源）	外 形	Ni-cd				○				
	表 示	24V 6.0Ah				○				
	端 子 電 圧	27 V				○				
	切 替 装 置	自動切換え				○				
	充 電 装 置	トリクル充電				○				
	結 線 接 続					○				
非常ベル・自動式サイレン	起 動 装 置 操 作 部・複合装置	周 囲 の 状 況					/			
		外 形					/			
		表 示					/			
		機 能					/			
		外 形					/			
		表 示					/			
		電 圧 計	V				/			
		ス イ ッ チ 類					/			
		ヒ ュ ー ズ 類	A				/			
		継 電 器					/			
		表 示 灯					/			
		結 線 接 続					/			
		接 地					/			
		予 備 品 等					/			
	ベル・サイレン	外 形					/			
取 付 状 態						/				
音 圧 等						/				
鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動				/				
	表 示 灯					/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備(その2)

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		○			
		外 形		○			
		押 し ボ タ ン 等		○			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/			
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		○			
	幅 器 等	増	周 囲 の 状 況	1階放送室	○		
		外 形		○			
		表 示		○			
		電 圧 計	105 V	○			
		ス イ ッ チ 類		○			
		保 護 板		○			
		ヒ ュ ー ズ 類	A	○			
		継 電 器		○			
		計 器 類		○			
		表 示 灯		○			
		結 線 接 続		○			
		接 地	D種接地工事	/			
		回 路 選 択		○			
		2 以 上 の 操 作 部 等		○			
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/			
		非 常 用 放 送 切 替		○			
		回 路 短 絡		/			
		音 声 警 報 音		○			
		火 災 音 信 号		○			
		マ イ ク ロ ホ ン		○			
		予 備 品 等		○			
		ス ピ ー カ ー	外 形		○		
			取 付 状 態		○		
	音 圧 等			/			
	鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動	○			
	音 量 調 整 器			/			
	表 示 灯		○				
	警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/			
外 形			/				
機 能			/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総合点検									
音響装置・スピーカーの音圧			97	dB	○				
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称	貝塚市立第一中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号					立 会 者			
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025年4月4日					
点 検 者			点 検 者 所属会社						
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避 難 口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	—	—	○			
		視認障害等	○	—	—	○			
		外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
		機 能	○	—	—	○			
	光 源		○	—	—	○			
	点 検 ス イ ッ チ		○	—	—	○			
	ヒ ュ ー ズ 類		○	—	—	○			
	結 線 接 続		○	—	—	○			
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/			
		結 線 接 続	/	/	/	/			
機 能		/	/	/	/				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外	形	/	/	—	/																						
	視	認	障	害	等	/	/	—	/																			
	採	光	又	は	照	明	/	/	—	/																		
	※	表	示	面	の	輝	度	/	/	—	/																	
	※	※	設	置	場	所	の	照	度	/	/	—	/															
	※	※	ヒ	ュ	ー	ズ	類	/	/	—	/																	
	※	※	結	線	接	続	/	/	—	/																		
	※※※非常電源	外	形	/	/	—	/																					
		表	示	/	/	—	/																					
		機	能	/	/	—	/																					
備 考																												
測 定 機 器	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 誘導灯及び誘導標識)									
名 称	貝塚市立第一中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号					立 会 者			
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025/4/4					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容			
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容								
機 器 点 検									
専 用 回 路	体育館 分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A				○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 — MΩ		○				
耐 熱 保 護					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

防排煙設備点検票 1 (防火扉・シャッター・ダンパー・その他)						
名 称	貝塚市立第一中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市加神1丁目5番1号				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月4日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名	受 信 機	製造者名	パナソニック(株)			
		型 式 等	BVF3470			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外形	Ni-cd	○			
	表示	24 V 3.5Ah	○			
	端 子 電 圧		○			
	切 替 装 置	自動切換	○			
	充 電 装 置	トリクル充電	○			
	結 線 状 況		○			
連 動 制 御 盤	周 囲 の 状 況	一階職員室	○			
	外 形		○			
	表 示		○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	14/30回線	○			
	電 圧 計	V	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	フ ュ ー ズ 類		○			
	継 電 器		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	D種接地工事	○			
	附 属 装 置		○			
	注 意 表 示		○			
回 路 導 通		○				
予 備 品 等	ヒューズ等	○				
感 知 器	取 付 状 態		○			
	温 度 ヒューズ*		○			
	外 形		○			
	熱 感 知 器	差動 定温(再) 熱アナログ	/			
	煙 感 知 器	イオン 光電 アナログ*	×	感知器不良×1		
防 火 扉	取 付 状 態		○			
	外 形		○			
	周 囲 の 状 況		○			
	作 動 状 態		×	防火戸閉まらず		

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙設備(新盤その2)

シャッター	取付状態			／				
	外形			／				
	周囲の状況			／				
	作動状態			／				
ダンパー	取付状態			／				
	外形			／				
	周囲の状況			／				
	作動状態			／				
その他	取付状態			／				
	外形			／				
	周囲の状況			／				
	作動状態			／				
連動機構				／				
総合点検								
連動状態				○				
総合作動				×	防火戸閉まらず			
配線点検備考	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	○				
		感知器回路	MΩ	○				
		制御回路	MΩ	○				
		付属回路	MΩ	○				
	耐熱保護		○					
	専用回路		○					
	開閉器・遮断器		○					
備考	※ 感知器不良×1 ※ 防火戸 閉まらず×1							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第一中学校

制御区画			総合連動点												点検結果	特記事項			
番号	表示区画・名称	防火シャッター 1 防火扉	専用感知器				自動閉鎖装置				防火シャッター	防火扉	注意喚起表示						
			光電式 スポット型 感知器	イオン化式 スポット型 感知器	定温式 スポット型 感知器			防火シャッター	防火扉					音響装置			音声発生装置	標識	注意灯
1	1階北			○					○									○	
2	1階中央		○	○					○									○	
3	2階北			○					○									○	
4	2階中央		○						○									○	
5	2階南		○						○									○	
6	3階北			○					○									○	
7	3階中央			○					○									○	
8	3階南			○					○									○	
9	特別教室1階		○						×									×	
10	新館1階			○					○									○	
11	特別教室2階		○						○									○	
12	新館2階		○						○									○	
13	特別教室3階		×						○									×	
14	新館3階			○					○									○	
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
※特記	※ 防火扉 閉まらず×1ヶ所 ※ 感知器不良×1ヶ所																		



NO. 1

自動火災報知設備点検状況



NO. 2

屋内消火栓設備点検状況



NO. 3

消火器点検状況



NO. 1

指摘事項①

屋内消火栓設備①

不良

消火栓ポンプ起動スイッチ
に木板



NO. 2

指摘事項②

屋内消火栓設備②

不良

定格300L/minに対して
150L/min



NO. 3

指摘事項③

屋内消火栓設備③

不良

定格300L/minに対して
150L/min

サクシオンバルブ不良？



NO. 4

指摘事項④

漏電火災警報機器設備

不良

電源OFF



NO. 5

指摘事項⑤

消火器

不良

表示灯破損



NO. 6

指摘事項⑥

自動火災報知設備

不良

グローブなし



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

27年4月23日

貝塚市消防長 殿

届出者

住 所 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号
氏 名 大阪府貝塚市長 酒井 了
電話番号 072-433-7105

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記

防 火 対 象 物	所 在 地	大阪府貝塚市福田100		
	名 称	貝塚市立第二中学校		
	用 途	第7項 中学校		
	構 造・規 模	RC 造 地上 3 階 地下 階 延べ面積 7089.45 m ²		
点 検 期 間		2025年4月4日		
消 防 用 設 備 等 の 種 類		消火器具・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・漏電火災警報器 ・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識・防火扉		
		※備 考		
		消防法の規定に基づき不具合箇所を早急に改修すること		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立第二中学校			防 火 管 理 者	
所 在	大阪府貝塚市福田100			点 検 実 施 責 任 者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月4日		
設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消 火 器 具	良・不良	表示板不良×9枚			
屋 内 消 火 栓 設 備	良・不良	ホース架台不良×1 位置表示灯点灯せず×3			
自 動 火 災 報 知 設 備	良・不良	位置表示灯点灯せず×3 発信機電話受信機使えず×1 位置表示灯破損×1			
漏 電 火 災 警 報 器	良・不良				
非常警報器具及び設備	良・不良				
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	良・不良				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
防 火 扉	良・不良	西館北階段 扉開かず		
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。
（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票										
名 称	貝塚市立第二中学校						防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市福田100						立 会 者			
点検種別	総合点検		点検年月日		2025年4月4日					
点検者			点 検 者 所 属 会 社							
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容	
			消 火 器 の 種 別							
			A	B	C	D	E	F		判 定 不 良 内 容
機 器 点 検										
設 置 状 況 表 示 ・ 標 識 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所	○	—	—	—	—	—	○		
	設 置 間 隔	○	—	—	—	—	—	○		
	適 応 性	○	—	—	—	—	—	○		
	耐 震 措 置	/	—	—	—	—	—	/		
	表 示 ・ 標 識	○	—	—	—	—	—	○		
	本 体 容 器	○	—	—	—	—	—	○		
	安 全 栓 の 封	○	—	—	—	—	—	○		
	安 全 栓	○	—	—	—	—	—	○		
	使用済みの表示装置	○	—	—	—	—	—	○		
	押し金具・レバー等	○	—	—	—	—	—	○		
	キ ャ ッ プ	○	—	—	—	—	—	○		
	ホ ー ス	○	—	—	—	—	—	○		
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	—	—	—	—	—	○		
	指 示 圧 力 計	○	—	—	—	—	—	○		
	圧 力 調 整 器	/	—	—	—	—	—	/		
安 全 弁	/	—	—	—	—	—	/			
保 持 装 置	/	—	—	—	—	—	/			
車 輪 (車 載 式)	/	—	—	—	—	—	/			
形	ガス導入管(車載式)	/	—	—	—	—	—	/		

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消 火 器 の 内 部 等 機 能	本・体内 内容筒 器等	本体容器	○	—	/	—	—	—	○																
		内筒等	/	—	/	—	—	—	/																
		液面表示	/	—	/	—	—	—	/																
	消薬 火剤	性状	○	—	/	—	—	—	○																
		消火薬剤量	○	—	/	—	—	—	○																
	加圧用ガス容器	○	—	/	—	—	—	○																	
		カッター・押し金具	○	—	/	—	—	—	○																
	ホース	○	—	/	—	—	—	○																	
		開閉式ノズル・切替式ノズル	/	—	/	—	—	—	/																
	指示圧力計	/	—	/	—	—	—	/																	
	使用済みの表示装置	/	—	/	—	—	—	/																	
	圧力調整器	/	—	/	—	—	—	/																	
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む)	○	—	/	—	—	—	○																	
	粉上り防止用封板	○	—	/	—	—	—	○																	
	パッキン	○	—	/	—	—	—	○																	
	サイホン管・ガス導入管	○	—	/	—	—	—	○																	
	ろ過網	/	—	/	—	—	—	/																	
	放射能力	/	—	/	—	—	—	○																	
	消火器の耐圧性能	/	—	/	—	—	—	/																	
簡易 消火用具	外形	/	/	/	/	/	/	/																	
	水量等	/	/	/	/	/	/	/																	
備 考	・表示板不良×9台																								
測 定 機 器	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	
器種名		設置数		点検数		合格数		要修理数		廃棄数															
PEP-10C		4		4		4		0																	
MEA10B		19		19		19		0																	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第二中学校

備 考 欄

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票											
名 称		貝塚市立第二中学校				防火管理者					
所 在		大阪府貝塚市福田100				立 会 者					
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年4月4日					
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社							
点 設 備 検 名		ポ ン プ		製造者名		極東機械		製造者名		三菱	
				型 式 等		MKF80		電 動 機		型 式 等	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容			
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				判 定		不 良 内 容	
機 器 点 検											
水	貯 水 槽	種別	RC 水槽		○						
	水 量		m ³		○						
	水 状				○						
	給 水 装 置		ボールタップ		○						
	水 位 計				○						
	圧 力 計				/						
	バ ル ブ 類				/						
	源 加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 機 制 御 装 置	周 囲 の 状 況	ポンプ室		○					
			外 形	壁掛け		○					
			表 示			○					
電 圧 計 ・ 電 流 計			210 V A		○						
開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					○						
ヒ ュ ー ズ 類			A		○						
継 電 器					○						
表 示 灯					○						
結 線 接 続					○						
接 地			D種接地工事		○						
予 備 品 等	ヒューズなど		○								

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その2)

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 機 能	直接操作部	周囲の状況	制御盤	○			
			外形		○			
			表示		○			
			機能		○			
		遠隔操作部	周囲の状況	消火栓埋め込み	○			
			外形	押しボタン	○			
			表示		○			
			機能	専用 兼用	○			
		装 置	遠隔起動部	周囲の状況		/		
				外形		/		
				機能		/		
			開閉装置起動用水圧	圧力スイッチ	設定圧力 MPa	/		
	起動用圧力タンク	MPa		/				
	機能	作動圧力 MPa		/				
	機 能	電 機	外形		○			
			回転軸	1800 rpm	○			
			軸受部	グリス潤滑	○			
			軸継手		○			
		機 能	機能		○			
			外形		○			
			回転軸	1800 rpm	○			
			軸受部	グリス潤滑	○			
		機 能	グランド部		○			
			連成計・圧力計		○			
			性能	0.56 MPa 450 ℓ/min	○			
			呼 水 槽	100 ℓ	○			
		水 槽	バルブ類		○			
			自動給水装置	水位自動方式	○			
			減水警報装置		○			
			フ ー ト 弁		○			
式 様		性能試験装置		○				
		高架水槽方式	MPa	/				
	圧力水槽方式	MPa	/					
減 圧 の た め の 措 置				/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その3)

配管等	管・管継手			○				
	支持金具・つり金具			○				
	バルブ類			○				
	ろ過装置			○				
屋内消火栓等	逃し配管			○				
	消火栓箱	周囲の状況		○				
		外形	露出型	○				
		表示		○				
	ホース・ノズル	外形 1 号 消 火 栓	ホース ノズル径 15 m× 2 本 13 mm	○				
		易操作性1号消火栓・2号消火栓		鑑栓第 - 号	/			
		操 作 性		×	ホース架不良×1			
		ホースの耐圧性能		○				
	消 火 栓 開 閉 弁			○				
	表 示 灯	専 用	兼 用	×	点灯せず×3 破損×1			
始 動 表 示 灯			○					
使 用 方 法 の 表 示			○					
耐 震 措 置			/					
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置		/				
		表 示 ・ 警 報 等		/				
		電 動 機 の 運 転 電 流	A	/				
		運 転 状 況		/				
	放 水 圧 力		MPa	/				
	放 水 量		ℓ/min	/				
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	減 圧 の た め の 措 置			/				
	放 水 圧 力		MPa	/				
	放 水 量		ℓ/min	/				
減圧のための措置			/					
備考	(締切り) 207V 7.5A 0.75Mpa (300L) 207V 17.0A 0.6Mpa							
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第二中学校

備 考 欄

自動火災報知設備点検票 1						
名 称	貝塚市立第二中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市福田100				立 会 者	
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025年4月4日		
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社			
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名 ホーチキ				
		型 式 等 HAU-AAW50 2023年製 受第19～20号				
点 検 項 目	点 検 結 果		措 置 内 容			
	種別・容量等の内容		判 定 不 良 内 容			
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外 形	Ni-cd		○		
	表 示	DC 24 V 2 Ah		○		
	※ 端 子 電 圧	27.4 V		○		
	※ 切 替 装 置	自動切替		○		
	※ 充 電 装 置	トリクル充電		○		
	※ 結 線 接 続			○		
受 信 機	周 囲 の 状 況	放送室		○		
	外 形			○		
	表 示	P型1級		○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	41/50 回線		○		
	電 圧 計	24 V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	0.5・1・2・3・4・6 A		○		
	※ 継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※ 結 線 接 続			/		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置	警備会社移報		○		
	中 継 器	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式		○	
アナログ式				/		
二 信 号 式				/		
そ の 他				/		
※ 注 意 表 示				○		
回 路 導 通				○		
設 定 表 示 温 度 等			/			
感 知 器 作 動 等 の 表 示			/			
器 予 備 品 等	ヒューズ等		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その2)

感 知 器	外 形		○		
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○	
		感 知 区 域		○	
		適 応 性		○	
		機 能 障 害		○	
	※	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○	
	分 布 型	空 気 管 式		○	
		熱 電 対 式・ 熱 半 導 体 式		/	
		感 知 線 型		/	
	※	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○	
		分 離 型		/	
	※	炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/	
	※	多 信 号 感 知 器・ 複 合 式 感 知 器		/	
	※	遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る 感 知 器		/	
	発 信 機	周 囲 の 状 況		○	
	外 形		○		
	表 示		○		
	押しボタン・送受話器		×	受話器使えず×1	
	表 示 灯	AC24V	×	破損×1 球切れ×3	
音 響 装 置	外 形	DC24V	○		
	取 付 状 態		○		
	音 圧 等		db	○	
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○		
※	蓄 積 機 能		○		
※	二 信 号 機 能		/		

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その3)

自動試験機能	予備電源・非常電源		／					
	受信機の火災表示		／					
	受信機の注意表示		／					
	受信機・中継器の制御機能・電路		／					
	感知器		／					
	感知器回路・ベル回路		／					
総合点検								
同時作動		—						
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)		／						
地区音響装置の音圧		dB	—					
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)		—						
備考	・西館2F南側発信機の受話器使えず → 発信機の交換が必要 ・中央館3F南位置表示灯破損 ・位置表示灯 球切れ×3ヶ所(東館2F、3F、本館3F西)							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 自動火災報知設備)									
名 称	貝塚市立第二中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市福田100					立 会 者			
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025/4/4					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容			
機 器 点 検									
専 用 回 路	職員室 分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A				○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 ー MΩ		○				
耐 熱 保 護					○				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

漏電火災警報器点検票						
名 称	貝塚市立第二中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市福田100				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月4日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名 設 備 名	受 信 機	製造者名 オムロン	変流器	製造者名 オムロン		
		型 式 等 AGD-NY5		型 式 等 漏変第52-1号		
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 囲 の 状 況	キュービクル内	○			
	外 形	1級 2級	○			
	表 示		○			
	電 源 表 示 灯		○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	フ ュ ー ズ 類	0.5A	○			
	試 験 装 置		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	B種接地工事	○			
	感 度 調 整 装 置	設定値 800 mA	○			
	予 備 品 な ど	フューズ類	○			
変流器	外 形		○			
	表 示		○			
	未 警 戒		/			
	容 量		○			
音響装置	外 形	ブザー	○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 な ど		○			
遮断機構	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	定 格 電 流 容 量		/			
	作 動 状 況		/			

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
作 動 範 囲	- 6 0 % ~ + 0 %				○				
漏 電 表 示 灯					○				
音 響 装 置 の 音 圧					○				
遮 断 機 構					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称		貝塚市立第二中学校				防火管理者				
所 在		大阪府貝塚市福田100				立 会 者				
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年4月4日				
点 検 者				点 検 者 所属会社						
点 設 備 名		操作部・ 複合装置		製造者名 東亜特殊電気 型式等 FS-232		増幅器		製造者名 東亜特殊電気 型式等 FS801-1212 120W		
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容				
		種別・容量等の内容判定不良内容								
機 器 点 検										
非常警報 電源型	外形	Ni-cd		○						
	表示	24V 3.5Ah		○						
	端子電圧	25 V		○						
	切替装置	自動切換え		○						
	充電装置	トリクル充電		○						
	結線接続			○						
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		／						
	外形			／						
	表示			／						
	機能			／						
	操作部	外形			／					
	表示			／						
	電圧計	V		／						
	スイッチ類			／						
	ヒューズ類	A		／						
	複合装置	継電器			／					
	表示灯			／						
	結線接続			／						
	接地			／						
	予備品等			／						
	ベル・サイレン	外形			／					
取付状態			／							
音圧等			／							
鳴動方式	一斉 区分 相互 再鳴動		／							
表示灯			／							

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備(その2)

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		○			
		外 形		○			
		押 し ボ タ ン 等		○			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/			
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/			
	増 幅 器	周 囲 の 状 況	1階放送室	○			
		外 形		○			
		表 示		○			
		電 圧 計	105 V	○			
		ス イ ッ チ 類		○			
		保 護 板		○			
		ヒ ュ ー ズ 類	0.5・2・3 A	○			
		継 電 器		○			
		計 器 類		○			
		表 示 灯		○			
		結 線 接 続		○			
		接 地	D種接地工事	○			
		回 路 選 択	10/12回線	○			
		2 以 上 の 操 作 部 等		/			
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/			
		非 常 用 放 送 切 替		○			
		回 路 短 絡		○			
		音 声 警 報 音		/			
	火 災 音 信 号		○				
	マ イ ク ロ ホ ン		○				
	等	予 備 品 等		○			
		ス ピ ー カ ー	外 形		○		
			取 付 状 態		○		
			音 圧 等		/		
			鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○		
	音 量 調 整 器			/			
	備 表	示 灯		○			
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/				
	外 形		/				
	機 能		/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総合点検								
音響装置・スピーカーの音圧		93	dB	○				
総合作動				○				
備考 備								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票									
名 称		貝塚市立第二中学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市福田100				立 会 者			
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年4月4日			
点 検 者				点 検 者 所属会社					
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容					
				判定不良内容					
				避難口		通路		客席	
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	—	—	○			
		視 認 障 害 等	○	—	—	○			
		外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
		機 能	○	—	—	○			
	光 源		○	—	—	○			
	点 検 ス イ ッ チ		○	—	—	○			
	ヒ ュ ー ズ 類		○	—	—	○			
	結 線 接 続		○	—	—	○			
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/			
結 線 接 続		/	/	/	/				
機 能		/	/	/	/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 誘導灯及び誘導標識)									
名 称	貝塚市立第二中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市福田100					立 会 者			
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025/4/4					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
専 用 回 路	体育館入口 分電盤			○					
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A			○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 ー MΩ	○					
耐 熱 保 護				/					
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯一覽表

名称 貝塚市立第二中学校

[illegible]

防排煙設備点検票 1 (防火扉)シャッター・ダンパー・その他)						
名 称	貝塚市立第二中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市福田100				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月4日			
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社			
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名	ホーチキ			
		型式等	HAJ-AW2515			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外形	Ni-cd	○			
	表示	24 V 3.5 Ah	○			
	端子電圧	28.5V	○			
	切替装置	自動切換	○			
	充電装置	トリクル充電	○			
	結線状況		○			
連 動 制 御 盤	周囲の状況	一階職員室	○			
	外形		○			
	表示		○			
	警戒区域の表示装置	7/10回線	○			
	電圧計	26V	○			
	スイッチ類		○			
	フューズ類		○			
	継電器		○			
	表示灯		○			
	結線接続		○			
	接地	D種接地工事	○			
	附属装置		○			
	注意表示		○			
	回路導通		○			
感 知 器	予備品等	ヒューズ等	○			
	取付状態		○			
	温度ヒューズ等		○			
	外形		○			
	熱感知器	差動 定温(再) 熱アナログ	/			
防 火 扉	煙感知器	イオン (光電) アナログ	○			
	取付状態		○			
	外形		○			
	周囲の状況		○			
	作動状態		×	閉まらず×2		

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙設備(その2)

シャッター	取付状態			/										
	外形			/										
	周囲の状況			/										
	作動状態			/										
ダンパー	取付状態			/										
	外形			/										
	周囲の状況			/										
	作動状態			/										
その他	取付状態			/										
	外形			/										
	周囲の状況			/										
	作動状態			/										
連動機構				/										
総合点検														
連動状態				○										
総合作動				○										
配線 点検 備考	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	○										
		感知器回路	MΩ	○										
		制御回路	MΩ	○										
		付属回路	MΩ	○										
	耐熱保護			○										
	専用回路			○										
	開閉器・遮断器			○										
考測 定機 器	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

1
2
3
4

防排煙設備点検票 2 (防火扉・シャッター・ダンパー・その他)						
名 称	貝塚市立第二中学校			防火管理者		
所 在	大阪府貝塚市福田100			立会者		
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月4日			
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社			
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名	ホーチキ			
		型 式 等	HAJ-AW2515			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外形	Ni-cd		○		
	表示	24 V 3.5 Ah		○		
	端子電圧	24V		○		
	切替装置	自動切換		○		
	充電装置	トリクル充電		○		
	結線状況			○		
連 動 制 御 盤	周囲の状況			○		
	外形			○		
	表示			○		
	警戒区域の表示装置		8/15回線	○		
	電圧計		24V	○		
	スイッチ類			○		
	フューズ類			○		
	継電器			○		
	表示灯			○		
	結線接続			○		
	接地		D種接地工事	○		
	附属装置			○		
注意表示			○			
回路導通			○			
予備品等		ヒューズ等	○			
感 知 器	取付状態			○		
	温度ヒューズ等			○		
	外形			○		
	熱感知器		差動 定温(再) 熱/サロ	/		
防 火 扉	煙感知器		イオン 光電 アナログ	○		
	取付状態			○		
	外形			○		
	周囲の状況			○		
作動状態			○			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙設備(その2)

シャッター	取付状態			／				
	外形			／				
	周囲の状況			／				
	作動状態			／				
ダンパー	取付状態			／				
	外形			／				
	周囲の状況			／				
	作動状態			／				
その他	取付状態			／				
	外形			／				
	周囲の状況			／				
	作動状態			／				
連動機構				／				
総合点検								
連動状態				○				
総合作動				○				
配線 抵抗 点検 設備	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	○				
		感知器回路	MΩ	○				
		制御回路	MΩ	○				
		付属回路	MΩ	○				
	耐熱保護			○				
	専用回路			○				
	開閉器・遮断器			○				
	備考							
測定機器	機器名	型式	校正日 年 月 日	製造者名	機器名	型式	校正日 年 月 日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第二中学校

制御区画			総合連動点												点検結果	特記事項			
番号	表示区画・名称		専用感知器				自動閉鎖装置				防火シャッター	防火扉	注意喚起表示						
			光電式スポット型感知器	イオン化式スポット型感知器	定温式スポット型感知器			防火シャッター	防火扉					音響装置			音声発生装置	標識	注意灯
1	中央館1階		○						○									○	
2	中央館2階		○						○									○	
3	中央館3階		○						○									○	
4	本館1階		○						○									○	
5	本館2階		○						○									○	
6	本館3階		○						○									○	
7	東館2階西		○						○									○	
8	東館3階西		○						○									○	
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
※特記																			



NO. 1

自動火災報知設備点検状況




NO. 2

消火器点検状況



NO. 3

屋内消火栓設備点検状況

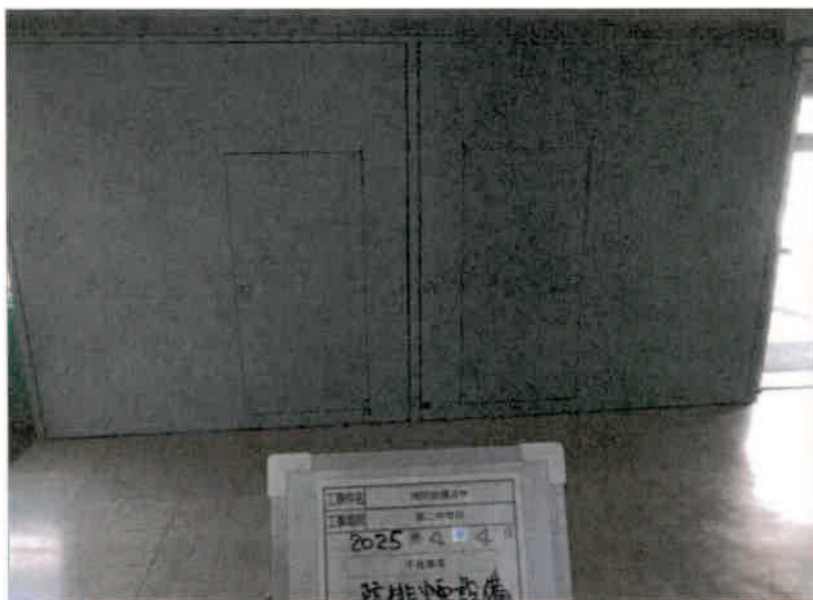

NO. 1

指摘事項①

防排煙設備

不良



NO. 2

指摘事項②

屋内消火栓設備①

不良

位置表示灯破損



NO. 3

指摘事項③

屋内消火栓設備②

不良

ホース架台不良




NO. 4

指摘事項④

屋内消火栓設備③

不良

位置表示灯点灯せず

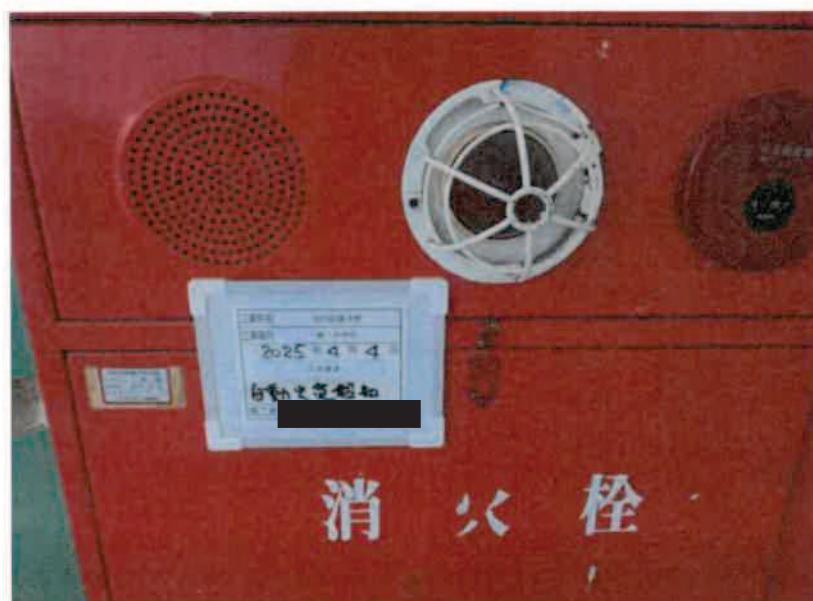

NO. 5

指摘事項⑤

自動火災報知設備①

不良

位置表示灯不点灯



NO. 6

指摘事項⑥

自動火災報知設備②

不良

発信機電話ジャック使えず



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

R7年4月23日

貝塚市消防長 殿

届出者

住 所 大阪府貝塚市島中1丁目17番1号
氏 名 大阪府貝塚市長 酒井 了
電話番号 072-433-7105

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記

防 火 対 象 物	所 在 地	大阪府貝塚市東山7-4-1		
	名 称	貝塚市立第三中学校		
	用 途	第7項 中学校		
	構 造・規 模	RC 造 地上 - 階 地下 階		
		延べ面積 5852 - m ²		
点 検 期 間	2025年3月27日			
消 防 用 設 備 等 の 種 類	消火器具・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・漏電火災警報器 ・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識・防火扉 ・消防機関へ通報する火災報知設備			
		※備 考		
		消防法の規定に基づき不良箇所を早急に改修すること		

備考

- 2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立第三中学校			防 火 管 理 者	
所 在	大阪府貝塚市東山7-4-1			点検実施責 任 者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月27日		
設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消 火 器 具	○良	不良			
屋 内 消 火 栓 設 備	良・○良	ホース劣化×28			
自 動 火 災 報 知 設 備	○良	不良			
漏 電 火 災 警 報 器	○良	不良			
非常警報器具及び設備	○良	不良			
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	○良	不良			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
防 火 扉	良・不良	防火扉×4閉鎖せず		
消 防 機 関 へ 通 報 する 火 災 報 知 設 備	良・不良	使用不能		
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					自動火災報知設備
氏名					
資格	消防設備士				屋内消火栓設備
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	誘導灯及び誘導標識
甲種 特類					非常放送設備
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					防火扉及び防火シャッター
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具
氏名					
資格	消防設備士				自動火災報知設備
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	屋内消火栓設備
甲種 特類					誘導灯及び誘導標識
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					漏電火災警報器
備考					非常放送設備
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		避難器具
特 種					防火扉及び防火シャッター
第 1 種					
第 2 種					

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。
（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票											
名 称	貝塚市立第三中学校						防火管理者				
所 在	大阪府貝塚市東山7-4-1						立 会 者				
点検種別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日							
点検者			点 検 者 所 属 会 社								
点 検 項 目			点 検 結 果					判 定	不 良 内 容	措 置 内 容	
			消 火 器 の 種 別								
			A	B	C	D	E				F
機 器 点 検											
設 置 状 況	設 置 場 所	○	—	—	—	—	—	○			
	設 置 間 隔	○	—	—	—	—	—	○			
	適 応 性	○	—	—	—	—	—	○			
	耐 震 措 置	/	—	—	—	—	—	/			
表 示 ・ 標 識		○	—	—	—	—	—	○			
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	—	—	—	—	—	○			
	安 全 栓 の 封	○	—	—	—	—	—	○			
	安 全 栓	○	—	—	—	—	—	○			
	使用済みの表示装置	○	—	—	—	—	—	○			
	押し金具・レバー等	○	—	—	—	—	—	○			
	キ ャ ッ プ	○	—	—	—	—	—	○			
	ホ ー ス	○	—	—	—	—	—	○			
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	—	—	—	—	—	○			
	指 示 圧 力 計	○	—	—	—	—	—	○			
	圧 力 調 整 器	/	—	—	—	—	—	/			
	安 全 弁	/	—	—	—	—	—	/			
	保 持 装 置	/	—	—	—	—	—	/			
	車 輪 (車 載 式)	/	—	—	—	—	—	/			
形	ガス導入管(車載式)	/	—	—	—	—	—	/			

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消火器 の 内 部 等 機 能	本・体 内容筒 器等	本体容器	○	—	/	—	—	—	○		
		内筒等	/	—	/	—	—	—	/		
		液面表示	/	—	/	—	—	—	/		
	消薬 火剤	性状	○	—	/	—	—	—	○		
		消火薬剤量	○	—	/	—	—	—	○		
	加圧用ガス容器	○	—	/	—	—	—	○			
	カッター・押し金具	○	—	/	—	—	—	○			
	ホース	○	—	/	—	—	—	○			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	—	/	—	—	—	/			
	指示圧力計	/	—	/	—	—	—	/			
	使用済みの表示装置	/	—	/	—	—	—	/			
	圧力調整器	/	—	/	—	—	—	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	○	—	/	—	—	—	○			
	粉上り防止用封板	○	—	/	—	—	—	○			
	機 能	パッキン	○	—	/	—	—	—	○		
サイホン管・ガス導入管		○	—	/	—	—	—	○			
ろ過網		/	—	/	—	—	—	/			
放射能力		/	—	/	—	—	/	○			
消火器の耐圧性能	/	—	/	—	—	/	/				
簡易 消火用具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備考											
測定機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日				

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数
YA-10X	7	7	7	0	
YA-10XIII	8	8	8	0	
MEA10	4	4	4	0	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

名称

貝塚市立第三中学校

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備考	判定
1	1F職員室	蓄圧 粉未	YA-10XⅢ	ヤマト	2015	180462		○
2	1F大空教室前	蓄圧 粉未	YA-10NX	ヤマト	2024	229040		○
3	1F木工準備室	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ	2025	375408K		○
4	2F新館トイレ前	蓄圧 粉未	YA-10XⅢ	ヤマト	2015	180458		○
5	被服室	蓄圧 粉未	MEA10	モリタ	2016	268666K		○
6	新館3F音楽準備室	蓄圧 粉未	MEA10	モリタ	2016	242601K		○
7	3F新館トイレ前	蓄圧 粉未	MEA10	モリタ	2016	242606K		○
8	旧館1F美術準備室	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ	2025	V109035		○
9	旧館1F教具室前	蓄圧 粉未	YA-10XⅢ	ヤマト	2015	180470		○
10	旧館2F1-3前	蓄圧 粉未	YA-10XⅢ	ヤマト	2015	180476		○
11	旧館2F2-1前	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ	2025	375383K		○
12	旧館2F理科準備室	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ	2025	375388K		○
13	旧館3F第二理科室	蓄圧 粉未	YA-10XⅢ	ヤマト	2015	180455		○
14	旧館3F調理室	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ	2025	375385K		○
15	旧館3F2-3前	蓄圧 粉未	YA-10XⅢ	ヤマト	2015	180471		○
16	体育教官室	蓄圧 粉未	YA-10XⅢ	ヤマト	2015	059944		○
17	屋外キュービクル	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ	2025	375394K		○
18	屋外体育倉庫前	蓄圧 粉未	MEA10	モリタ	2016	242616K		○
19	1F保健室	蓄圧 粉未	MEA10B	モリタ	2019	0133070K		○

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称		貝塚市立第三中学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市東山7-4-1				立会者			
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年3月27日			
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社					
点 設 備 検 名		ポンプ		製造者名 テラル株式会社		電 動 機		製造者名 東芝	
				型式等 NXF50X-3-67.5-e				型式等 IKKH-FCKLA21E	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				判 定 不 良 内 容	
機 器 点 検									
水 源 加 圧 送 水 装 置	貯	水	槽	種別	地下RC水槽	○			
				量	m ³	○			
				状		○			
				給 水 装 置		○			
				水 位 計		○			
				圧 力 計	/				
				バ ル ブ 類		○			
	ボ ン プ の 制 御 装 置	電 動 機	周 囲 の 状 況	ポンプ室	○				
				外 形	○				
				表 示	○				
				電 圧 計 ・ 電 流 計	200 V A	○			
				開閉器・スイッチ類		○			
				ヒ ュ ー ズ 類	10.15 A	○			
				継 電 器		○			
方 装 置	表 示 灯	結 線 接 続		○					
			接 地	D種接地工事	○				
			予 備 品 等	ヒューズなど	○				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

屋内消火栓設備(その2)

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その3)

配管	管・管継手		80A	○				
	支持金具・つり金具			○				
	バルブ類			○				
	ろ過装置			○				
等	逃し配管			○				
内	消火栓箱	周囲の状況		○				
		外形		露出型	○			
		表示			○			
消火栓	ホース・ノズル	外形1号消火栓		ホースノズル径 15 m× 2本 13 mm	×	ホース劣化×28		
		易操作性1号消火栓・2号消火栓		鑑栓第 ー 号	/			
		操作性			○			
		ホースの耐圧性能			/			
		消火栓開閉弁			○			
栓	表示灯		専用 兼用	○				
	始動表示灯			○				
	使用方法の表示			○				
耐	震措置			/				
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置			○			
		表示・警報等			○			
		電動機の運転電流		11.5 A	○			
		運転状況			○			
		放水圧力		0.37 MPa	○			
		放水流量		ℓ/min	○			
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	減圧のための措置			/				
	放水圧力		MPa	/				
	放水流量		ℓ/min	/				
備考	ホース劣化×28 2010年製ホース耐圧試験が必要です。(耐圧試験とホースの買い替えは費用がそこまで変わらないので、買い替えをおすすめします。)							
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第三中学校

備考

自動火災報知設備点検票						
名 称	貝塚市立第三中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市東山7-4-1				立 会 者	
点検種別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日		
点 検 者			点 検 者 所属会社			
点検設備名	受 信 機	製造者名 松下電工 型式等 BVJ3140				
点 検 項 目	点 検 結 果		種別・容量等の内容判定不良内容措置内容			
機 器 点 検						
予備電源 (内蔵型・非常電源)	外 形	Ni-cd		○		
	表 示	DC24V 3.5Ah		○	2020年製 BV9810401	
	※ 端子電圧	V		○		
	※ 切替装置	自動切替		○		
	※ 充電装置	トリクル充電		○		
	※ 結線接続			○		
受信機	周囲の状況	1階職員室		○		
	外 形			○		
	表 示	P型1級		○		
	警戒区域の表示装置	22/25回線		○		
	電 圧 計	V		○		
	スイッチ類			○		
	ヒューズ類	0.5~7 A		○		
	※ 継電器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※ 結線接続			/		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置	警備会社移報		○		
	※ 火災表示等	蓄積式			○	
アナログ式				/		
二信号式				/		
その他				/		
※ 注意表示			○			
	回路導通			○		
	設定表示温度等			/		
	感知器作動等の表示			/		
器 予 備 品 等	ヒューズ等		○			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器 器 発 信 機 音 響 装 置	外	形		×	脱落		
	警	未 警 戒 部 分		×	未警戒		
	戒	感 知 区 域		○			
	状	適 応 性		○			
	況	機 能 障 害		○			
	※	ス ポ ッ ト 型	(差動) (定温(再)) 熱アナログ	×	脱落		
	熱 感 知 器	分 布 型	空 気 管 式	○			
			熱 電 対 式 ・ 熱 半 導 体 式	/			
			感 知 線 型	/			
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	○			
		分 離 型		/			
	※	炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/			
	※	多 信 号 感 知 器 ・ 複 合 式 感 知 器		/			
	※	遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る 感 知 器		/			
	器 発	周 囲 の 状 況		○			
	信	外	形	P型1級	○		
		表	示		○		
			押しボタン・送受話器		○		
	機 音	表	示 灯	AC24V	○		
		外	形	DC24V	○		
響		取 付 状 態		○			
装 置	音	圧 等	db	○			
	鳴 動 方 式	(一斉) 区分 相互 再鳴動	○				
※	蓄 積 機 能		○				
※	二 信 号 機 能		/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その3)

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
総合点検								
同時作動			○					
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
地区音響装置の音圧		96 dB	○					
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)			○					
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

漏電火災警報器点検票							
名 称	貝塚市立第三中学校				防火管理者		
所 在	大阪府貝塚市東山7-4-1				立会者		
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月27日				
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名 設 備 名	受 信 機	製造者名 オムロン		変流器	製造者名 オムロン		
		型式等 漏受第52-1号 AGD-N5			型式等 漏変第52-1号		
点 検 項 目			点 検 結 果			措置内容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検							
受 信 機	周 囲 の 状 況		キュービクル内	○			
	外 形		1級 2級	○			
	表 示			○			
	電 源 表 示 灯			○			
	ス イ ッ チ 類			○			
	フ ュ ー ズ 類		0.5A	○			
	試 験 装 置			○			
	表 示 灯			○			
	結 線 接 続			○			
	接 地		B種接地工事	○			
	感 度 調 整 装 置		設定値 800 mA	○			
	予 備 品 な ど		フューズ類	○			
変流器	外 形		150A	○			
	表 示			○			
	未 警 戒			○			
	容 量			○			
音響装置	外 形		ブザー	○			
	取 付 状 態			○			
	音 圧 な ど			○			
遮断機構	周 囲 の 状 況			/			
	外 形			/			
	定 格 電 流 容 量			/			
	作 動 状 況			/			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
作 動 範 囲	- 6 0 % ~ + 0 %				○				
漏 電 表 示 灯					○				
音 響 装 置 の 音 圧					○				
遮 断 機 構					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票									
名 称		貝塚市立第三中学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市東山7-4-1				立 会 者			
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月27日			
点 検 者				点 検 者 所属会社					
点 設 備 名		操作部・ 複合装置		製造者名 日本ビクター 型式等 EM-K80D		増幅器		製造者名 日本ビクター 型式等 EM-KA360 360W	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容				判定不良内容	
機 器 点 検									
（非常 内蔵電 源型）	外 形	Ni-cd				○			
	表示	24V 6.0Ah				○			
	端子電圧	V				○			
	切替装置	自動切換え				○			
	充電装置	トリクル充電				○			
（非常 ベル・ 自動式 サイレン）	結線接続					○			
	起動	周囲の状況				／			
	外 形					／			
	表示					／			
	機能					／			
	外 形					／			
	表示					／			
	電圧計	V				／			
	スイッチ類					／			
	ヒューズ類	A				／			
	継電器					／			
	表示灯					／			
	結線接続					／			
	接地					／			
	予備品等					／			
ベル・ サイレン	外 形					／			
	取付状態					／			
	音 圧 等					／			
	鳴動方式	一斉 区分 相互 再鳴動				／			
表示灯					／				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 設 備	起 動 装 置 増	周 囲 の 状 況		○		
		外 形		○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
		目 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		○		
	幅 器 等	周 囲 の 状 況	1階放送室	○		
		外 形		○		
		表 示		○		
		電 圧 計	105 V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		○		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	○		
		継 電 器		○		
		計 器 類		○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地	D種接地工事	/		
		回 路 選 択	7/20回線	○		
		2 以 上 の 操 作 部 等		○		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		○		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		○		
		火 災 音 信 号		○		
		マ イ ク ロ ホ ン		○		
	予 備 品 等		○			
	スピー カー	外 形		○		
		取 付 状 態		○		
		音 圧 等		/		
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○		
		音 量 調 整 器		/		
	備 表	表 示 灯		○		
	警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/		
外 形			/			
機 能			/			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票									
名 称		貝塚市立第三中学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市東山7-4-1				立 会 者			
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年3月27日			
点 検 者				点 検 者 所属会社					
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避 難 口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	—	—	○			
		視認障害等	○	—	—	○			
		外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
		機 能	○	—	—	○			
	光 源		○	—	—	○			
	点 検 ス イ ッ チ		○	—	—	○			
	ヒ ャ ー ズ 類		○	—	—	○			
	結 線 接 続		○	—	—	○			
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/			
結 線 接 続		/	/	/	/				
機 能		/	/	/	/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形		/	/	—	/		
	視 認 障 害 等		/	/	—	/		
	採 光 又 は 照 明		/	/	—	/		
	※ 表 示 面 の 輝 度		/	/	—	/		
	※※ 設 置 場 所 の 照 度		/	/	—	/		
	※ ※ ヒ ュ ー ズ 類		/	/	—	/		
	※ ※ 結 線 接 続		/	/	—	/		
	※※※非常電源	外 形	/	/	—	/		
		表 示	/	/	—	/		
機 能		/	/	—	/			
備 考								
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校正年月	製造者名	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名		

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯一覽表

名称 貝塚市立第三中学校

[illegible]

(その1)

防排煙設備点検票 1 (防火扉・シャッター・ダンパー・その他)						
名 称	貝塚市立第三中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市東山7-4-1				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月27日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名 設 備 名	受 信 機	製造者名	松下電工			
		型式等	BVJ3140			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良	内 容	
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外形	Ni-cd	○			
	表示	24 V 3.5 Ah	○			
	端子電圧	24V	○			
	切替装置	自動切換	○			
	充電装置	トリクル充電	○			
	結線状況		○			
連 動 制 御 盤	周囲の状況	一階職員室	○			
	外形		○			
	表示		○			
	警戒区域の表示装置	12/15回線	○			
	電圧計	V	○			
	スイッチ類		○			
	フューズ類		○			
	継電器		○			
	表示灯		○			
	結線接続		○			
	接地	D種接地工事	○			
	付属装置		○			
注意表示		○				
回路導通		○				
予備品等	ヒューズ等	○				
感 知 器	取付状態		○			
	温度ヒューズ*		○			
	外形		○			
	熱感知器	差動 定温(再) 熱アナログ	/			
	煙感知器	イオン(光電) アナログ*	○			
防 火 扉	取付状態		○			
	外形		○			
	周囲の状況		○			
	作動状態		○			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙設備(その2)

シャッター	取付状態			/			
	外形			/			
	周囲の状況			/			
	作動状態			/			
ダンパー	取付状態			/			
	外形			/			
	周囲の状況			/			
	作動状態			/			
その他	取付状態			/			
	外形			/			
	周囲の状況			/			
	作動状態			/			
連動機構				/			
総合点検							
連動状態				/			
総合作動				/			
配線 点検 備考 測定 機器	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	/			
		感知器回路	MΩ	/			
		制御回路	MΩ	/			
		付属回路	MΩ	/			
	耐熱保護 専用回路 開閉器・遮断器			/			
				/			
				/			
機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第三中学校

制御区画			総合連動点														点検結果	特記事項	
番号	表示区画・名称	防火シャッター1 防火扉	専用感知器				自動閉鎖装置				防火シャッター	防火扉	注意喚起表示						
			光電式スポット型感知器	イオン化式スポット型感知器	定温式スポット型感知器			防火シャッター	防火扉					音響装置	音声発生装置	標識			注意灯
1	新館1階北階段		○						○									○	
2	新館1階南階段		○						×									×	
3	新館2階北階段		○						○									○	
4	新館2階南階段		○						○									○	
5	新館3階北階段		○						○									○	
6	新館3階南階段		○						×									×	
7	旧館2階東階段		○						×									×	
8	旧館1階西階段		○						○									○	
9	旧館1階東階段		○						×									×	
10	旧館2階西階段		○						○									○	
11	旧館3階東階段		○						○									○	
12	旧館3階西階段		○						○									○	
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
※特記																			

消防機関に通報する火災報知設備										
名 称		貝塚市立第三中学校					防 火 管 理 者			
所 在		大阪府貝塚市東山7-4-1					立会者			
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月27日				
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検										
火 災 通 報 装 置 体	予 備	外 形	湯浅電池(株) 12V0.8A			☐				
		表 示	NP-0.8-12			☐				
	電 源 本	結 線 接 続	コネクター接続			☐				
		電 圧	12V			☐				
		切 替 装 置	自動切替			☐				
		充 電 装 置	リチウム充電			☐				
	通 報 装 置 体	周 囲 の 状 況	職員室			☐				
		外 形	壁掛露出型			☐				
		表 示	火災通報装置			☐				
		フ ィ ュ ー ズ 類	0.5A			☐				
		予 備 品 等				☐				
		起 動 装 置				☐				
		優 先 通 報 機 能				☐				
		通 報 頭 出 機 能				☒	通報できず			
		蓄 積 音 声 情 報 機 能				☐				
		再 呼 出 し 機 能				☐				
		通 話 機 能 等 (特 定 火 災 通 報 装 置 に 限 る)	消防機関側からの呼返し				☒	通報できず		
			不 応 答 時 の 通 報 継 続				☐			
			切 替				☐			
			通 話 中 断 の 呼 返 し				☐			
通 話 機 能 等 (特 定 火 災 通 報 装 置 を 除 く)	ハンズフリー通話への移行				☐					
	切 替				☐					
	電 話 回 線 の 保 持				☐					
	モ ニ タ ー 機 能				☐					

備考

1

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2

種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3

判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4

選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5

措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

火災通報装置	遠隔起動装置	周囲の状況			/			
		外形			/			
		表示			/			
		機能			/			
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況			/			
		外形			/			
		機能			/			
		結線接続			/			
	機標識	標識板	外	形		/		
			常	夜灯		/		
		標識灯			/			
備考	※通報できず。調査必要。							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 自動火災報知設備)									
名 称	貝塚市立第三中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市東山7-4-1					立 会 者			
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容			
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容								
機 器 点 検									
専 用 回 路	職員室 分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A				○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 ー MΩ		○				
耐 熱 保 護					○				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 誘導灯及び誘導標識)									
名 称	貝塚市立第三中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市東山7-4-1					立 会 者			
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容			
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容								
機 器 点 検									
専 用 回 路	体育館 分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A				○				
ヒ ャ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 一 MΩ		○				
耐 熱 保 護					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名 称	貝塚市立第三中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市東山7-4-1					立 会 者			
点検種別	総合点検		点検年月日	2025年3月27日					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容			
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容								
機 器 点 検									
専 用 回 路	体育館 分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A				○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 ー MΩ		○				
耐 熱 保 護					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。



NO. 1

指摘事項

防火扉閉まらず



NO. 2

指摘事項

防火扉全閉せず



NO. 3

指摘事項

防火扉全閉せず



NO. 1

指摘事項


防火扉全閉せず



NO. 2

指摘事項

防火扉全閉せず

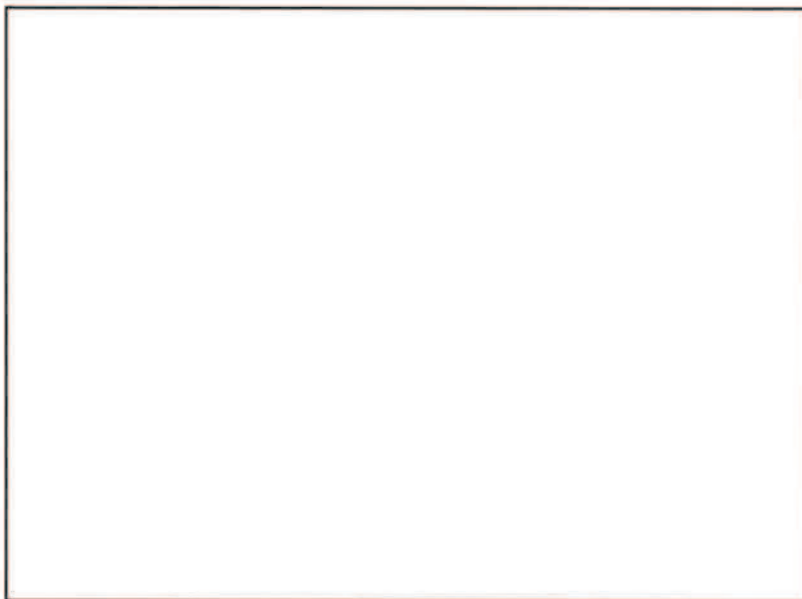

NO. 3