



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

2025年4月23日

貝塚市消防長 殿

届出者

住 所 大阪府貝塚市島中1丁目17番1号

氏 名 大阪府貝塚市長 酒井 一

電話番号 072-433-7705

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記

防 火 対 象 物	所 在 地	大阪府貝塚市橋本1385番地		
	名 称	貝塚市立第四中学校		
	用 途	第7項 中学校		
	構 造・規 模	RC 造 地上 階 地下 階		
		延べ面積 6807 m ²		
点 検 期 間	2025年4月2日			
消 防 用 設 備 等 の 種 類	消火器具・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・漏電火災警報機器 ・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識・防火扉			
		※備 考		
		消防法の規定に基づき不良箇所を早急に改修すること		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立第四中学校			防 火 管 理 者	
所 在	大阪府貝塚市橋本1385番地			点 検 実 施 者 責 任 者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月2日		
設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消 火 器 具	良・不良	消火器位置が移動されている?(多数)			
屋 内 消 火 栓 設 備	良・不良	表示灯球切れ ×2ヶ所 表示灯用ガード破損			
自 動 火 災 報 知 設 備	良・不良	感知器脱落 発信機表示灯球切れ 発信機カバー破損 表示灯ガード破損			
漏 電 火 災 警 報 器	良・不良				
非 常 警 報 器 具 及 び 設 備	良・不良				
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	良・不良				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
防 火 扉	良・不良	閉まらず・全閉せず		
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。
(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票												
名 称	貝塚市立第四中学校						防火管理者					
所 在	大阪府貝塚市橋本1385番地						立 会 者					
点検種別	総合点検		点検年月日		2025年4月2日							
点検者			点 検 者 所 属 会 社									
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別								判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検												
設 置 状 況 表 示 ・ 標 識 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所	○	—	—	—	—	—	×	位置移動有り			
	設 置 間 隔	○	—	—	—	—	—	○				
	適 応 性	○	—	—	—	—	—	○				
	耐 震 措 置	/	—	—	—	—	—	/				
	表 示 ・ 標 識	○	—	—	—	—	—	○				
	本 体 容 器	○	—	—	—	—	—	○				
	安 全 栓 の 封	○	—	—	—	—	—	○				
	安 全 栓	○	—	—	—	—	—	○				
	使用済みの表示装置	○	—	—	—	—	—	○				
	押し金具・レバー等	○	—	—	—	—	—	○				
	キ ャ ッ プ	○	—	—	—	—	—	○				
	ホ ー ス	○	—	—	—	—	—	○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	—	—	—	—	—	○				
	指 示 圧 力 計	○	—	—	—	—	—	○				
圧 力 調 整 器	/	—	—	—	—	—	/					
安 全 弁	/	—	—	—	—	—	/					
保 持 装 置	/	—	—	—	—	—	/					
車 輪 (車 載 式)	/	—	—	—	—	—	/					
形 ガス導入管 (車載式)	/	—	—	—	—	—	/					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消 火 器 の 内 部 等 機 能	本・体内 内容筒 器等	本体容器	/	—	/	—	—	—	/		
	消薬 火剤	内筒等	/	—	/	—	—	—	/		
		液面表示	/	—	/	—	—	—	/		
	消薬 火剤	性状	/	—	/	—	—	—	/		
		消火薬剤量	/	—	/	—	—	—	/		
	加圧用ガス容器	/	—	/	—	—	—	/			
	カッター・押し金具	/	—	/	—	—	—	/			
	ホース	/	—	/	—	—	—	/			
	開閉式ノズル ・切替式ノズル	/	—	/	—	—	—	/			
	指示圧力計	/	—	/	—	—	—	/			
	使用済みの表示装置	/	—	/	—	—	—	/			
	圧力調整器	/	—	/	—	—	—	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	—	/	—	—	—	/			
	粉上り防止用封板	/	—	/	—	—	—	/			
	パッキン	/	—	/	—	—	—	/			
	サイホン管・ガス導入管	/	—	/	—	—	—	/			
	ろ過網	/	—	/	—	—	—	/			
	放射能力	/	—	/	—	—	—	/			
消火器の耐圧性能	/	—	/	—	—	—	/				
簡 易 消 火 具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備 考	※ 消火器位置移動有り										
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名			
器種名		設置数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数					
ABC10型消火器		27	27	27	0						

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

名称

貝塚市立第四中学校

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備 考	判定
1	1Fたけのこ学級2	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133659K		○
2	1Fパソコン教室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157483K		○
3	1F金工準備室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157469K		○
4	1F金工準備室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157477k		○
5	1F図書室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157478K		○
6	1F図書室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157473K		○
7	1F調理室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133683K		○
8	1F職員室湯沸室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157481K		○
9	1F職員室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2016	082862K		○
10	2F教材庫	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157484K	位置まちがい？	×
	2F教材庫	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133677k	位置まちがい？	×
	2F教材庫	蓄圧 粉末	YA-10NX	ヤマト	2021	412471	位置まちがい？	×
	2F教材庫	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133653K	位置まちがい？	×
11	2F理科準備室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133651K		○
12	2F理科準備室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133690K		○
13	2F第二理科室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157474K		○
14	2F第一理科室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133667K		○
15	2Fミーティング室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133657K		○
16	2F被服室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157372K		○
17	2F被服室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157373K		○
18	3F音楽準備室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2019	0210285K	入室できず	○
19	3F活動室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133654K	位置まちがい？	×
	3F活動室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157476K	位置まちがい？	×
	3F活動室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133666K	位置まちがい？	×
	3F活動室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0157468K	位置まちがい？	×
20	体育館ステージ	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2020	0133665K		○
21	体育館教官室	蓄圧 粉末	MEA10	モリタ	2016	082859K		○

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称		貝塚市立第四中学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市橋本1385番地				立 会 者			
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年4月2日			
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社					
点 設 備 検 名		ポ ン プ		製造者名 極東機械製作所		電 動 機		製造者名 三菱電機	
				型 式 等 MF80-V-2				型 式 等 SB-E	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定		不 良 内 容	
機 器 点 検									
水	貯	水	槽	種別	FRP水槽	○			
	水		量		m ³	○			
	水		状			○			
	給	水	装 置		ボールタップ方式	○			
	水	位	計			○			
	圧	力	計			/			
	バ	ル	ブ 類			○			
源 加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ の 制 御 装 置	電 動 機	周 囲 の 状 況	1Fポンプ室	○				
			外 形	壁掛型	○				
			表 示		○				
			電 圧 計 ・ 電 流 計	V A	○				
			開 閉 器 ・ スイッチ 類		○				
			ヒ ュ ー ズ 類	A	○				
			継 電 器		○				
			表 示 灯		○				
			結 線 接 続		○				
			接 地	D種接地工事	○				
			予 備 品 等	ヒューズなど	○				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その2)

加 ボ 起 圧 送 水 方 装 置 減	動 作 部 遠 隔 操 作 部	直 接 操 作 部	周 囲 の 状 況	制御盤	○			
			外 形		○			
			表 示		○			
			機 能		○			
		遠 隔 操 作 部	周 囲 の 状 況	消火栓埋め込み	○			
			外 形		○			
			表 示		○			
			機 能	専用 兼用	○			
		装 置	遠隔 起動部	周 囲 の 状 況		/		
				外 形		/		
				機 能		/		
		開閉 装置 起動用 水压	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力 MPa	/			
	起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa	/				
	機 能		作動圧力 MPa	/				
	電 機 動 機 ボ ン プ 呼 水 装 置 式 高 架 水 槽 方 式 圧 力 水 槽 方 式 減	電 機	外 形		○			
			回 転 軸	1750 rpm	○			
			軸 受 部	グリス潤滑	○			
		機 動	軸 継 手		○			
			機 能		○			
			外 形		○			
		ボ ン プ	回 転 軸	1800 rpm	○			
			軸 受 部	グリス潤滑	○			
			グ ラ ン ド 部		○			
		方 装 置	連 成 計 ・ 圧 力 計		○			
			性 能	MPa ℓ/min	○			
			呼 水 槽	100 ℓ	○			
		水 装 置	バ ル ブ 類		○			
			自 動 給 水 装 置	水位自動方式	○			
			減 水 警 報 装 置		○			
			フ ー ト 弁		○			
式 性 能 試 験 装 置				○				
高 架 水 槽 方 式		高 架 水 槽 方 式	MPa	/				
	圧 力 水 槽 方 式	MPa	/					
減 圧 の た め の 措 置		/						

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その3)

配管等	管・管継手			○			
	支持金具・つり金具			○			
	バルブ類			○			
	ろ過装置			○			
	逃し配管			○			
	屋内	消火栓箱	周囲の状況		○		
			外形		×	表示灯ガード破損	
			表示		○		
	消火栓	ホース・ノズル	外形 1 号 消 火 栓	ホース ノズル径 15 m× 2本 13 mm	○		
			易操作性 1 号 消 火 栓・2 号 消 火 栓	鑑栓第 - 号	/		
操 作 性				○			
ホースの耐圧性能			32 本	○			
消 火 栓 開 閉 弁				○			
栓等	表 示 灯	専用 (兼用)	×	球切れ×2			
	始 動 表 示 灯		○				
	使 用 方 法 の 表 示		○				
耐震措置		/					
総 合 点 検							
ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置		○			
		表 示 ・ 警 報 等		○			
		電 動 機 の 運 転 電 流	14 A	○			
		運 転 状 況		○			
	放水	放 水 圧 力	MPa	○			
		放 水 量	0.44 ℓ/min	○			
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	減 圧 の た め の 措 置			/			
	放水	放 水 圧 力	MPa	/			
		放 水 量	ℓ/min	/			
備考	減圧のための措置						
	・A棟1F東、C棟1F西 表示灯球切れ ・体育館北表示灯ガード破損						
測定機器	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名	

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第四中学校

点検種別		総合点検	起動方式		自火報連動		
	設置階・設置場所		起動	起動	位置	不良内容	備考・検圧値
1	A棟	第1校舎1F東(実習室)	○	○	×	2025年製 球切れ	
2	A棟	第1校舎1F西(職員室)	○	○	○	2025年製	
3	A棟	第1校舎2F東(教室)	○	○	○	2025年製	
4	A棟	第1校舎2F西(理科室)	○	○	○	2025年製	
5	B棟	第2校舎3F(第2・3F)	○	○	○	2025年製	
6	B棟	第2校舎1F(第2・1F)	○	○	○	2025年製	
7	B棟	第2校舎2F(第2・2F)	○	○	○	2025年製	
8	B棟	第2校舎3F(第2・3F)	○	○	○	2025年製	
9	C棟	第3校舎1F東(第3・1F)	○	○	○	2025年製	
10	C棟	第3校舎1F西(第4・1F)	○	○	×	2025年製 球切れ	
11	C棟	第3校舎2F東(第3・2F)	○	○	○	2025年製	
12	C棟	第2校舎2F西(第4・2F)	○	○	○	2025年製	
13	C棟	第3校舎3F東(第3・3F)	○	○	○	2025年製	
14	C棟	第3校舎3F西(第4・3F)	○	○	○	2025年製	
15	体育館南(玄関)		○	○	○	2025年製	
16	体育館北(ホール北)		○	○	○	2025年製 表示灯ガード破損	
17							
18							
19							
20							
備考							

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	貝塚市立第四中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市橋本1385番地				立 会 者	
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025年4月2日		
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社			
点検設備名	受 信 機		製造者名	ニッタン		
			型 式 等	IPM1-nLA		
点 検 項 目	点 検 結 果		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容	措 置 内 容
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外 形	Ni-cd 2021年製 古河電池 20-S101A		○		
	表 示	DC24V 0.45Ah		○		
	※ 端 子 電 圧	V		○		
	※ 切 替 装 置	自動切替		○		
	※ 充 電 装 置	トリクル充電		○		
	※ 結 線 接 続			○		
受 信 機	周 囲 の 状 況	1階職員室		○		
	外 形			○		
	表 示			○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	25/30回線		○		
	電 圧 計	V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	0.5、1.2、3 A		○		
	※ 継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※ 結 線 接 続			/		
	接 地	D種接地工事		○		
中 継 器	附 属 装 置	警備会社移報		○		
	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式		○		
		ア ナ ロ グ 式		/		
		二 信 号 式		/		
		そ の 他		/		
	※ 注 意 表 示			○		
	回 路 導 通			○		
	設 定 表 示 温 度 等			/		
感 知 器 作 動 等 の 表 示			/			
器 予 備 品 等	ヒューズ等		○			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その2)

感 知 器 発 信 機 音 響 装 置	外	形		×	感知器脱落		
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○			
		感 知 区 域		○			
		適 応 性		○			
		機 能 障 害		○			
	※ 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	×	脱落1ヶ所		
		分 布 型	空 気 管 式		○		
			熱電対式・熱半導体式		/		
			感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○			
		分 離 型		/			
	※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/				
	※多信号感知器・複合式感知器		/				
	遠隔試験機能を有する感知器		/				
	周 囲 の 状 況		○				
	外	形	P型1級	×	カバー破損		
	表	示		○			
	押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器			○			
	表 示 灯			×	球切れ 表示灯ガード破損		
外	形		○				
取 付 状 態			○				
音 圧 等		db	○				
鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動		○				
※ 蓄 積 機 能			○				
※ 二 信 号 機 能			/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その3)

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
総合点検								
	同時作動		○					
	※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)		/					
	地区音響装置の音圧	96 dB	○					
	※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)		○					
備考	・A棟2階 第2理科室、定温式感知器脱落1個 ・A棟1階 発信機表示灯球切れ ・A棟3階 発信機カバー破損 ・体育館 表示灯ガード破損							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名										自動火災報知設備													
名 称		貝塚市立第四中学校										防火管理者											
所 在		大阪府貝塚市橋本1385番地										立 会 者											
点 検 種 別		総合点検				点検年月日				2025/4/2													
点 検 者						点 検 者 所 属 会 社																	
点 検 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										判 定		不 良 内 容		措 置 内 容							
機 器 点 検																							
専 用 回 路		職員室 分電盤				○																	
開 閉 器 ・ 遮 断 機		NFB 20 A				○																	
ヒ ュ ー ズ 類						／																	
絶 縁 抵 抗		常用 200 MΩ 非常 — MΩ				○																	
耐 熱 保 護						○																	
備 考																							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名							

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

漏電火災警報器点検票（電灯）							
名 称	貝塚市立第四中学校				防火管理者		
所 在	大阪府貝塚市橋本1385番地				立会者		
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月2日				
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名 設 備 名	受 信 機	製造者名	オムロン	変流器	製造者名	オムロン	
		型 式 等	ADG-4		型 式 等	-	
点 検 項 目			点 検 結 果				措置内容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検							
受 信 機	周 囲 の 状 況	キュービクル内		○			
	外 形	1級 2級		○			
	表 示			○			
	電 源 表 示 灯			○			
	ス イ ッ チ 類			○			
	フ ュ ー ズ 類	0.1A		○			
	試 験 装 置			○			
	表 示 灯			○			
	結 線 接 続			○			
	接 地	B種接地工事		○			
	感 度 調 整 装 置	設定値 800 mA		○			
	予 備 品 な ど	フューズ類		○			
変 流 器	外 形			○			
	表 示			○			
	未 警 戒			/			
	容 量	150A		○			
音 響 装 置	外 形			○			
	取 付 状 態			○			
	音 圧 な ど			○			
遮 断 機 構	周 囲 の 状 況			/			
	外 形			/			
	定 格 電 流 容 量			/			
	作 動 状 況			/			

備 考

1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2. 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
作 動 範 囲	- 6 0 % ~ + 0 %		○					
漏 電 表 示 灯			○					
音 響 装 置 の 音 圧			○					
遮 断 機 構			/					
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

備考

1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2. 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

漏 電 火 災 警 報 器 点 検 票 (動力)						
名 称	貝塚市立第四中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市橋本1385番地				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年4月2日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名	受 信 機	製造者イオムロン	変流器	製造者名 オムロン		
		型 式 等		型 式 等 OTG-P1		
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 囲 の 状 況	キュービクル内	○			
	外 形	1級 2級	○			
	表 示		○			
	電 源 表 示 灯		○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	フ ュ ー ズ 類	1A	○			
	試 験 装 置		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	D種接地工事	○			
	感 度 調 整 装 置	設定値 800 mA	○			
	予 備 品 な ど		○			
変 流 器	外 形		○			
	表 示		○			
	未 警 戒		/			
	容 量	150A	○			
音 響 装 置	外 形		○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 な ど		○			
遮 断 機 構	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	定 格 電 流 容 量		/			
	作 動 状 況		/			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
作 動 範 囲	-60%~+0%				○				
漏 電 表 示 灯					○				
音 響 装 置 の 音 圧					○				
遮 断 機 構					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正 年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正 年月日	製造者名	

備 考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称		貝塚市立第四中学校				防火管理者				
所 在		大阪府貝塚市橋本1385番地				立 会 者				
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年4月2日				
点 検 者				点 検 者 所属会社						
点 設 備 名		操作部・ 複合装置		製造者名 パナソニック 型式等 WK-EK120		増幅器		製造者名 パナソニック 型式等 WV-PK124		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種別・容量等の内容				判定不良内容		
機 器 点 検										
（非常蔵電源）	外 形	Ni-cd			○					
	表 示	24V 6.0Ah			○					
	端子電圧	24 V			○					
	切替装置	自動切換え			○					
	充電装置	トリクル充電			○					
	結線接続				○					
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況			/					
	外 形				/					
	表 示				/					
	機 能				/					
	操作部	外 形				/				
	表 示				/					
	電 圧 計	V			/					
	スイッチ類				/					
	ヒューズ類	A			/					
	複合装置	継電器				/				
	表 示 灯				/					
	結線接続				/					
	接 地				/					
	予備品等				/					
	ベル・サイレン	外 形				/				
取付状態					/					
音 圧 等					/					
鳴動方式		一斉 区分 相互 再鳴動			/					
表 示 灯				/						

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 起 動 装 置 増 送 幅 器 設 等 スピー カー 備 表 警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		○			
		外 形		○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		○		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		○		
	周 囲 の 状 況	1階放送室	○			
		外 形	○			
		表 示	○			
		電 圧 計	○			
		ス イ ッ チ 類	○			
		保 護 板	/			
		ヒ ュ ー ズ 類	A ○			
		継 電 器	○			
		計 器 類	○			
		表 示 灯	○			
		結 線 接 続	○			
		接 地	D種接地工事	/		
		回 路 選 択	○			
		2 以 上 の 操 作 部 等	○			
		遠 隔 操 作 器 の 連 動	/			
	非 常 用 放 送 切 替	○				
	回 路 短 絡	○				
	音 声 警 報 音	/				
	火 災 音 信 号	○				
	マ イ ク ロ ホ ン	○				
	予 備 品 等	○				
	外 形	○				
		取 付 状 態	○			
		音 圧 等	/			
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○		
		音 量 調 整 器	○			
	表 示 灯	/				
	周 囲 の 状 況	/				
外 形		/				
機 能		/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧			99 dB		○			
総 合 作 動					○			
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称		貝塚市立第四中学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市橋本1385番地				立会者			
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年4月2日			
点 検 者				点検者 所属会社					
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避 難 口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	—	—	○			
		視認障害等	○	—	—	○			
		外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
		機 能	○	—	—	○			
	光 源		○	—	—	○			
	点 検 ス イ ッ チ		○	—	—	○			
	ヒ ャ ー ズ 類		○	—	—	○			
	結 線 接 続		○	—	—	○			
	信号装 置等	外 形	/	/	/	/			
結 線 接 続		/	/	/	/				
機 能		/	/	/	/				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形		○	/	—	○		
	視 認 障 害 等		○	/	—	○		
	採 光 又 は 照 明		○	/	—	○		
	※ 表 示 面 の 輝 度		/	/	—	/		
	※※ 設 置 場 所 の 照 度		/	/	—	/		
	※※ ヒ ュ ー ズ 類		/	/	—	/		
	※※ 結 線 接 続		/	/	—	/		
	※※※非常電源	外 形	/	/	—	/		
表 示		/	/	—	/			
機 能		/	/	—	/			
備 考								
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校正年月	製造者名	機 器 名 型 式	校正年月日	製造者名		

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 誘導灯及び誘導標識)									
名 称	貝塚市立第四中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市橋本1385番地					立 会 者			
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025/4/2					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容			
機 器 点 検									
専 用 回 路	体育館 ステージ横分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A				○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 — MΩ		○				
耐 熱 保 護					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯一覽表

名称 貝塚市立第四中学校

[illegible]

(その1)

防排煙設備点検票 1 (防火扉)シャッター・ダンパー・その他)						
名 称		貝塚市立第四中学校			防火管理者	
所 在		大阪府貝塚市橋本1385番地			立会者	
点検種別		総合点検	点検年月日	2025年4月2日		
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社			
点 検 名		受 信 機	製造者名	ホーチキ		
			型式等	RCP-ABW		
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外形	Ni-cd		○		
	表示	24 V 1.2 Ah		○		
	端 子 電 圧	24V		○		
	切 替 装 置	自動切換		○		
	充 電 装 置	トリクル充電		○		
	結 線 状 況			○		
連 動 制 御 盤	周 囲 の 状 況	一階職員室		○		
	外 形			○		
	表 示			○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置			○		
	電 圧 計	27V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	フ ュ ー ズ 類			○		
	継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	結 線 接 続			○		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置			○		
注 意 表 示			○			
回 路 導 通			○			
予 備 品 等	ヒューズ等		○			
感 知 器	取 付 状 態			○		
	温 度 ヒューズ 等			○		
	外 形			○		
	熱 感 知 器	差動 定温(再) 熱アナログ		/		
	煙 感 知 器	イオン(光電) アナログ		○		
防 火 扉	取 付 状 態			○		
	外 形			○		
	周 囲 の 状 況			×	障害物あり	
	作 動 状 態			×	全閉せず	

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

防排煙設備(その2)

シャッター	取付状態			/				
	外形			/				
	周囲の状況			/				
	作動状態			/				
ダンパー	取付状態			/				
	外形			/				
	周囲の状況			/				
	作動状態			/				
その他	取付状態			/				
	外形			/				
	周囲の状況			/				
	作動状態			/				
連動機構				/				
総合点検								
連動状態				○				
総合作動				×				
配線 点検 備考	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	○				
		感知器回路	MΩ	○				
		制御回路	MΩ	○				
		付属回路	MΩ	○				
	点検	耐熱保護			/			
		専用回路			/			
		開閉器・遮断器			/			
	・A棟2階北 全閉せず(扉及び扉枠のひずみと思われる) ・A棟2階南 全閉せず(扉の調整と思われる) ・C棟1階 全閉せず(ラッチは作動している為、扉の調整と思われる)							
測定 機器	機器名	型式	校正 年月日	製造者名	機器名	型式	校正 年月日	製造者名
	加熱試験器	TS-201		大阪消防 設備	回路計	MCL-400I		MASTEC H
	加熱試験器	TS-201		大阪消防 設備	絶縁抵抗計	2406D		YOKOG AWA

備考


- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

制御区画			総合連動点												点検結果	特記事項		
番号	表示区画・名称	防火シャッター 1 防火扉	専用感知器				自動閉鎖装置				防火シャッター	防火扉	注意喚起表示					
			光電式 スポット型 感知器	イオン化式 スポット型 感知器	定温式 スポット型 感知器			防火 シャッター	防火 扉					音響装置			音声発生装置	標識
1	A棟1階南		○						×								×	
2	A棟1階北		○						×								×	
3	A棟2階南		○						×								×	
4	A棟2階北		○						×								×	
5	A棟3階北		○						○								○	
6	B棟第2校舎1階		○						×								×	
7	B棟第2校舎2階		○						○								○	
8	B棟第2校舎3階		○						○								○	
9	C棟第3校舎1階		○						×								×	
10	C棟第3校舎2階		○						○								○	
11	C棟第3校舎3階		○						○								○	
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
※特記	・A棟1F南 全閉せず 1F北 閉まらず・閉鎖順位調整器不良 ・A棟2F南 全閉せず 2F北 閉まらず・閉鎖順位調整器不良 ・B棟1F 扉前ペンキ放置 ・C棟1F 閉まらず																	



NO. 1

自動火災報知設備点検状況

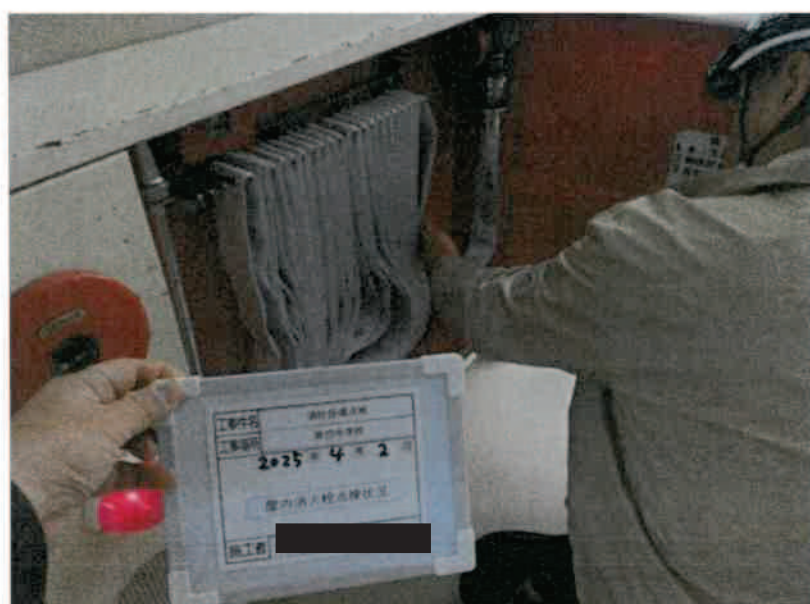

NO. 2

屋内消火栓点検状況



NO. 3

消火器点検状況




NO. 1

指摘事項①

屋内消火栓①

不良

位置表示灯不点灯

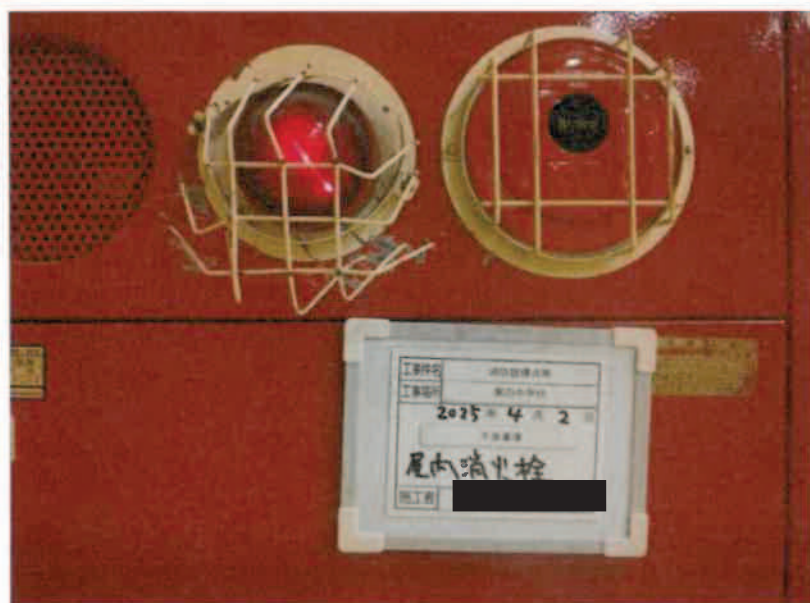

NO. 2

指摘事項②

屋内消火栓②

不良

表示灯カバー破損



NO. 3

指摘事項③

消火器

不良

消火器移動



NO. 4

指摘事項④

自動火災報知設備①

不良

点灯せず



NO. 5

指摘事項⑤

自動火災報知設備②

不良

感知器脱落



NO. 6

指摘事項⑥

自動火災報知設備③

不良

発信機カバー破損



NO. 7

指摘事項⑦

自動火災報知設備④

不良

表示灯ガード破損



NO. 8

指摘事項⑧

防火戸①

不良



NO. 9

指摘事項⑨

防火戸②

不良

扉前ペンキ放置



別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

127 年 4 月 23 日

貝塚市消防長 殿

届出者

住 所 大阪府貝塚市島中1丁目17番1号
氏 名 大阪府貝塚市長 酒井 一
電話番号 072-433-7105

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記

防 火 対 象 物	所 在 地	大阪府貝塚市二色2丁目3番1号		
	名 称	二色学園		
	用 途	第7項 中学校		
	構 造・規 模	RC 造 地上 3 階 地下 階 延べ面積 7440.72 m ² 744		
点 検 期 間		2025年3月25日		
消防用設備等の種類		消火器具・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・漏電火災警報機器 ・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識・防火扉		

※受 付 欄	※経 過 欄	※備 考
		消防法の規定に基づき不良箇所を早急に改修すること

備考

- 2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。



消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立第五中学校		防 火 管 理 者		
所 在	大阪府貝塚市二色2丁目3番1号		点 検 実 施 者 責 任 者		
点 検 種 別	総合点検	点 検 年 月 日	2025年3月25日		
設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消 火 器 具	良・不良				
屋 内 消 火 栓 設 備	良・不良	表示灯球切れ			
自 動 火 災 報 知 設 備	良・不良	感知器廻りの ボード割れ 感知器不良 感知器取付不良			
漏 電 火 災 警 報 器	良・不良				
非常警報器具及び設備	良・不良				
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	良・不良	珠切れ×2 蓄電池不良×1			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
防 火 扉	良(不良)	全閉せず 電池不良		
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号		有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所					消火器具 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 誘導灯及び誘導標識 漏電火災警報器 非常放送設備 避難器具 防火扉及び防火シャッター
氏名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号		有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。
- 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。
- 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。
（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	貝塚市立第五中学校						防火管理者						
所 在	大阪府貝塚市二色2丁目3番1号						立 会 者						
点検種別	総合点検		点検年月日		2025年3月25日								
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社										
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容				
			消 火 器 の 種 別									判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検													
設 置 状 況 表 示 ・ 標 識 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所	○	—	—	—	—	—	○					
	設 置 間 隔	○	—	—	—	—	—	○					
	適 応 性	○	—	—	—	—	—	○					
	耐 震 措 置	/	—	—	—	—	—	/					
	表 示 ・ 標 識	○	—	—	—	—	—	○					
	本 体 容 器	○	—	—	—	—	—	○					
	安 全 栓 の 封	○	—	—	—	—	—	○					
	安 全 栓	○	—	—	—	—	—	○					
	使用済みの表示装置	○	—	—	—	—	—	○					
	押し金具・レバー等	○	—	—	—	—	—	○					
	キ ャ ッ プ	○	—	—	—	—	—	○					
	ホ ー ス	○	—	—	—	—	—	○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	—	—	—	—	—	○					
	指 示 圧 力 計	○	—	—	—	—	—	○					
圧 力 調 整 器	/	—	—	—	—	—	/						
安 全 弁	/	—	—	—	—	—	/						
保 持 装 置	/	—	—	—	—	—	/						
車 輪 (車 載 式)	/	—	—	—	—	—	/						
形 ガス導入管(車載式)	/	—	—	—	—	—	/						

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消 火 器 の 内 部 等 機 能	本・ 体内 容筒 器等 消薬 火剤	本 体 容 器	/	—	/	—	—	—	/		
		内 筒 等	/	—	/	—	—	—	/		
		液 面 表 示	/	—	/	—	—	—	/		
		性 状	/	—	/	—	—	—	/		
		消 火 薬 剤 量	/	—	/	—	—	—	/		
	加 圧 用 ガ ス 容 器	/	—	/	—	—	—	/			
	カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具	/	—	/	—	—	—	/			
	ホ ー ス	/	—	/	—	—	—	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	—	/	—	—	—	/			
	指 示 圧 力 計	/	—	/	—	—	—	/			
	使 用 済 み の 表 示 装 置	/	—	/	—	—	—	/			
	圧 力 調 整 器	/	—	/	—	—	—	/			
	安全弁・減圧孔(排圧栓を含む。)	/	—	/	—	—	—	/			
	粉 上 り 防 止 用 封 板	/	—	/	—	—	—	/			
	パ ッ キ ン	/	—	/	—	—	—	/			
	サイホン管・ガス導入管	/	—	/	—	—	—	/			
	ろ 過 網	/	—	/	—	—	—	/			
放 射 能 力	/	—	/	—	—	—	/				
消 火 器 の 耐 圧 性 能	/	—	/	—	—	—	/				
簡 易 消 火 用 具	外 形	/	/	/	/	/	/				
	水 量 等	/	/	/	/	/	/				
備 考 測 定 機 器											
機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名				
器種名		設置数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数					
MEA10B		5	5	5	0						
PEP10N		1	1	1	0						
NF3		28	28	28	0						

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

件名 貝塚市立第五中学校

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備考	判定
1	1F校長室	強化液	NF3	モリタ	2025	003848		○
2	1F保健室	強化液	NF3	モリタ	2025	003824		○
3	1F男子更衣室	強化液	NF3	モリタ	2025	004091		○
4	1Fゆうゆう室	強化液	NF3	モリタ	2025	004083		○
5	1F AV準備室	強化液	NF3	モリタ	2025	003961		○
6	1F図書スペース	強化液	NF3	モリタ	2025	004074		○
7	1F職員室	強化液	NF3	モリタ	2025	004175		○
8	1F職員室	強化液	NF3	モリタ	2025	004186		○
9	1F放送室	強化液	NF3	モリタ	2025	003864		○
10	1F南校舎 東側階段横倉庫	蓄圧	NF3	モリタ	2025	0416871K		○
11	木工室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105738K		○
12	2F湯沸かし室	強化液	NF3	モリタ	2025	005626		○
13	2F湯沸かし室	強化液	NF3	モリタ	2025	005579		○
14	2F湯沸かし室	強化液	NF3	モリタ	2025	006021		○
15	2F多目的ルーム	強化液	NF3	モリタ	2025	005603		○
16	2F1-1前	強化液	NF3	モリタ	2025	005586		○
17	2F調理準備室	強化液	NF3	モリタ	2025	005580		○
18	2F調理準備室	強化液	NF3	モリタ	2025	006052		○
19	2F教材室	強化液	NF3	モリタ	2025	005602		○
20	2F教材室	強化液	NF3	モリタ	2025	005619		○
21	3F理科準備室	蓄圧	NF3	モリタ	2025	0375389K		○
22	3Fコンピュータ室	蓄圧	NF3	モリタ	2025	0416872K		○
23	3Fコンピュータ準備室	蓄圧	NF3	モリタ	2025	0375401K		○
24	3F音楽準備室	蓄圧	NF3	モリタ	2025	0375396K		○
25	3F音楽準備室	蓄圧	MEA10B	モリタ	2025	0375397K		○

消火器一覧表

件名 貝塚市立第五中学校

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備考	判定
26	3F理科準備室	蓄圧	NF3	モリタ	2025	0375340K		○
27	3F理科準備室	蓄圧	NF3	モリタ	2025	0375398K		○
28	3F美術準備室	蓄圧 粉末	NF3	モリタ	2025	0375399K		○
29	体育館教官室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0375395K		○
30	体育館更衣室2	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0375386K		○
31	体育館ステージ横	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0375390K		○
32	体育館ステージ横	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2022	231396		○
33	キュービクル	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2025	0375387K		○
34	格技室	蓄圧 粉末	MEA10B	モリタ	2019	0105742K		○

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票										
名 称		貝塚市立第五中学校				防火管理者				
所 在		大阪府貝塚市二色2丁目3番1号				立会者				
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年3月25日				
点 検 者				点 検 者 所 属 会 社						
点 設 備 検 名		ポンプ		製造者名 荘原製作所			電 動 機		製造者名 東芝	
				型 式 等 100MS FU3M6188					型 式 等 TIKK	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定 不 良 内 容				
機 器 点 検										
水	貯 水 槽	種別	RC水槽		○					
	水 量		- m ³		○					
	水 状				○					
	給 水 装 置		ボールタップ方式		○					
	水 位 計				○					
	圧 力 計				／					
	バ ル ブ 類				／					
源 加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ の 制 御 装 置	電 動 機	周 囲 の 状 況	1Fポンプ室		○				
			外 形	壁掛型		○				
			表 示			○				
			電 圧 計 ・ 電 流 計	217 V 31 A		○				
			開 閉 器 ・ スイッチ類			○				
			ヒ ュ ー ズ 類	5, 10 A		○				
			継 電 器			○				
			表 示 灯			○				
			結 線 接 続			○				
			接 地	D種接地工事		○				
式 置		予 備 品 等	ヒューズなど		○					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その2)

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 機 能	直接操作部	周囲の状況	制御盤	○			
		機 能	外 形		○			
			表 示		○			
			機 能		○			
		遠隔操作部	周囲の状況	消火栓埋め込み	○			
			外 形		○			
			表 示		○			
			機 能	専用 兼用	○			
		装 置	遠隔起動部	周囲の状況		/		
			機 能	外 形		/		
				機 能		/		
		開閉装置 起動用水圧	圧力スイッチ	設定圧力	MPa	/		
	起動用圧力タンク			MPa	/			
	機 能		作動圧力	MPa	/			
	電 機	外 形			○			
		回 転 軸		1750 rpm	○			
		軸 受 部		グリス潤滑	○			
	機 能	軸 継 手			○			
		機 能			○			
		外 形			○			
	ボ ン	回 転 軸		1800 rpm	○			
		軸 受 部		グリス潤滑	○			
		グ ラ ン ド 部			○			
	プ 呼	連 成 計 ・ 圧 力 計			○			
		性 能	0.7 MPa	700 ℓ/min	○			
		呼 水 槽		100 ℓ	○			
	水 装	バ ル ブ 類			○			
		自 動 給 水 装 置	水位自動方式		○			
		減 水 警 報 装 置			○			
	置	フ ー ト 弁			○			
性 能 試 験 装 置				○				
高 架 水 槽 方 式			MPa	/				
減 圧 の た め の 措 置	圧 力 水 槽 方 式		MPa	/				
				/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その3)

配管	管・管継手			○				
	支持金具・つり金具			○				
	バルブ類			○				
	ろ過装置			○				
等	逃し配管			○				
屋内	消火栓箱	周囲の状況		○				
		外形		○				
		表示		○				
消火栓	ホース・ノズル	外形 1 号 消 火 栓	ホース ノズル径 15 m× 2 本 13 mm	○				
		易操作性 1 号 消 火 栓・2 号 消 火 栓	鑑栓第 ー 号	/				
		操 作 性		○				
		ホースの耐圧性能		/				
等	消 火 栓 開 閉 弁			○				
	表 示 灯	専用 (兼用)	×	表示灯球切れ				
	始 動 表 示 灯		○					
耐	使用 方 法 の 表 示			○				
震 措 置			/					
総 合 点 検								
ポンプ	起動性能等	加 圧 送 水 装 置		/				
		表 示 ・ 警 報 等		/				
		電 動 機 の 運 転 電 流	A	/				
		運 転 状 況		/				
	方 式	放 水 圧 力	MPa	/				
		放 水 量	ℓ/min	/				
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	減 圧 の た め の 措 置			/				
	放 水 圧 力	MPa	/					
	放 水 量	ℓ/min	/					
備考	減圧のための措置							
測定機器	屋内消火栓設備一覧参照 締切 30A 吐出 0.8Mpa 0.2 215V 300L 58A + 7.5Mpa -0.2Mpa ※不良事項 表示灯球切れ・破損							
	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第五中学校

点検種別		総合点検	起動方式		自火報連動			
	設置階 ・設置場所	ホース	起動 スイ チ	起動 確認 灯	位置 表示 灯	不良内容	備考・検圧値(測 定時のみ記入)	
1	東校舎1F	2025	○	○	○			
2	南校舎1F	2025	○	○	×	表示灯破損		
3	西校舎1F北	2025	○	○	○			
4	西校舎1F南	2025	○	○	○			
5	北校舎1F	2025	○	○	○			
6	東校舎2F	2025	○	○	○			
7	南校舎2F	2025	○	○	○			
8	西校舎2F北	2025	○	○	○			
9	西校舎2F南	2025	○	○	×	表示灯球切れ		
10	北校舎2F	2025	○	○	○			
11	北校舎3F	2025	○	○	○			
12	南校舎3F	2025	○	○	○			
13	西校舎3F北	2025	○	○	×	表示灯球切れ		
14	西校舎3F南	2025	○	○	○			
15	体育館南側	2025	○	○	○			
16	体育館北側	2025	○	○	○			
17								
18								
19								
20								
備考								

自動火災報知設備点検票						
名 称	貝塚市立第五中学校			防火管理者		
所 在	大阪府貝塚市二色2丁目3番1号			立 会 者		
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025年3月25日		
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社			
点検設備名	受 信 機		製造者名	日本信号(株) TE1674N		
			型 式 等	受第60～48～2号		
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容		
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予 備 電 源 (内 蔵 型 ・ 非 常 電 源)	外 形	Ni-cd		○		
	表 示	DC24V 1.2Ah/SHR		○		
	※ 端 子 電 圧	25 V		○		
	※ 切 替 装 置	自動切替		○		
	※ 充 電 装 置	トリクル充電		○		
	※ 結 線 接 続			○		
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況	1階職員室		○		
	外 形			○		
	表 示			○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	30/40 回線		○		
	電 圧 計	24 V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	1, 3, 6 A		○		
	※ 継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※ 結 線 接 続			/		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置	警備会社移報		○		
	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式		○		
アナログ式			/			
二 信 号 式			/			
そ の 他			/			
※ 注 意 表 示			○			
回 路 導 通			○			
設 定 表 示 温 度 等			/			
感 知 器 作 動 等 の 表 示			/			
器 予 備 品 等	ヒューズ等		○			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器 発 信 機 音 響 装 置	外	形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○			
		感 知 区 域		○			
		適 応 性		○			
		機 能 障 害		○			
		※ ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	×	備考欄参照		
	分 布 型	空 気 管 式		○			
		熱 電 対 式・ 熱 半 導 体 式		/			
		感 知 線 型		/			
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○			
		分 離 型		/			
	※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/				
	※ 多 信 号 感 知 器・ 複 合 式 感 知 器		/				
	遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る 感 知 器		/				
	周 圍 の 状 況	外	形	P型1級	○		
		表	示		○		
		押しボタン・送受話器		○			
		表	示 灯		○		
外		形		○			
取 付 状 態	取	付 状 態		○			
	音	圧 等	db	○			
	鳴	動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○			
※ 蓄 積 機 能			○				
※ 二 信 号 機 能			/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
総合点検								
同時作動			/					
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
地区音響装置の音圧			dB /					
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
備考	・3階コンピュータールーム準備室 感知器不良(感知器の交換をお願いします) ・格技館 西側の感知器取付不良(取付位置が高いため、取付不可) ・体育館内の天井ボード割れあり 集熱しないため、天井ボード修理必要							
	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
測定機器								

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

別記様式第26

配線点検票（設備名										自動火災報知設備													
名称		貝塚市立第五中学校										防火管理者											
所在		大阪府貝塚市二色2丁目3番1号										立会者											
点検種別		総合点検		点検年月日		2025年3月25日																	
点検者						点検者所属会社																	
点検項目				点検結果										措置内容									
				種別・容量等の内容判定不良内容																			
機器点検																							
専用回路				職員室分電盤				—															
開閉器・遮断機				NFB 20 A				—															
ヒューズ類								／															
絶縁抵抗				常用 200 MΩ 非常 — MΩ				—															
耐熱保護								—															
備考																							
測定機器	機器名		型式		校正年月日		製造者名		機器名		型式		校正年月日		製造者名								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

漏電火災警報器点検票						
名 称	貝塚市立第五中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市二色2丁目3番1号				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月25日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 備 名	受 信 機	製造者名 オムロン 型 式 等	変流器	製造者名 オムロン 型 式 等 -		
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 囲 の 状 況	キュービクル内	○			
	外 形	1級 2級	○			
	表 示		○			
	電 源 表 示 灯		○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	フ ェ ー ズ 類	0.1A	○			
	試 験 装 置		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	B種接地工事	○			
	感 度 調 整 装 置	設定値 800 mA	○			
	予 備 品 な ど	フューズ類	○			
変 流 器	外 形		○			
	表 示		○			
	未 警 戒		/			
	容 量	150A	○			
音 響 装 置	外 形		○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 な ど		○			
遮 断 機 構	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	定 格 電 流 容 量		/			
	作 動 状 況		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
作 動 範 囲	-60%～+0%				○				
漏 電 表 示 灯					○				
音 響 装 置 の 音 圧					○				
遮 断 機 構					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月	製 造 者 名	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称		貝塚市立第五中学校				防火管理者				
所 在		大阪府貝塚市二色2丁目3番1号				立 会 者				
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年3月25日				
点 検 者				点 検 者 所属会社						
点 検 名		操作部・ 複合装置		製造者名 日本ビクター 型式等 K-505		増幅器		製造者名 日本ビクター 型式等 K-50S		
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容				
		種別・容量等の内容				判定		不良内容		
機 器 点 検										
（非常 内蔵電 源）	外 形	Ni-cd				○				
	表 示	24V 6.0Ah				○				
	端子電圧	30 V				○				
	切替装置	自動切換え				○				
	充電装置	トリクル充電				○				
（非常 ベル・ サイレ ン）	結 線 接 続					○				
	起 動	周囲の状況				／				
	装 置	外 形					／			
		表 示					／			
		機 能					／			
	操 作 部	外 形					／			
		表 示					／			
		電 圧 計	V				／			
	複 合 装 置	ス イ ッ チ 類					／			
		ヒ ュ ー ズ 類	A				／			
		継 電 器					／			
	サ イ レ ン	表 示 灯					／			
		結 線 接 続					／			
		接 地					／			
		予 備 品 等					／			
ベル・サイレ ン	外 形					／				
	取 付 状 態					／				
	音 圧 等					／				
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動				／				
表 示 灯					／					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備(その2)

放 送 設 備	起 動 装 置 増	周 囲 の 状 況		○			
		外 形		○			
		押 し ボ タ ン 等		○			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		○			
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		○			
	幅	周 囲 の 状 況	職員室		○		
		外 形		○			
		表 示		○			
		電 圧 計	105 V	○			
		ス イ ッ チ 類		○			
		保 護 板		/			
		ヒ ュ ー ズ 類	1,3 A	○			
		継 電 器		○			
		計 器 類		○			
		表 示 灯		○			
		結 線 接 続		○			
		接 地	D種接地工事	/			
		回 路 選 択	15/15 回線	○			
		2 以上 の 操 作 部 等		○			
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/			
		非 常 用 放 送 切 替		○			
		回 路 短 絡		○			
		音 声 警 報 音		/			
	火 災 音 信 号		○				
	マ イ ク ロ ホ ン		○				
	器 等	予 備 品 等		○			
		スピー カー	外 形		○		
			取 付 状 態		○		
			音 圧 等		/		
			鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○		
		音 量 調 整 器		○			
	備 表	表 示 灯		/			
警 鐘 ・ 等		周 囲 の 状 況		/			
		外 形		/			
	機 能		/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票									
名 称		貝塚市立第五中学校				防火管理者			
所 在		大阪府貝塚市二色2丁目3番1号				立会者			
点 検 種 別		総合点検		点検年月日		2025年3月25日			
点 検 者				点検者 所属会社					
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容	
		種別・容量等の内容				判 定			
		避難口		通路客席		不 良 内 容			
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	—	—	○			
		視認障害等	○	—	—	○			
		外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	—	—	○			
		表 示	○	—	—	○			
		機 能	○	—	—	×			
	光 源		○	—	—	×			
	点 検 ス イ ッ チ		○	—	—	○			
	ヒ ュ ー ズ 類		○	—	—	○			
	結 線 接 続		○	—	—	○			
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/			
結 線 接 続		/	/	/	/				
機 能		/	/	/	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形		○	/	—	○		
	視 認 障 害 等		○	/	—	○		
	採 光 又 は 照 明		○	/	—	○		
	※ 表 示 面 の 輝 度		/	/	—	/		
	※※ 設 置 場 所 の 照 度		/	/	—	/		
	※※ ヒ ュ ー ズ 類		/	/	—	/		
	※※ 結 線 接 続		/	/	—	/		
	※※※非常電源	外 形	/	/	—	/		
		表 示	/	/	—	/		
機 能		/	/	—	/			
備 考								
測 定 機 器	機 器 名 型	式	校 正 年 月	製 造 者 名	機 器 名 型	式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 誘導灯及び誘導標識)									
名 称	貝塚市立第五中学校					防火管理者			
所 在	大阪府貝塚市二色2丁目3番1号					立 会 者			
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025/3/25					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容			
機 器 点 検									
専 用 回 路	体育館 分電盤				—				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A				—				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ		非常 — MΩ		—				
耐 熱 保 護					/				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯一覽表

名称 貝塚市立第五中学校

[illegible]

(その1)

防排煙設備点検票 1 (防火扉・シャッター・ダンパー・その他)						
名 称	貝塚市立第五中学校				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市二色2丁目3番1号				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025年3月25日			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名	日本化学㈱			
		型式等	T			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外形	Ni-cd	○			
	表示	24 V 1.2 Ah	○			
	端子電圧	V	×	蓄電池不良		
	切替装置	自動切換	○			
	充電装置	トリクル充電	○			
	結線状況		○			
連 動 制 御 盤	周囲の状況	一階職員室	○			
	外形		○			
	表示		○			
	警戒区域の表示装置		○			
	電圧計	23V	○			
	スイッチ類		○			
	フューズ類		○			
	継電器		○			
	表示灯		○			
	結線接続		○			
	接地	D種接地工事	○			
	附属装置		○			
	注意表示		○			
回路導通		○				
予備品等	ヒューズ等	○				
感 知 器	取付状態		○			
	温度ヒューズ等		○			
	外形		○			
	熱感知器	差動 定温(再) 熱アナログ	/			
防 火 扉	煙感知器	イオン 光電 アナログ	○			
	取付状態		○			
	外形		○			
	周囲の状況		×	配管あり		
	作動状態		×	全閉せず		

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

シャッター	取付状態			/			
	外形			/			
	周囲の状況			/			
	作動状態			/			
ダンパー	取付状態			/			
	外形			/			
	周囲の状況			/			
	作動状態			/			
その他	取付状態			/			
	外形			/			
	周囲の状況			/			
	作動状態			/			
連動機構				/			
総合点検							
連動状態				/			
総合作動				×			
配線抵抗点検備考	絶縁抵抗	電源回路	MΩ	/			
		感知器回路	MΩ	/			
		制御回路	MΩ	/			
		付属回路	MΩ	/			
	耐熱保護専用回路			/			
				/			
				/			
	・北校舎2階、冷媒配管がある為全閉せず ・西校舎3階北側、全開せず ・蓄電池 古河電池(株)2004年製 20-S113A 交換推奨						
機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

貝塚市立第五中学校

[illegible]

⑦ 前に「か」関係ない

水面積	畝
500 50 45 20	修正係數
第五中學校	校名
277	校種別
2:0:8	面積比
4:1:6:5	種別比
1008	総面積




(平成29年度)


運動制御盤	
防火扉	
防火シャッター	
耐火クロスカーテン	
煙感知器 (警報NO.)	

8 配管が支障
防火戸閉鎖しない

平面図	縦	横	面積	用途	備考	面積	用途	備考
	5.500	10.15	55.50	第五中		2.7	20.8	41.65
								100.8

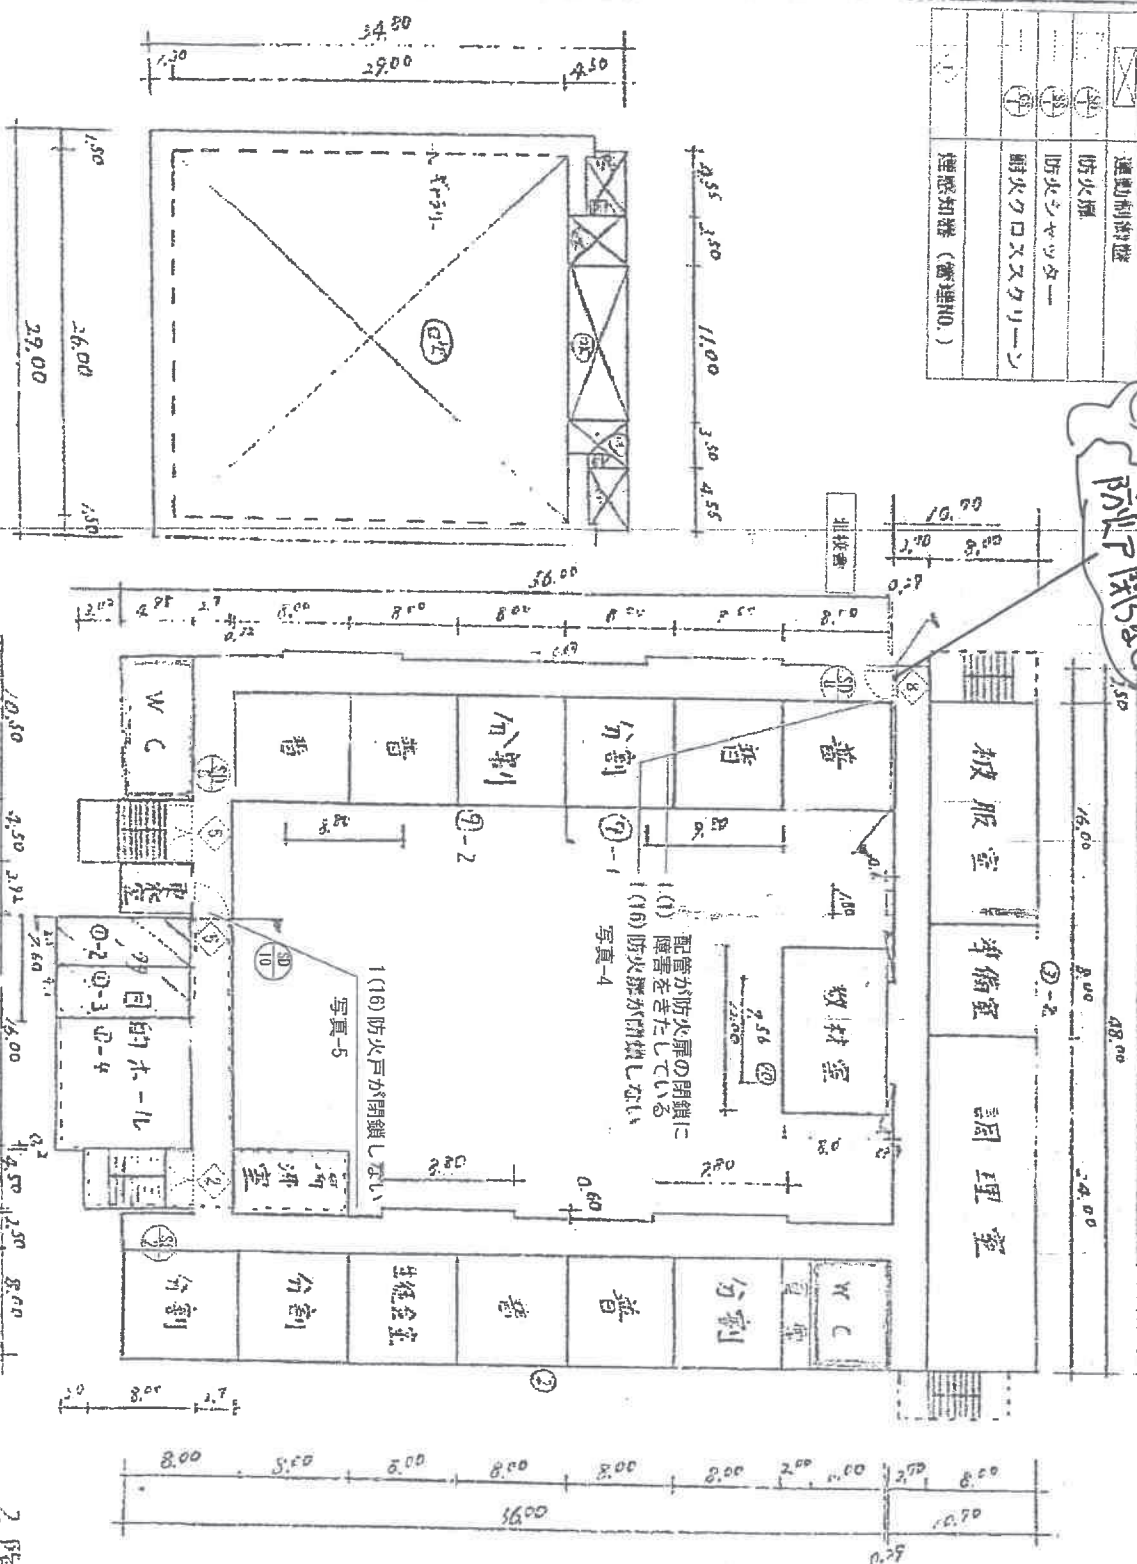

2 階平面図

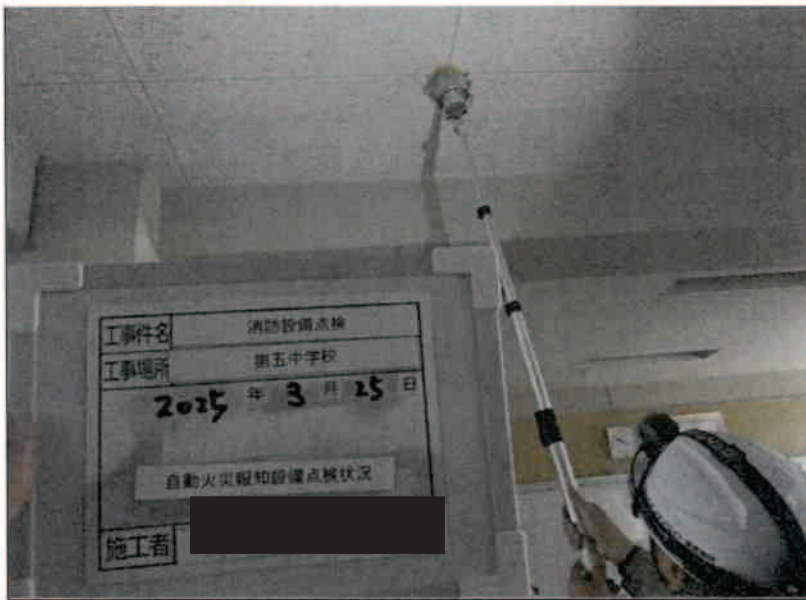

NO. 1

自動火災報知設備点検状況



NO. 2

消火器点検状況



NO. 3

屋内消火栓点検状況




NO. 4

誘導灯及び誘導標識点検状況

NO. 5

NO. 6

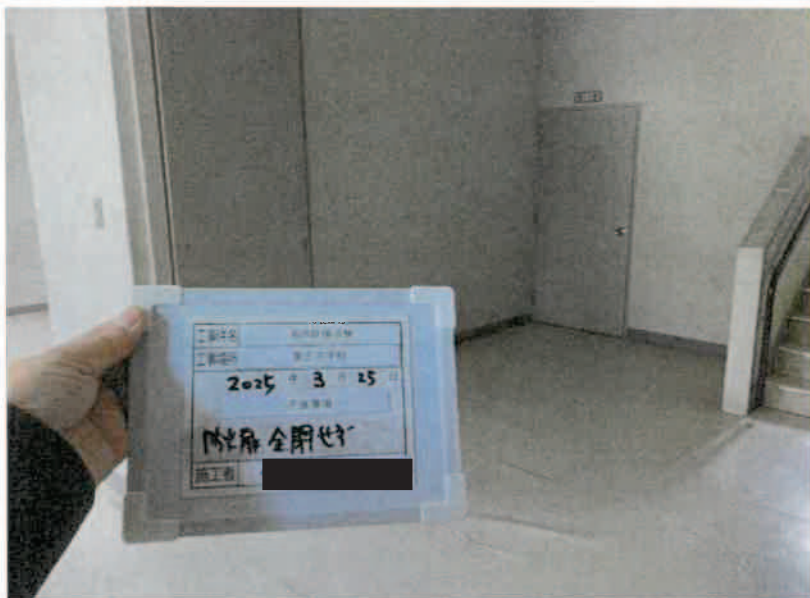


NO. 1

指摘事項①

防火扉

全開せず

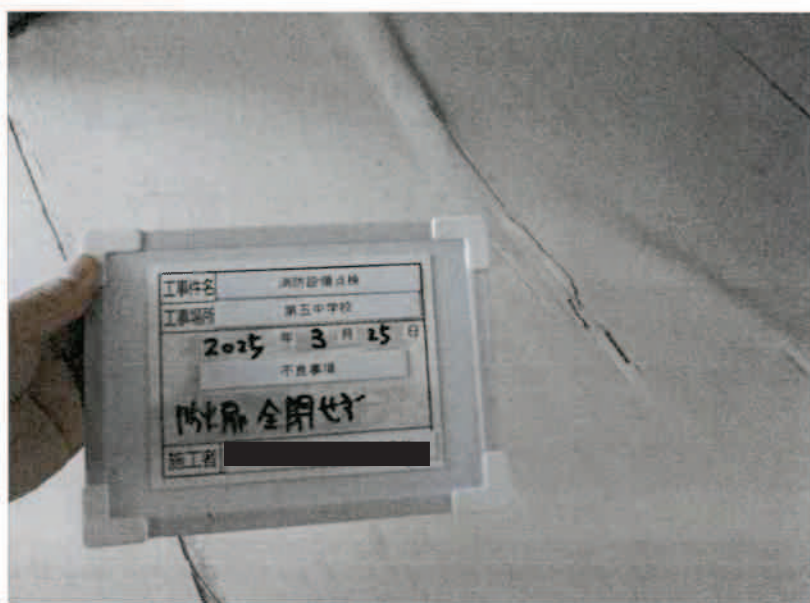

NO. 2

指摘事項②

防火扉

全開せず

床ひずみ




NO. 3

指摘事項③

誘導灯

不良

点灯せず

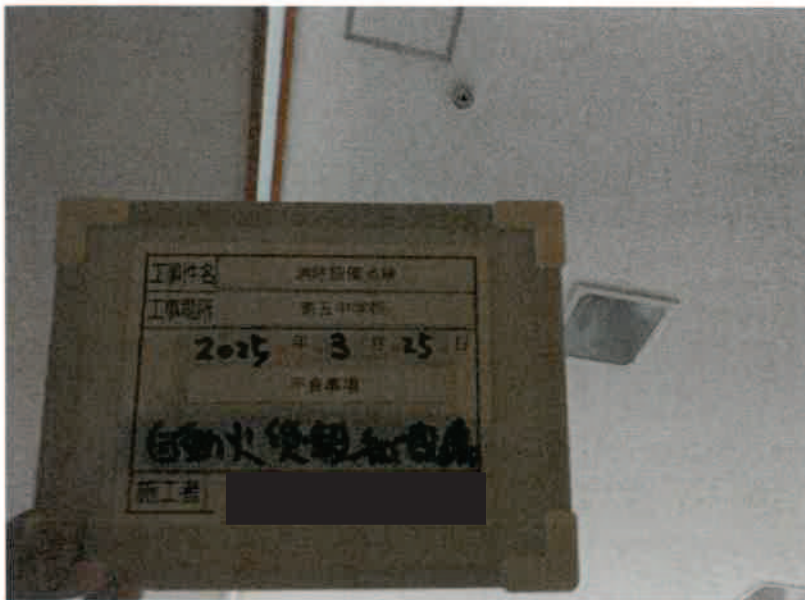

NO. 4

指摘事項④

自動火災報知設備

感知器取付不良



NO. 5

指摘事項⑤

屋内消火栓

不良

表示灯破損



NO. 6

指摘事項⑥

防排煙設備

不良

蓄電池不良

消 防 用 設 備 等（特殊消防用設備等）点 検 結 果 報 告 書

年 月 日

貝塚市消防長 殿

届 出 者

住 所 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号

氏 名 大阪府貝塚市長 酒 井 了

電話番号 072-433-7105

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	大阪府貝塚市二色3-25-5						
	名 称	貝塚市立教育研究センター						
	用 途							
	規 模	地上	2	階	地下	-	階	延べ面積

消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯及び誘導標識						
----------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--


※受 付 欄	※経 過 欄	※備 考
--------	--------	------



備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表

(その1)

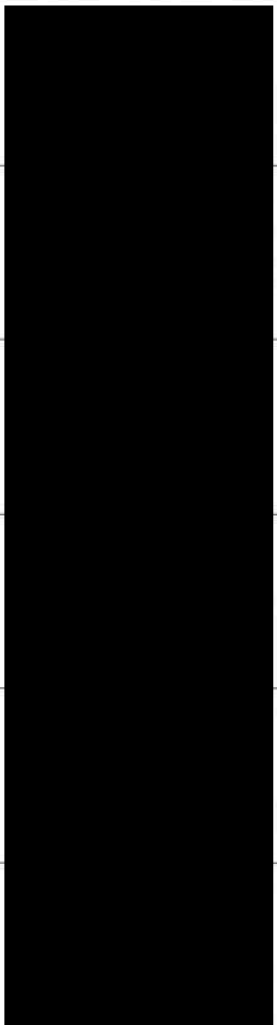名 称	貝塚市立教育研究センター		防 火 管 理 者			
所 在 地	大阪府貝塚市二色3-25-5		点検実施 責 任 者			
点 検 種 別	機器点検・総合点検・ (設備等設置維持計画 による点検)		点検年月日	令和6年9月17日～令和6年9月17日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者		
	判 定	不 良 内 容				
消 火 器 具	良・不良					
自動火災報知設備	良・不良					
避 難 器 具	良・不良					
誘導灯及び誘導標識	良・不良					
	良・不良					
	良・不良					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所					消火器具 自動火災報知設備 避難器具 誘導灯及び誘導標識
社 名					
資 格		消 防 設 備 士			
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事 講習受講年月	
甲 種	特 類				
甲・乙種	1 類				
甲・乙種	2 類				
甲・乙種	3 類				
甲・乙種	4 類				
甲・乙種	5 類				
乙 種	6 類				
乙 種	7 類				
備 考					
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者			
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資 格		消 防 設 備 士			
種 類 等		交付年月日	交付番号	交付知事 講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日		年 月	
乙 種	6 類	年 月 日		年 月	
乙 種	7 類	年 月 日		年 月	
備 考					
資 格		消 防 設 備 点 検 資 格 者			
種 類 等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		年 月 日		年 月 日	
第 2 種		年 月 日		年 月 日	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

備考 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。

備考 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	貝塚市立教育研究センター						防 火 管理者						
所 在	大阪府貝塚市二色3-25-5						立会者						
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	令 和 6 年 9 月 17 日 ～ 令 和 6 年 9 月 17 日									
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社										
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容				
			消 火 器 の 種 別									判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○					
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	/						/					
表 示 ・ 標 識		○						○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	○						○					
	安 全 栓	○						○					
	使用済みの表示装置	○						○					
	押し金具・レバー等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○					
	指 示 圧 力 計	/						/					
	圧 力 調 整 器	/						/					
	安 全 弁	/						/					
	保 持 装 置	/						/					
	車 輪 (車 載 式)	/						/					
ガス導入管(車載式)	/						/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器の内部等・機能	本・体内容器等	本体容器	/					/		
	液面表示	内筒等	/					/		
		液面表示	/					/		
	消薬火剤	性	/					/		
		消火薬剤量	/					/		
	加圧用ガス容器	/					/			
	カッター・押し金具	/					/			
	ホース	/					/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/			
	指示圧力計	/					/			
	使用済みの表示装置	/					/			
	圧力調整器	/					/			
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）	/					/			
	粉上り防止用封板	/					/			
	パッキン	/					/			
	サイホン管・ガス導入管	/					/			
	ろ過網	/					/			
	放射能力	/					/			
消火器の耐圧性能		/					/			
簡火用 易消具	外形	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/			
備考	※）設置一覧別添付									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名		
	秤量計	0～20kg		シンワ測定㈱						
	キャップスパナ			宮田工業㈱						

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数
(外 形)					
粉蓄10型	4	4	4		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 点 檢 台 帳

物件名称：貝塚市立教育研究センター

No.1

[illegible]

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 点検種別(機能・詰替)欄は、実施した日付を記入する。

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	貝塚市立教育研究センター				防 火 管 理 者	
所 在	大阪府貝塚市二色3-25-5				立 会 者	
点検種別	(機 器)・(総 合)		点 検 年 月 日	令 和 6 年 9 月 17 日 ～ 令 和 6 年 9 月 17 日		
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社			
点 検 設 備 名	受 信 機		製 造 者 名 松下電工株式会社 2000年製 型 式 等 受第 10～26 号 BVJ22051			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種 別・容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予 備 電 源・非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	密閉式Ni-cd蓄電池	○			
	表 示	DC24V 0.29Ah 2018年製	○			
	※ 端 子 電 圧	LED V	○			
	※ 切 替 装 置	自動切替	○			
	※ 充 電 装 置	トリクル充電	○			
	※ 結 線 接 続	コネクター式	○			
受 信 機	周 囲 の 状 況		1階 事務所内	○		
	外 形	P型2級 壁掛型	○			
	表 示	火災受信所板	○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置		P型2級 5/5L	○		
	電 圧 計	交流電源灯 V	○			
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類		0.5 ～ 2 A	○		
	※ 継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			/		
	※ 結 線 接 続		差込式	○		
	接 地		D種接地工事	○		
中 継 器	附 属 装 置		警備会社	○		
	※火災表示等	蓄 積 式		○		
		ア ナ ロ グ 式		/		
		二 信 号 式		/		
		そ の 他		/		
	※ 注 意 表 示			/		
	回 路 導 通		自動検出	○		
	設 定 表 示 温 度 等			/		
感 知 器 作 動 等 の 表 示			○			
予 備 品 等		ヒューズ等	○			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 状 況	外 形		○		
	警 戒 部 分		○		
	感 知 区 域		○		
	適 応 性		○		
	機 能 障 害		○		
知 感 知 器	※ スポット型	差動 (定温(再)) 熱アナログ	○		
	分布型	空 気 管 式	/		
		熱電対式・熱半導体式	/		
	器 感 知 線 型		/		
	※ 煙感知器	ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	○	
器	分 離 型		/		
	※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/		
	※ 多信号感知器・複合式感知器		/		
	遠隔試験機能を有する感知器		/		
	周 囲 の 状 況	各 階	○		
発 信 機	外 形	P型2級	○		
	表 示		○		
	押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器	押釦(復旧型)	○		
	表 示 灯	AC24V	○		
	音 響 装 置	外 形	DC24V	○	
音 響 装 置	取 付 状 態		○		
	音 圧 等		○		
	鳴 動 方 式	(一斉) 区分 相互 (再鳴動)	○		
	※ 蓄 積 機 能		○		
※ 二 信 号 機 能		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。
7 表中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		／					
	受信機の火災表示		／					
	受信機の注意表示		／					
	受信機・中継器の制御機能・電路		／					
	感知器		／					
	感知器回路・ベル回路		／					
無線機能			／					
総合点検								
同時作動			○					
※ 煙感知器等の感度			○					
地区音響装置の音圧			○					
※ 総合作動			○					
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	1110	R4.10	日置電機㈱				
	加熱試験器	HK-3	R5.3	保安協会				
	加煙試験器	FTG-012	R5.4	能美防災㈱				
	煙感知器用感度試験器	JFA-II-A	R5.3	火報工業				
	普通騒音計	NA-02	R5.3	ミリオン㈱				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整理状況等を記録した書類を添付すること。
 - 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

警 戒 区 域		感 知 器															地 区	発 信 機	点 検 結 果	
		差 動 式			定 温 式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	煙 式												
								ス ポ ッ ト 型				分 離 型								
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式	ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型		※ 感 知 線 型	ス イ オ ン 化 式 非 蓄 積	ポ 蓄 積	光 電 式 非 蓄 積	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式 非 蓄 積	分 離 型 光 電 ア ナ ロ グ 式					
番 号 No.	名 称																			
1	1 階					1						10						1	1	○
2	1階 天井裏											5								○
3	2 階											4						1	1	○
4	2階 天井裏											4								○
5	EV シャフト											1								○

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 受信機の表示番号又は警戒区域図ごとに個数を記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。

4 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること

配線点検票（設備名 自動火災報知設備）								
名称	貝塚市立教育研究センター						防火管理者	
所在	大阪府貝塚市二色3-25-5						立会者	
点検種別	総合	点検年月日	令和6年9月17日～令和6年9月17日					
点検者		点検者所属会社						
点検項目		点検結果			措置内容			
		種別・容量等の内容	判定	不良内容				
総合点検								
専用回路	1階事務所内分電盤		○					
開閉器・遮断器	NFB 20A		○					
ヒューズ類			/					
絶縁抵抗	常用 100 MΩ 非常 MΩ		○					
耐熱保護			○					
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	3323A	R4.10	共立電気計器㈱				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

避 難 器 具 点 検 票									
名 称	貝塚市立教育研究センター						防 火 管 理 者		
所 在	大阪府貝塚市二色3-25-5						立 会 者		
点検種別	(機 器)・(総 合)		点検年月日	令 和 6 年 9 月 17 日 ～ 令 和 6 年 9 月 17 日					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
設 置 階	2階								
設 置 場 所	教科書センター内								
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容			
			種 別・容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検									
周 囲 の 状 況	設 置 場 所	教科書センター内			○				
	操 作 面 積 等				○				
	開 口 部				○				
	降 下 空 間				○				
	避 難 空 地				○				
標 識	設置場所, 取扱説明書			○					
器 具 本 体	避 難 は し ご	縦 棒				○			
		横 さ ん				○			
		突 子				○			
		結 合 部 等				○			
		可 動 部	外 形				○		
			機 能				○		
	つ り 下 げ 金 具	金属製吊り下げ式			○				
	緩 降 機	調 速 機	外 形	/					
			機 能	/					
		調 速 機 の 連 結 部	/						
			ロ ー プ	/					
			着 用 具	/					
			ロープと着用具の緊結部	/					
	す べ り 台	底 板 及 び 側 板	/						
		す べ り 面 の 勾 配	/						
		手 す り	/						
		す べ り 棒	/						
	避 難 ロ ー プ	ロ ー プ 本 体	/						
結 合 部		/							
つ り 下 げ 金 具		/							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

器 具 本 体	避難橋	床板、手すり等			／			
		接合部			／			
		可動部	外形		／			
			機能		／			
	避難用タラップ	踏み板、手すり等			／			
		接合部			／			
		可動部	外形		／			
			機能		／			
	救助袋	本体布及び展張部材			／			
		縫い合せ部			／			
		保護装置(斜降式の救助袋に限る。)			／			
		結合部			／			
可動部		外形		／				
		機能		／				
取 付 具 ・ 支 持 部	取付具		自在フック	○				
	可動部			○				
	支持部		窓枠	○				
	固定環			／				
	ハッチ	上蓋		／				
		下蓋		／				
		使用方法の表示		／				
	格納状況	格納箱	スチール製	○				
格納状況		折畳み式	○					
総 合 点 検								
器具の取付け等				○				
降下				○				
格納				○				
備 考	※) (株)田中製作所 は第 6-5 長さ 4.4m 自重 10.8kg 2000年2月製							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	トルクレンチ	N70 TOK		(株)中村製作所				
	ストップウォッチ			セイコー				
	巻尺			京都度器				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票									
名 称	貝塚市立教育研究センター						防 火 管理者		
所 在	大阪府貝塚市二色3-25-5						立会者		
点検種別	機 器		点検年月日	令 和 6 年 9 月 17 日 ～ 令 和 6 年 9 月 17 日					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避難口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類			/	○			
		視 認 障 害 等			/	○			
		外 形			/	○			
		表 示			/	○			
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形			/	○			
		表 示			/	○			
		機 能			/	○			
	光 源				/	○			
	点 検 ス イ ッ チ				/	○			
	ヒ ュ ー ズ 類				/	○			
	結 線 接 続				/	○			
	信号 装置 等	外 形	/	/	/	/			
結 線 接 続		/	/	/	/				
機 能		/	/	/	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外	形	/	/	/	/														
	視	認	障	害	等	/	/	/	/											
	採	光	又	は	照	明	/	/	/	/										
	※	表	示	面	の	輝	度	/	/	/	/									
	※	設	置	場	所	の	照	度	/	/	/	/								
	※※	ヒ	ュ	ー	ズ	類	/	/	/	/										
	※※	結	線	接	続	/	/	/	/											
	※※※ 非常電源	外	形	/	/	/	/													
		表	示	/	/	/	/													
機		能	/	/	/	/														
備 考	※) B級避難口誘導灯(片面) 本体 :FA21155Z ランプ型式 :CF220T4EN バッテリー型式 :FK128 7.2V 600mAh C級避難口誘導灯(片面) 本体 :FA11455Z ランプ型式 :CF110T4EN バッテリー型式 :FK172 3.6V 600mAh C級避難口誘導灯(片面) 本体 :FA11419Z ランプ型式 :CF110T4EN バッテリー型式 :FK172 3.6V 600mAh C級避難口誘導灯(片面) 本体 :FA10312 ランプ型式 :FK91110 バッテリー型式 :FK721 2.4V 700mAh																			
	ランプモニタ点減 計 4 個																			
測 定 機 器	機	器	名	型	式	校正年月日	製	造	者	名	機	器	名	型	式	校正年月日	製	造	者	名
	回	路	計	1110		R4.10	日	置	電	機	株									

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯設置一覽表

[illegible]

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 誘導灯及び誘導標識)								
名 称	貝塚市立教育研究センター					防 火 管 理 者		
所 在	大阪府貝塚市二色3-25-5					立 会 者		
点検種別	総 合		点検年月日	令 和 6 年 9 月 17 日 ~ 令 和 6 年 9 月 17 日				
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社					
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	1階事務所内分電盤		○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB 20A		○					
ヒ ュ ー ズ 類			/					
絶 縁 抵 抗	常用 100 MΩ 非常 MΩ		○					
耐 熱 保 護			○					
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	絶縁抵抗計	3323A	R4.10	共立電気計器㈱				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。