

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり（その3）（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	貝塚市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、災害に強い社会基盤の整備を進める。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,008	A	3,008	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	脇浜第一排水区における雨水管の整備進捗率を0.0%（R2当初）から100.0%（R6末）に増加させる。 対象となる雨水管の整備進捗率 =（整備済の雨水管延長（m） / 整備予定雨水管延長（m）） 769m	0%	50%	100%
2	管渠点検調査の実施率を0.0%（R2当初）から100.0%（R6末）に増加させる。 対象となる管渠の点検調査実施率 =（管渠点検調査済の延長（m） / 本整備計画内の管渠点検調査対象延長（m）） 53,000m	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	管渠(雨水)	新設	脇浜第一排水区 雨水管整備	雨水管布設 1350 L=769m	貝塚市						1,160	-	
	A07-002	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	ポンプ場	改築	ストックマネジメント事業	管渠点検調査 調査結果に基づく計画策定 改築更新事業	貝塚市						1,468	策定済	
	種別1は外に管渠(汚水)・管渠(雨水)を含む、下水道ストックマネジメント計画。																		
	A07-003	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	ポンプ場	改築	耐震化事業	ポンプ場施設耐震化	貝塚市							165	-
	A07-004	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場非常用電源設置事業	三味川雨水ポンプ場の非常用電源設置	貝塚市							200	-
	A07-005	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	管渠(雨水)	-	内水浸水リスクマネジメント推進事業	雨水管理総合計画の策定	貝塚市							15	-
	種別1は外にポンプ場を含む内水浸水リスクマネジメント推進事業。																		
												小計						3,008	
												合計						3,008	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

貝塚市で実施

事後評価の実施時期

令和7年9月

公表の方法

貝塚市ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

雨水管整備により、脇浜第一排水区において災害に強い社会基盤の整備を進めることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

雨水管理の計画を策定することにより、将来的な浸水対策の方針を設定することができた。

特記事項（今後の方針等）


ストックマネジメント計画の内容に基づき、長寿命化対策等を実施し、災害に強い社会基盤の整備を進める。
引き続き、浸水対策が必要な排水区においては雨水管を整備することにより、浸水被害の軽減を図る。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	対象となる雨水管の整備進捗率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	対象となる管渠の点検調査実施率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	54%

(参考様式3)

計画の名称	貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり (その3) (防災・安全)
計画の期間	令和2年度～令和6年度 (5年間)

汚水

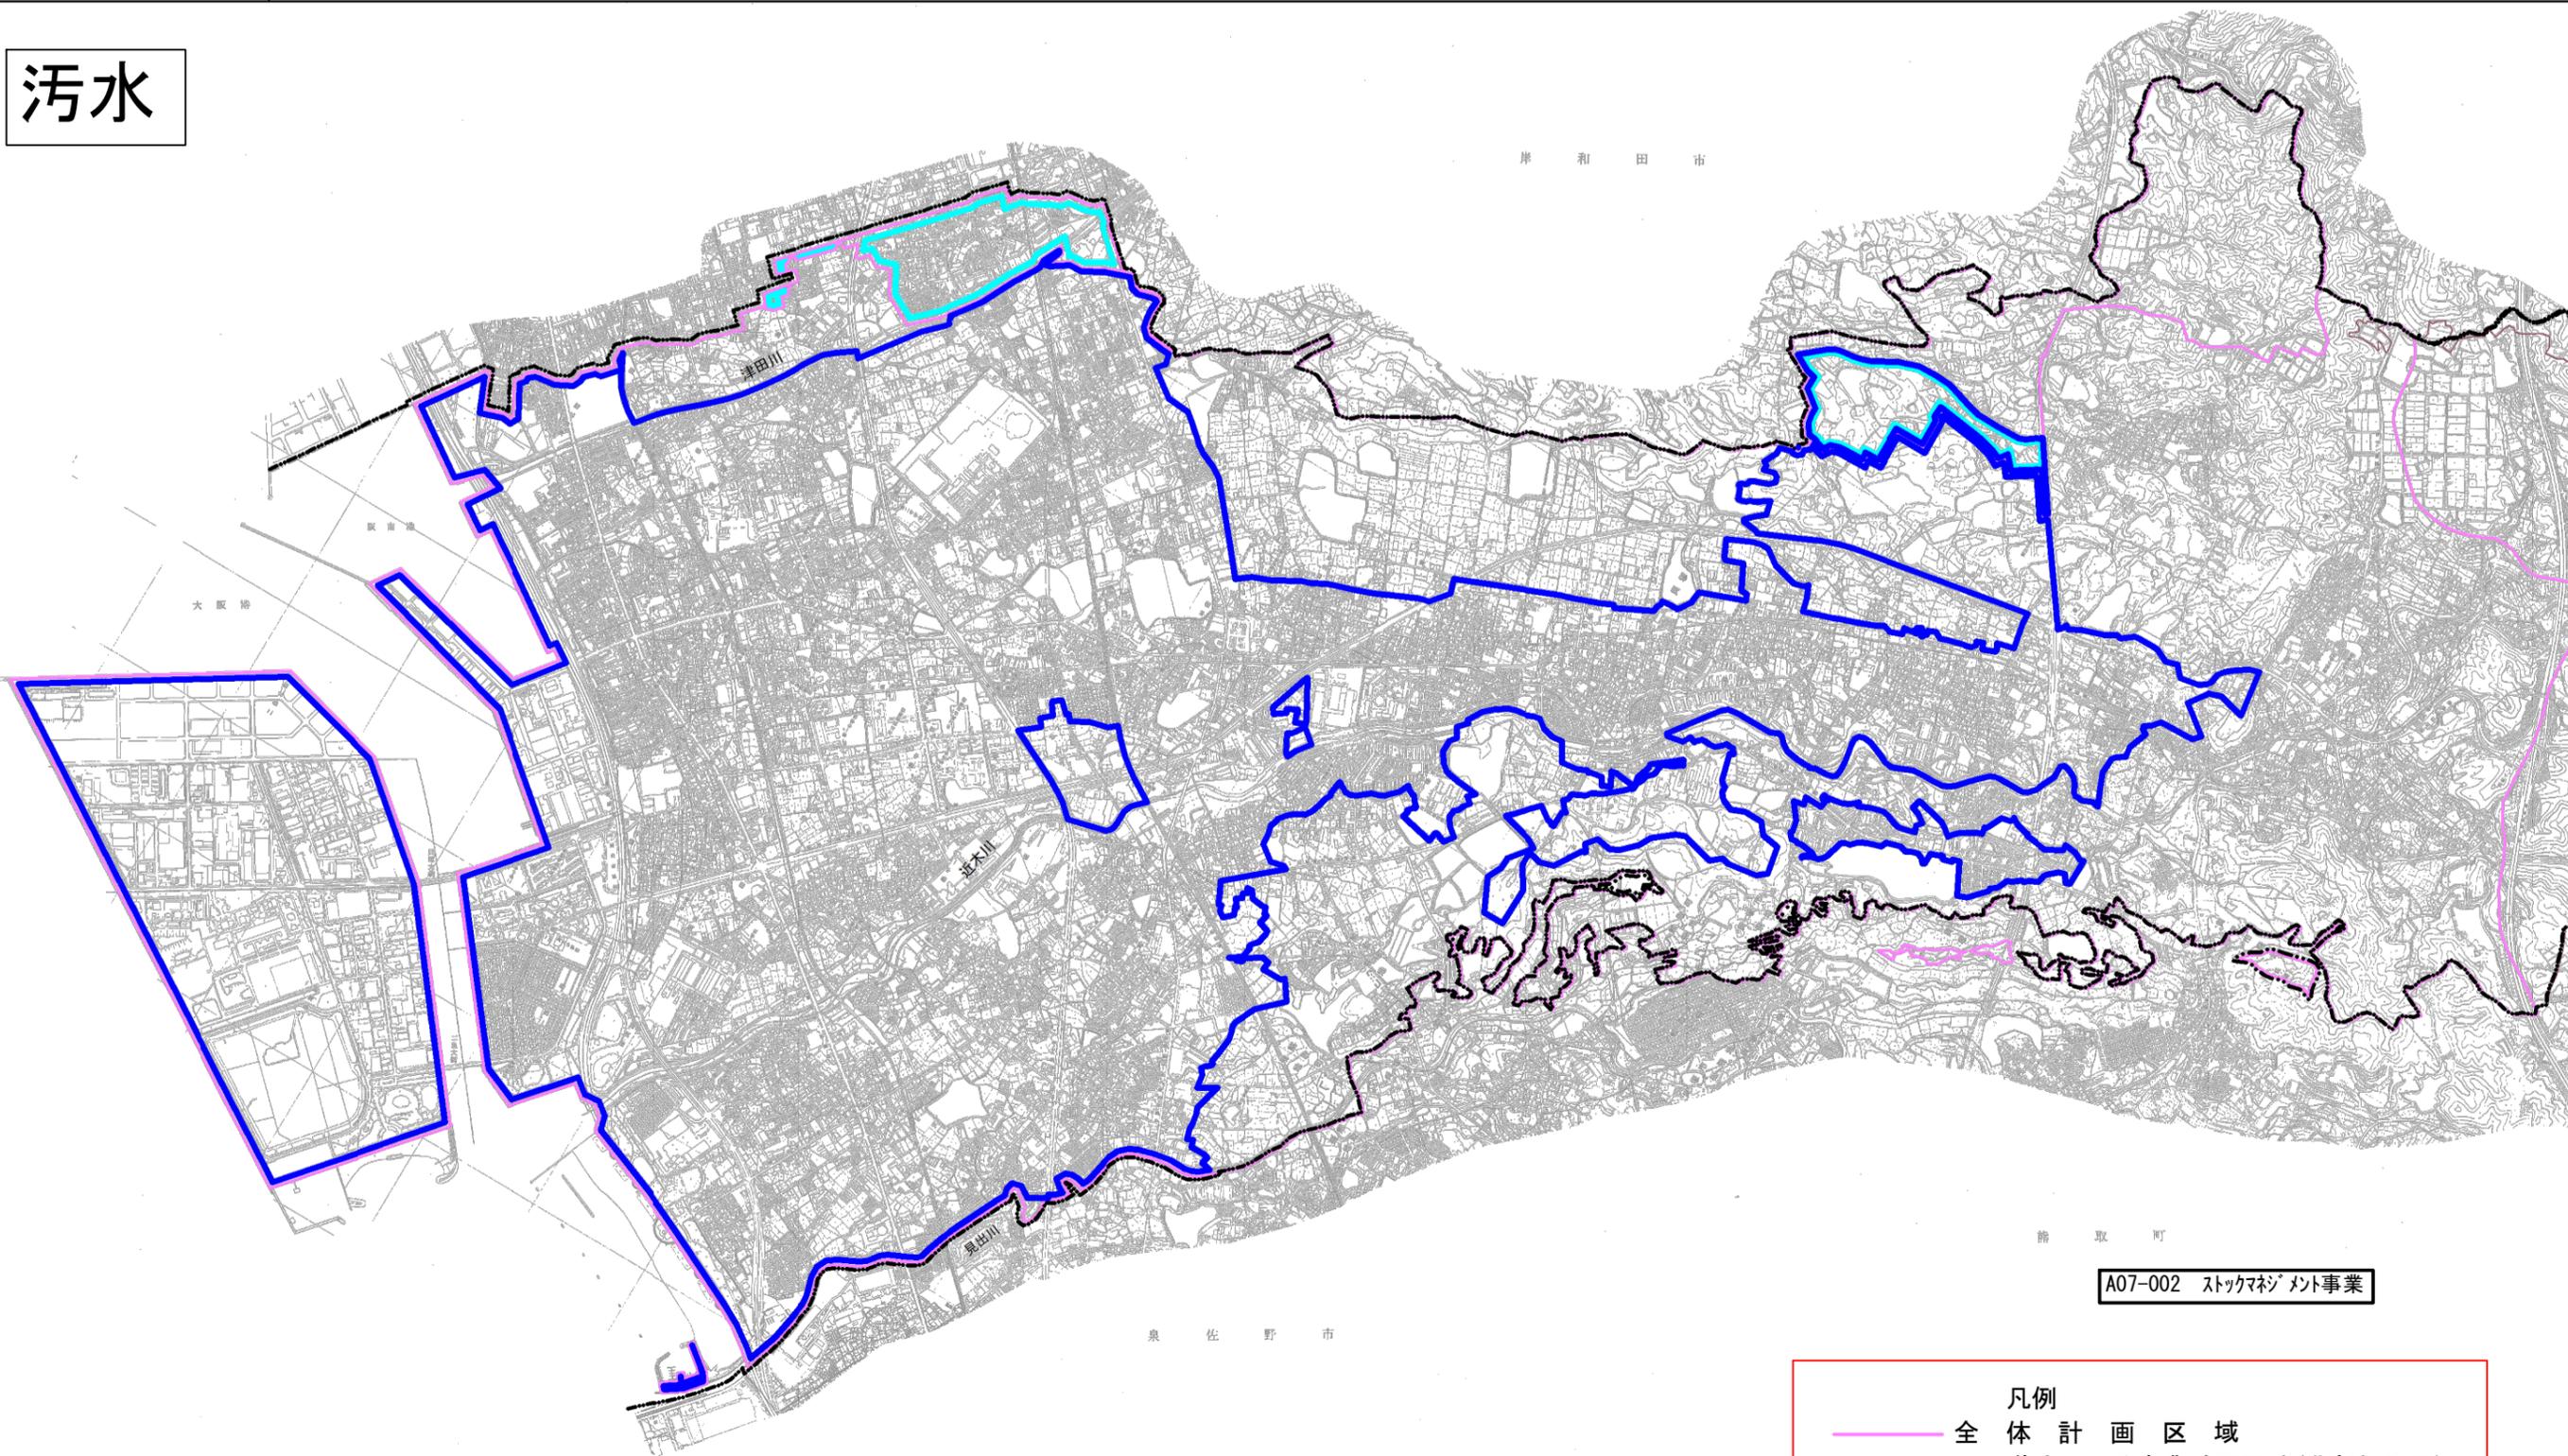

1:10,000
0 200 400 1,000m


- 凡例
- 全体計画区域
 - 下水道法による事業計画区域(北部処理区)
 - 下水道法による事業計画区域(中部処理区)

A07-002 スタックマネジメント事業

(参考様式3)

計画の名称	貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり(その3) (防災・安全)
計画の期間	令和2年度～令和6年度 (5年間)

雨水

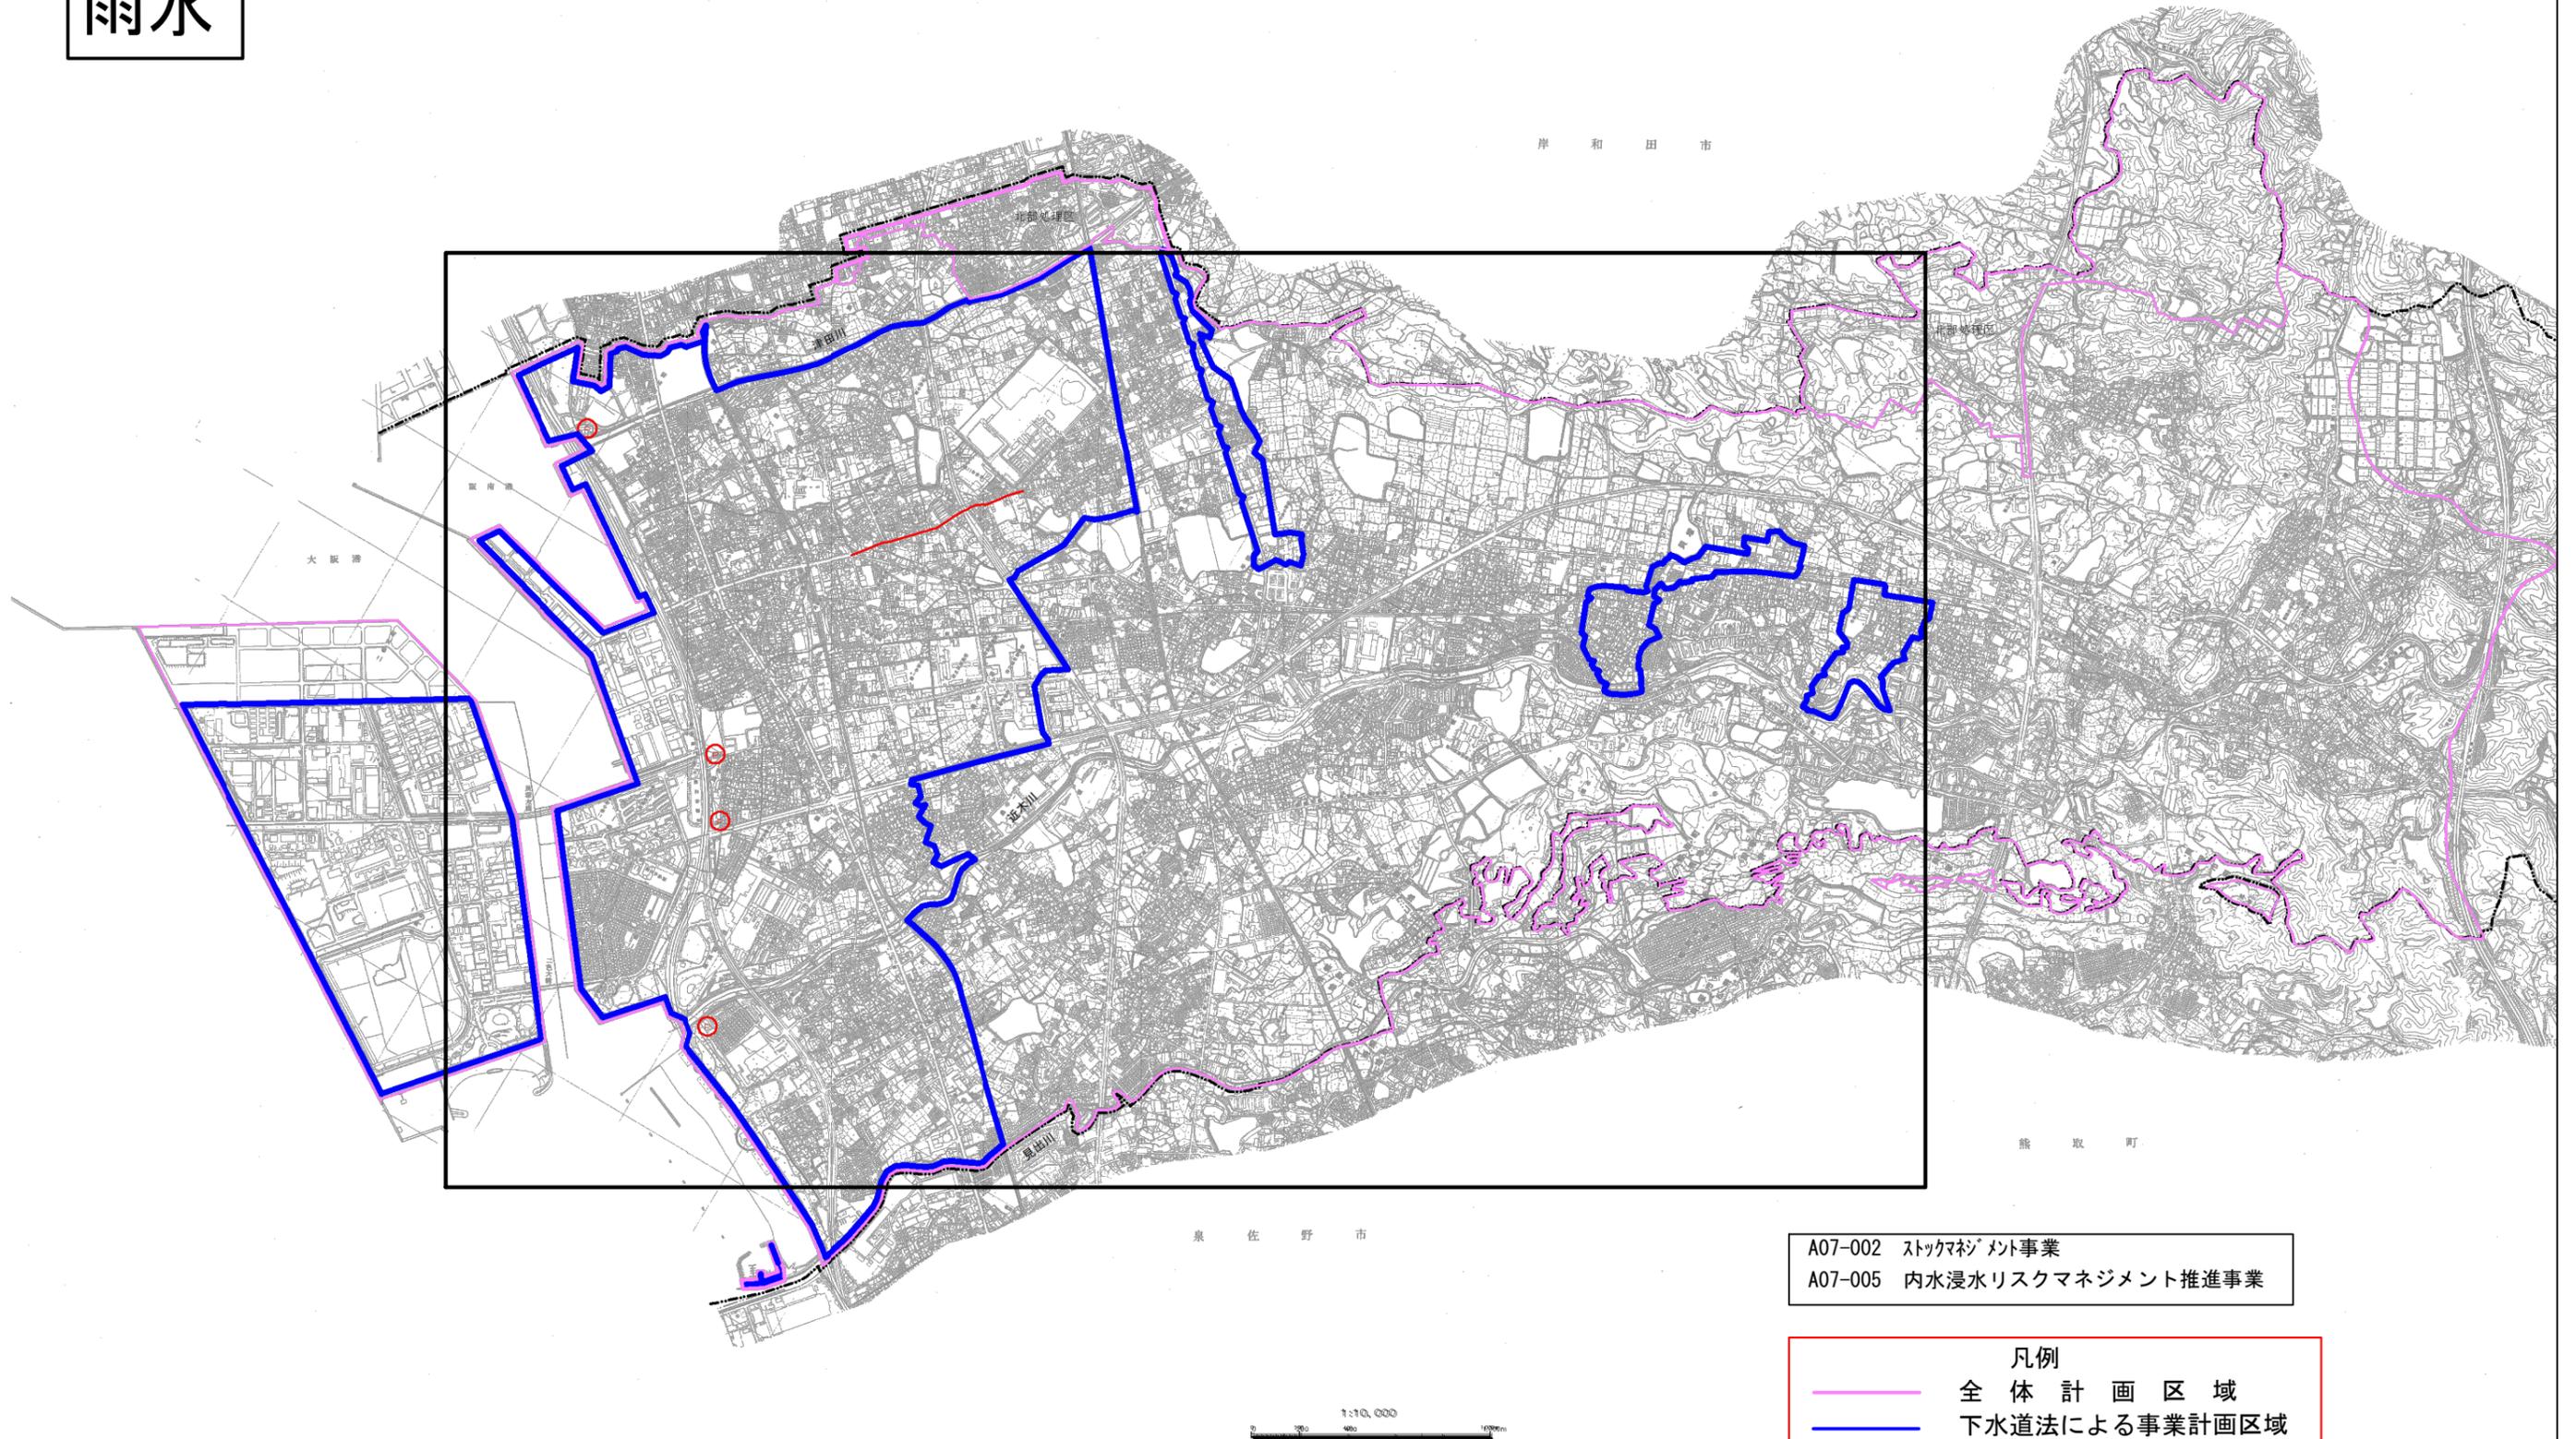

A07-002 ストックマネジメント事業
A07-005 内水浸水リスクマネジメント推進事業

- 凡例
- 全体計画区域
 - 下水道法による事業計画区域

(参考様式3)

計画の名称	貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり(その3)(防災・安全)
計画の期間	令和2年度～令和6年度 (5年間)

雨水

